



ELECTRO TEST

N°234-INSPI

HOOFDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL

Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek

T +32 2 751 98 39

E info@electro-test.be

BTW/TVA BE 0434.433.603

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle					
Verslagnummer: N° de rapport:	200/2022/9/22/19	Datum van bezoek: Date de visite:	24/08/2022		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	AMEYE JACQUES BVBA Rekkensestraat(Mar) 196 - 8510 MARKE (KORTRIJK) BTW BE 0420.528.157			IK: CI:	
Distributionetbeheerder: Gestionnaire du réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachtarief: N° compteur tarif de nuit:	Niet afleesbaar	EAN-nr: N° EAN:	541 448 820 054 400 984
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Lindenpark 19 - 9831 DEURLE				
Eigenaar: Propriétaire:	Lecluyse / CVBA Alfa-projects Lindenpark 19 - 9831 DEURLE				
Installateur:	AMEYE JACQUES BVBA		BTW/TVA:	BTW BE 0420.528.157	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/huis>300m (Periodieke controle van huishoudelijke installatie van een huis >300m² en > 40 kringen)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art. hhi Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)

Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle:					
Woning/Huison					
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:		
3x230V	4	x 16 mm²	VVB	63A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Plectus	23.3 Ohm	Isolatie / Isolement:	1.5 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 4
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:					
Aantal eindstroombanden en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 29 / 34 / 20 / 9					
In(A)	A In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1,ΔIn
63A	300mA	A/s	29 kringen ALSB	OK	OK
63A	30mA	A/s	4 kringen ALSB	OK	OK
40A	300mA	A/s	34 kringen Bord zolder	OK	OK
40A	30mA	A/s	15 kringen Bord zolder	OK	OK
40A	30mA	A/s	20 kringen Bord keuken	OK	OK
63A	30mA	A/s	9 kringen Bord poolhouse	OK	OK
16A	10mA	A/s	kring AA Bord zolder	OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit.
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDDEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 24/08/2047. De eendraadschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentiële stroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 24/08/2047. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,**
VISUM (Datum / Date):

VANDENHEEDE Rudy

Algemene Inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-betrouwbare wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend orgaan te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend orgaan gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organe agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.


Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organe agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

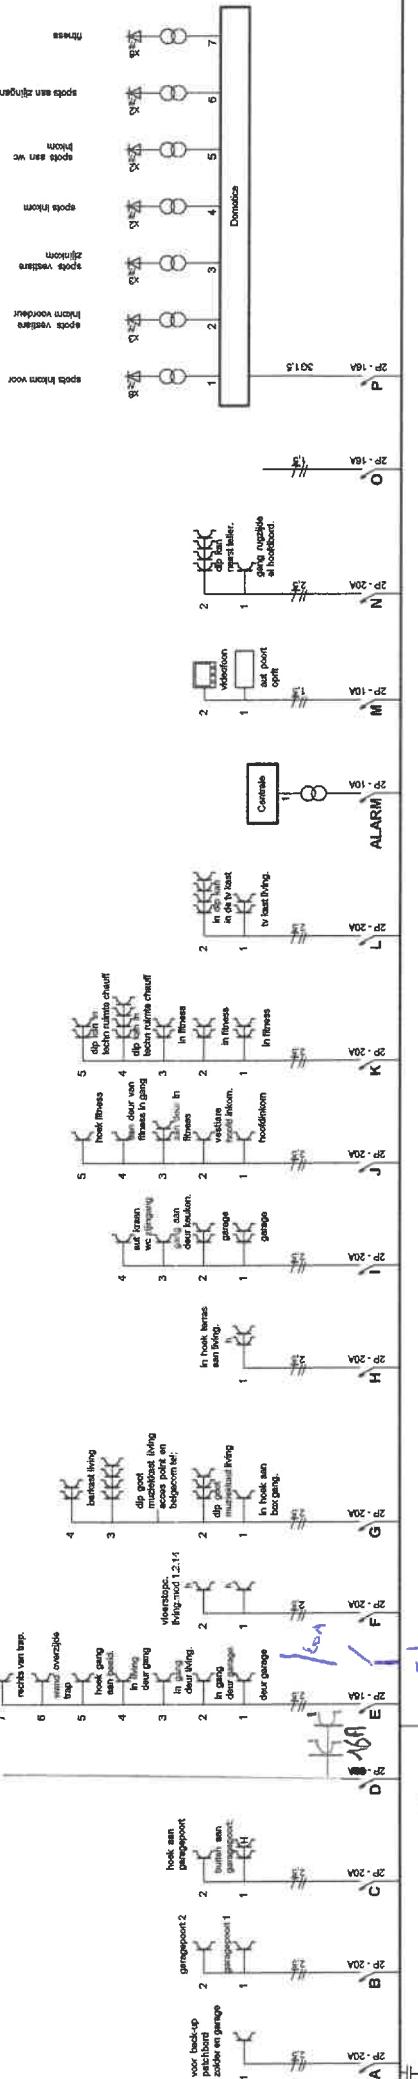


Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Meisebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lectuyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

E *Reserv* *24/3/22*

Installateur
Ameye Jacques BVBA
Reklemsestraat 196
8510 Marke
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
e-mail: ameve.jacques@skynet.be
BTW BE 0420.528.157

p. 1/27
Eendradschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

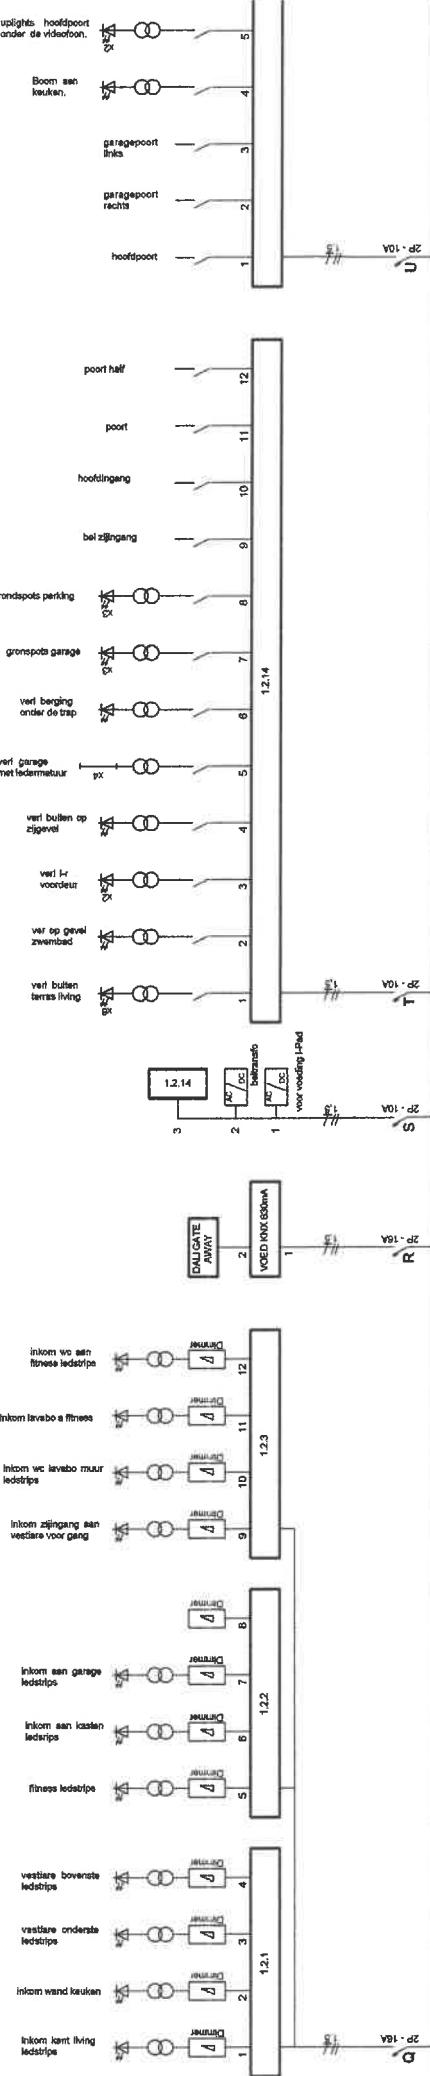

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Meisbroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

ELECTROTEST
Rudy Vanherheide
info@electro-test.be
Gsm 0475 42 12 18

24/8/22

p. 2127
Eendradschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz


p. 2127
Eendradschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz


p. 2127
Eendradschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz


p. 3/27	Eendraadschema
Datum: 24/08/2022	
3 x 230V ~ 50Hz	

Erkend Organisme Electro-Test - Hoofdkantoor Haachtsesteenweg 236 1820 Meisebroek Tel.: 02 751 98 39 e-mail: info@electro-test.be	Plaats van de elektrische installatie Dhr & Mevr. Lecluyse Lindenpark 19 9831 Denie GSM: 0475 42 12 18

SEC BORD ZOI

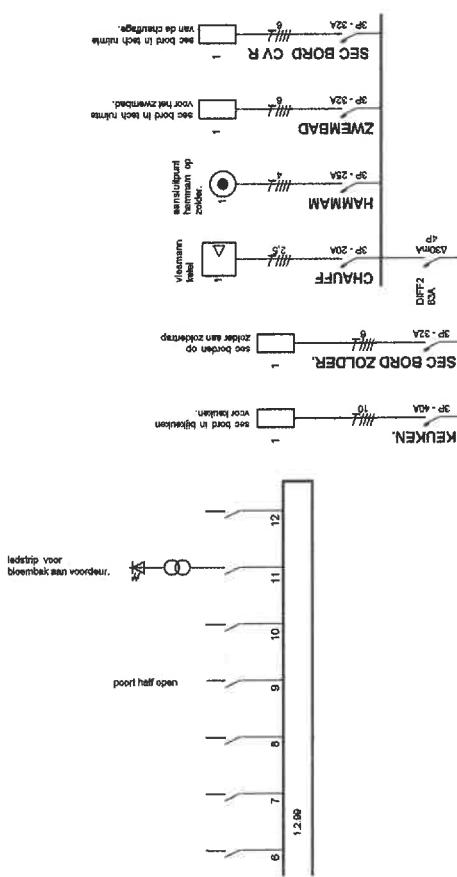

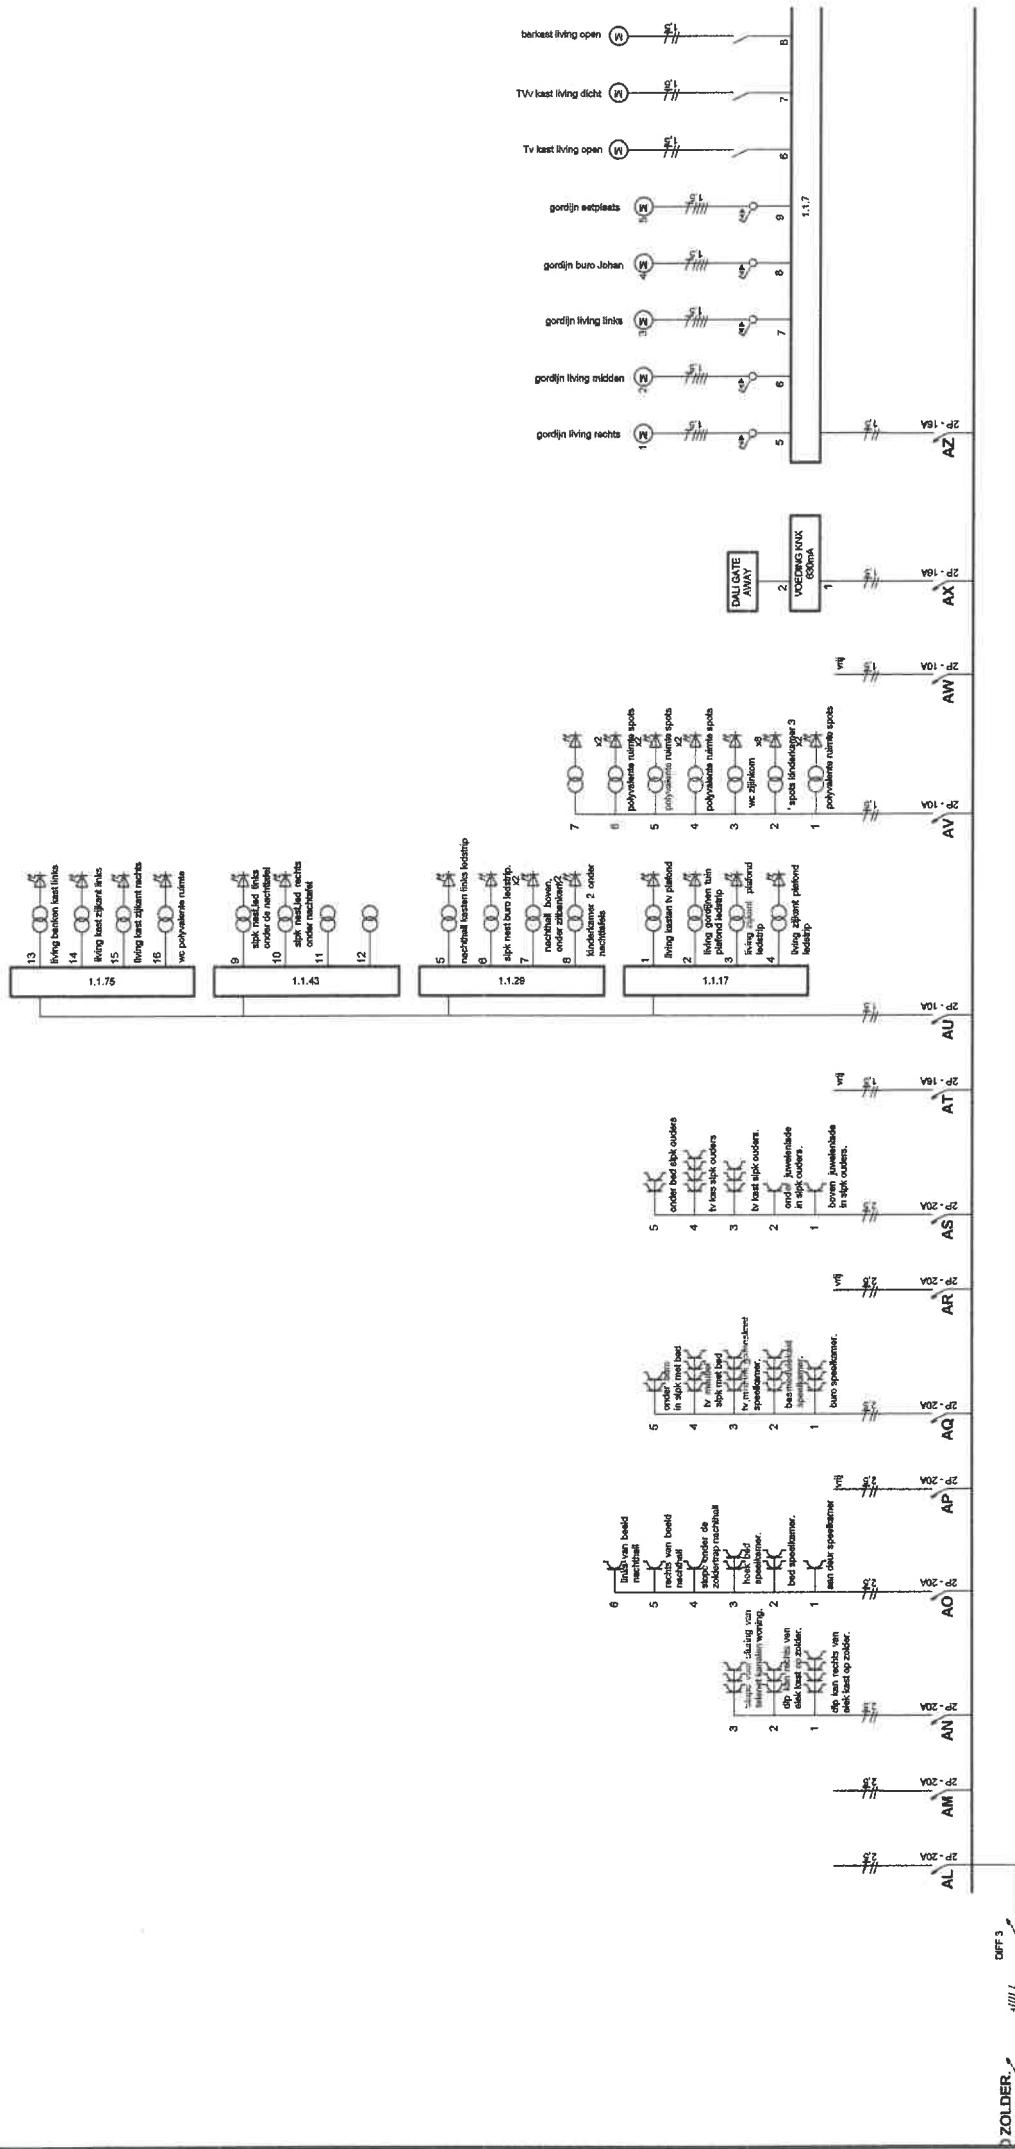

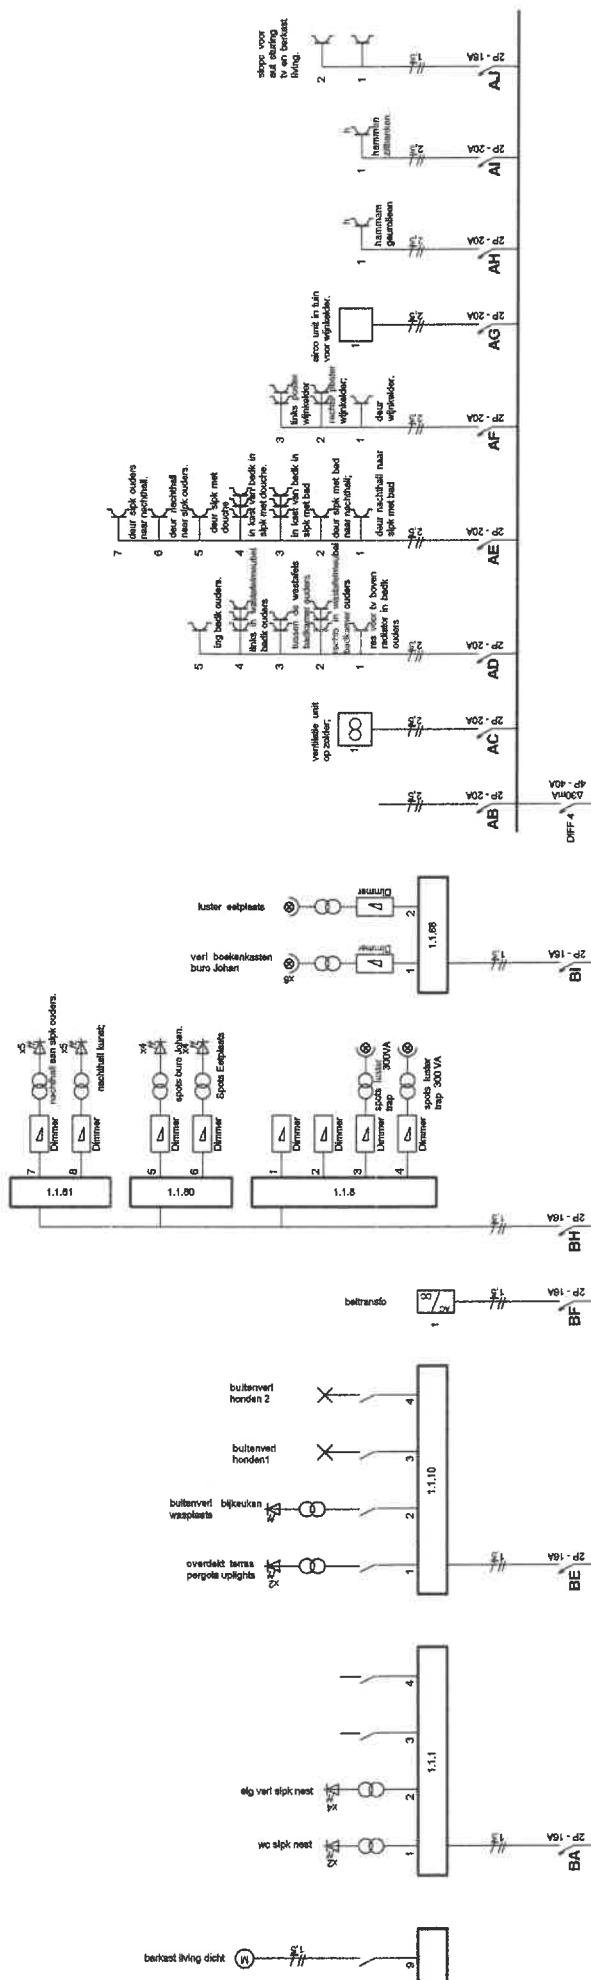


Erikend Organisme
Electro-Test - Hooft
Haachtsesteenweg
1820 Meisebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro

**Raads van de elektrische installatie
Dir & Mevr. Lecuyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18**

Installateur
Ameye Jacobs
Rekkemse
8510 Mark
Tel.: 056 211 00 00
e-mail: ameyejacobs@btw.be

P. 5/27
Eendraadschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

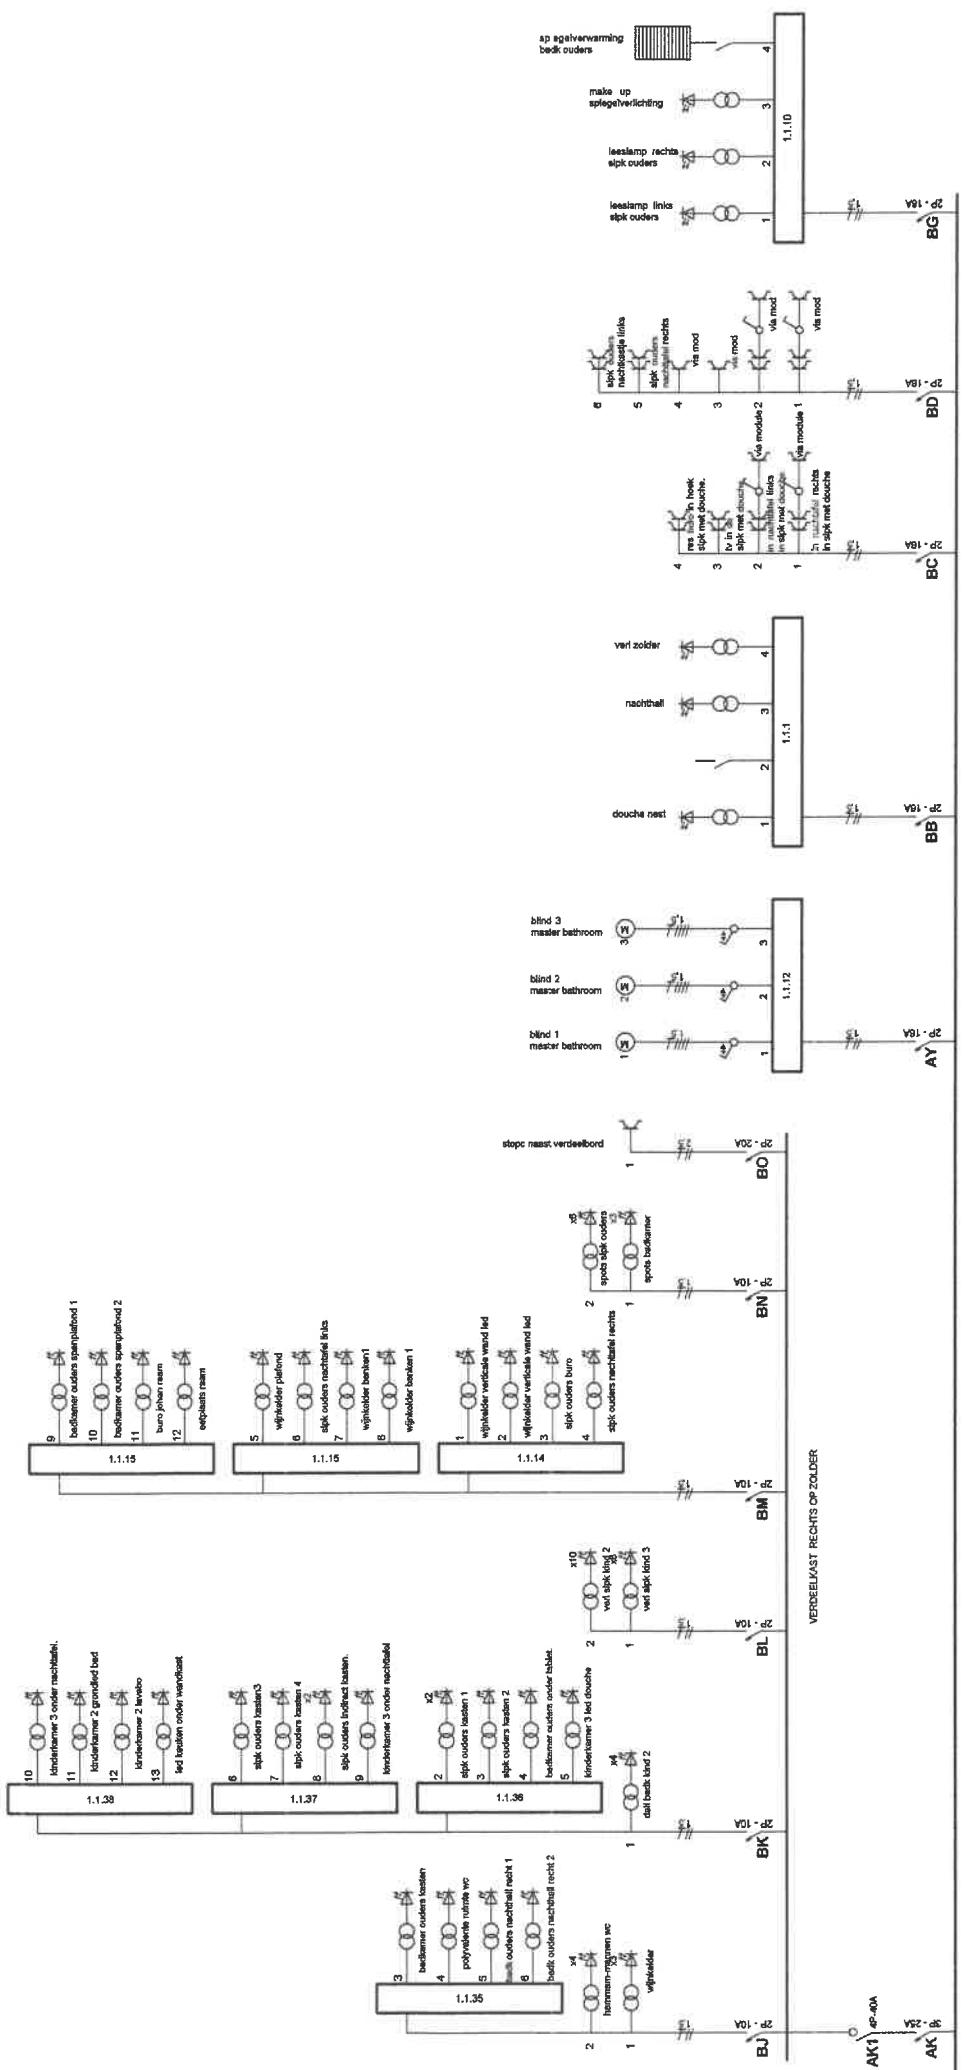


E erkend Organisme
Electro-Test - Hoofd
Haachtsesteenweg
1820 Melsele
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro

Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9883 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

Installateur
Ameye Jacc
Rekkemsse
8510 Market
Tel.: 056 21
e-mail: ame

p. 6/27
Eendraadschema
Datum: 24/08/2022
 $3 \times 230V \sim 50Hz$

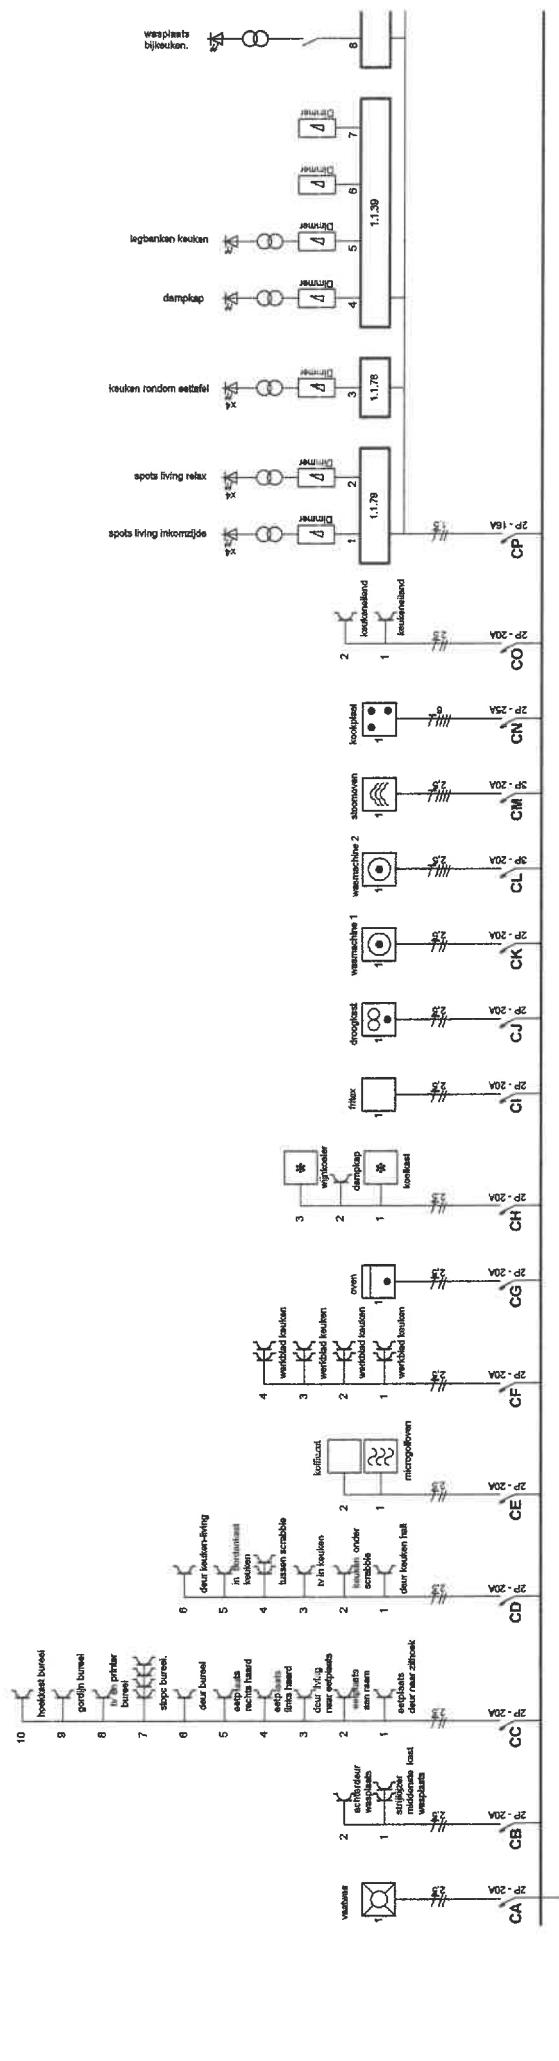

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofd
Haachtsesteenweg 2
1820 Meisebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-


Waarts van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18


Installateur
Ameye Jaw
Rekkemse
8510 Mark
Tel.: 056 2
e-mail: am

P. 7/27
Eendraadschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

p. 8/27 Eendradschema Datum: 24/08/2022 3 x 230V ~ 50Hz
--

Erkend Organisme Electro-Test - Hoofdkantoor Hachtsesteenweg 236 1820 Melsbroek Tel.: 02 751 98 39 e-mail: info@elektro-test.be	 ELECTRO-TEST  Buddy Van der Linde Instellen en testen info@elektro-test.be Gsm 0487 52 11 22	Plaats van de elektrische installatie Dhr & Mevr. Lecluyse Lindenpark 19 9831 Deurle GSM: 0475 42 12 18	Installateur Ameye Jacques BVBA Rekkemsestraat 196 8510 Marke Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10 e-mail: ameye.jacques@skynet.be BTW BE 0420.528.157
<i>24/8/22</i>	<i>24/8/22</i>	<i>24/8/22</i>	<i>24/8/22</i>

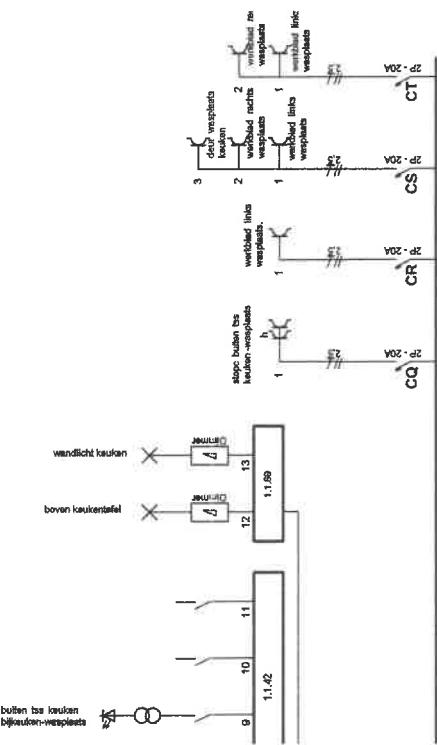

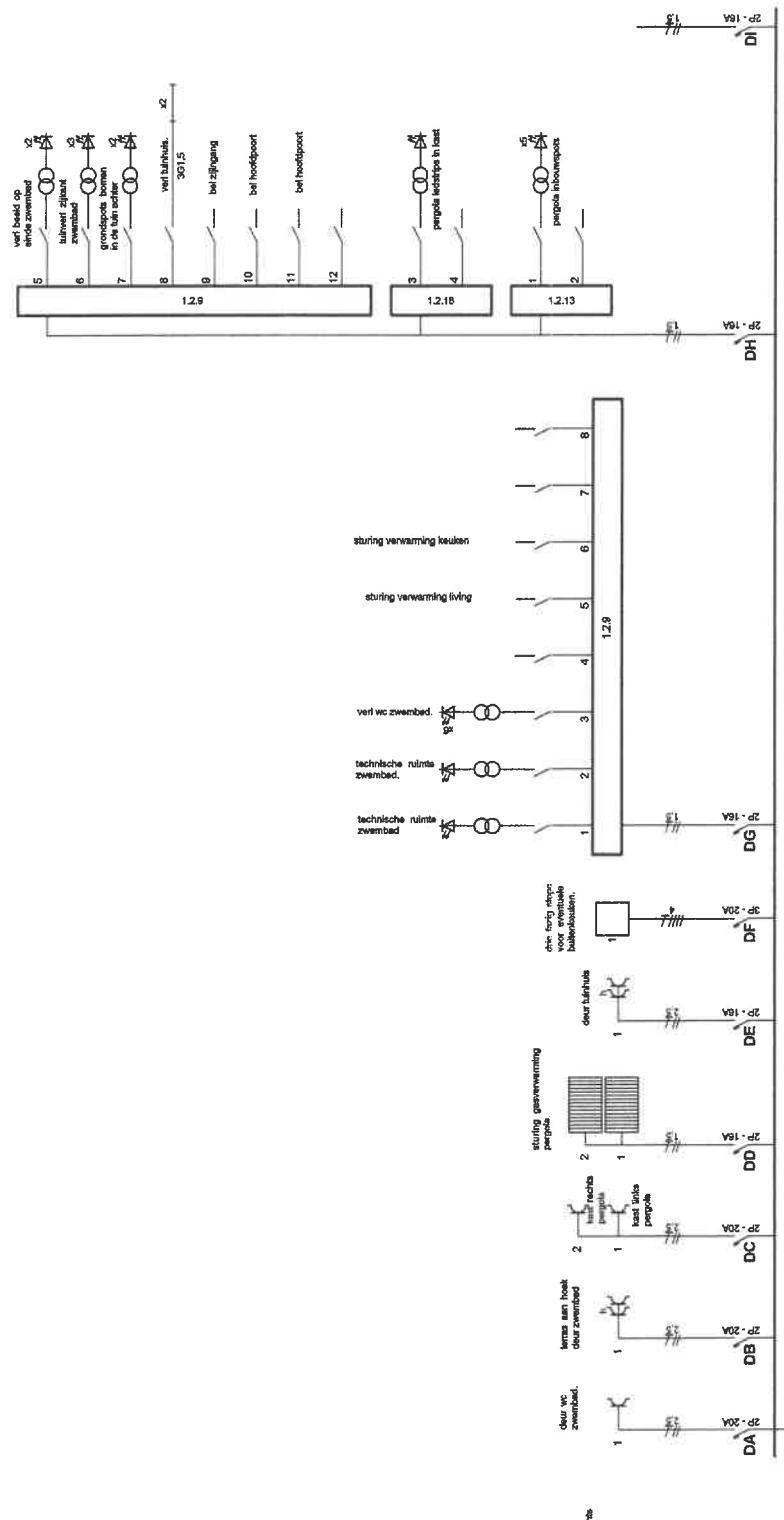


Erkend Organisme
 Electro-Test - Hoofdkantoor
 Hachisseeënenvweg 236
 1820 Melsbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie
 Dhr & Mevr. Lecluyse
 Lindenpark 19
 9831 Deurle
 GSM: 0475 42 12 18

P. 9127
Eendradschema
 Datum: 24/08/2022
 3 x 230V ~ 50Hz

Installateur
 Ameye Jacques BVBA
 Rekkemsestraat 196
 8510 Marke
 Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
 e-mail: ameye.jacques@skynet.be
 BTW BE 0420.522.157

24/8/22

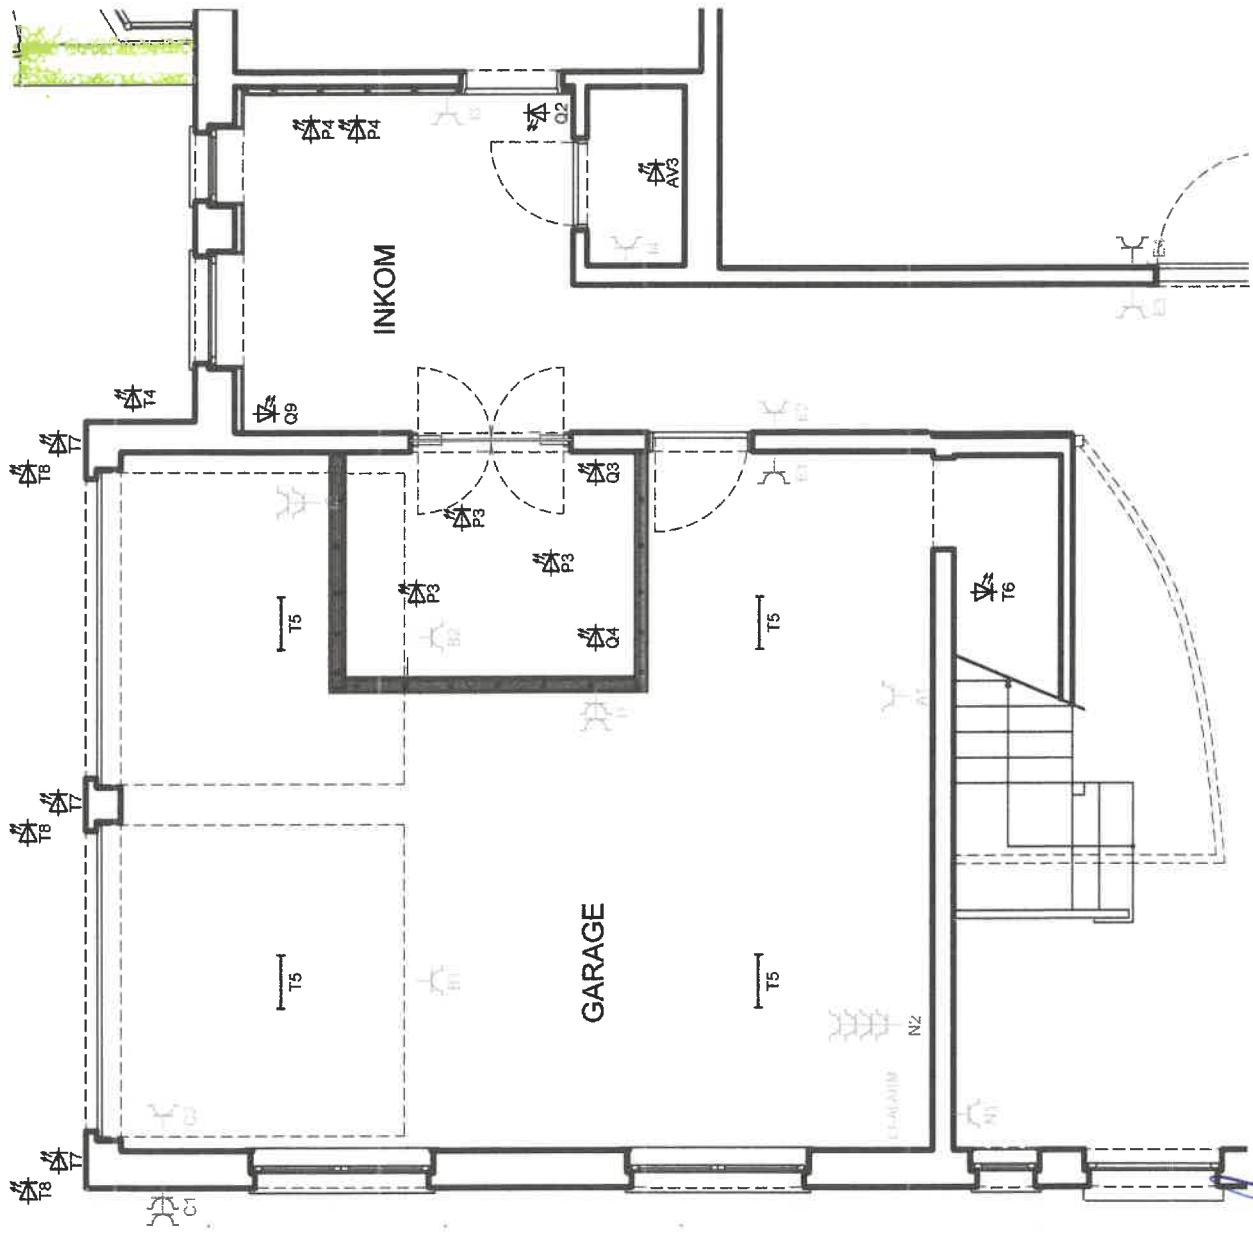

Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18


ERKEND ORGANISME
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be


14/8/22

Installateur
Ameye Jacques BVBA
Rekkemsestraat 196
8510 Marke
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
e-mail: ameye.jacques@skynet.be
BTW BE 0420.528.157

p. 10/27
Situatieschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

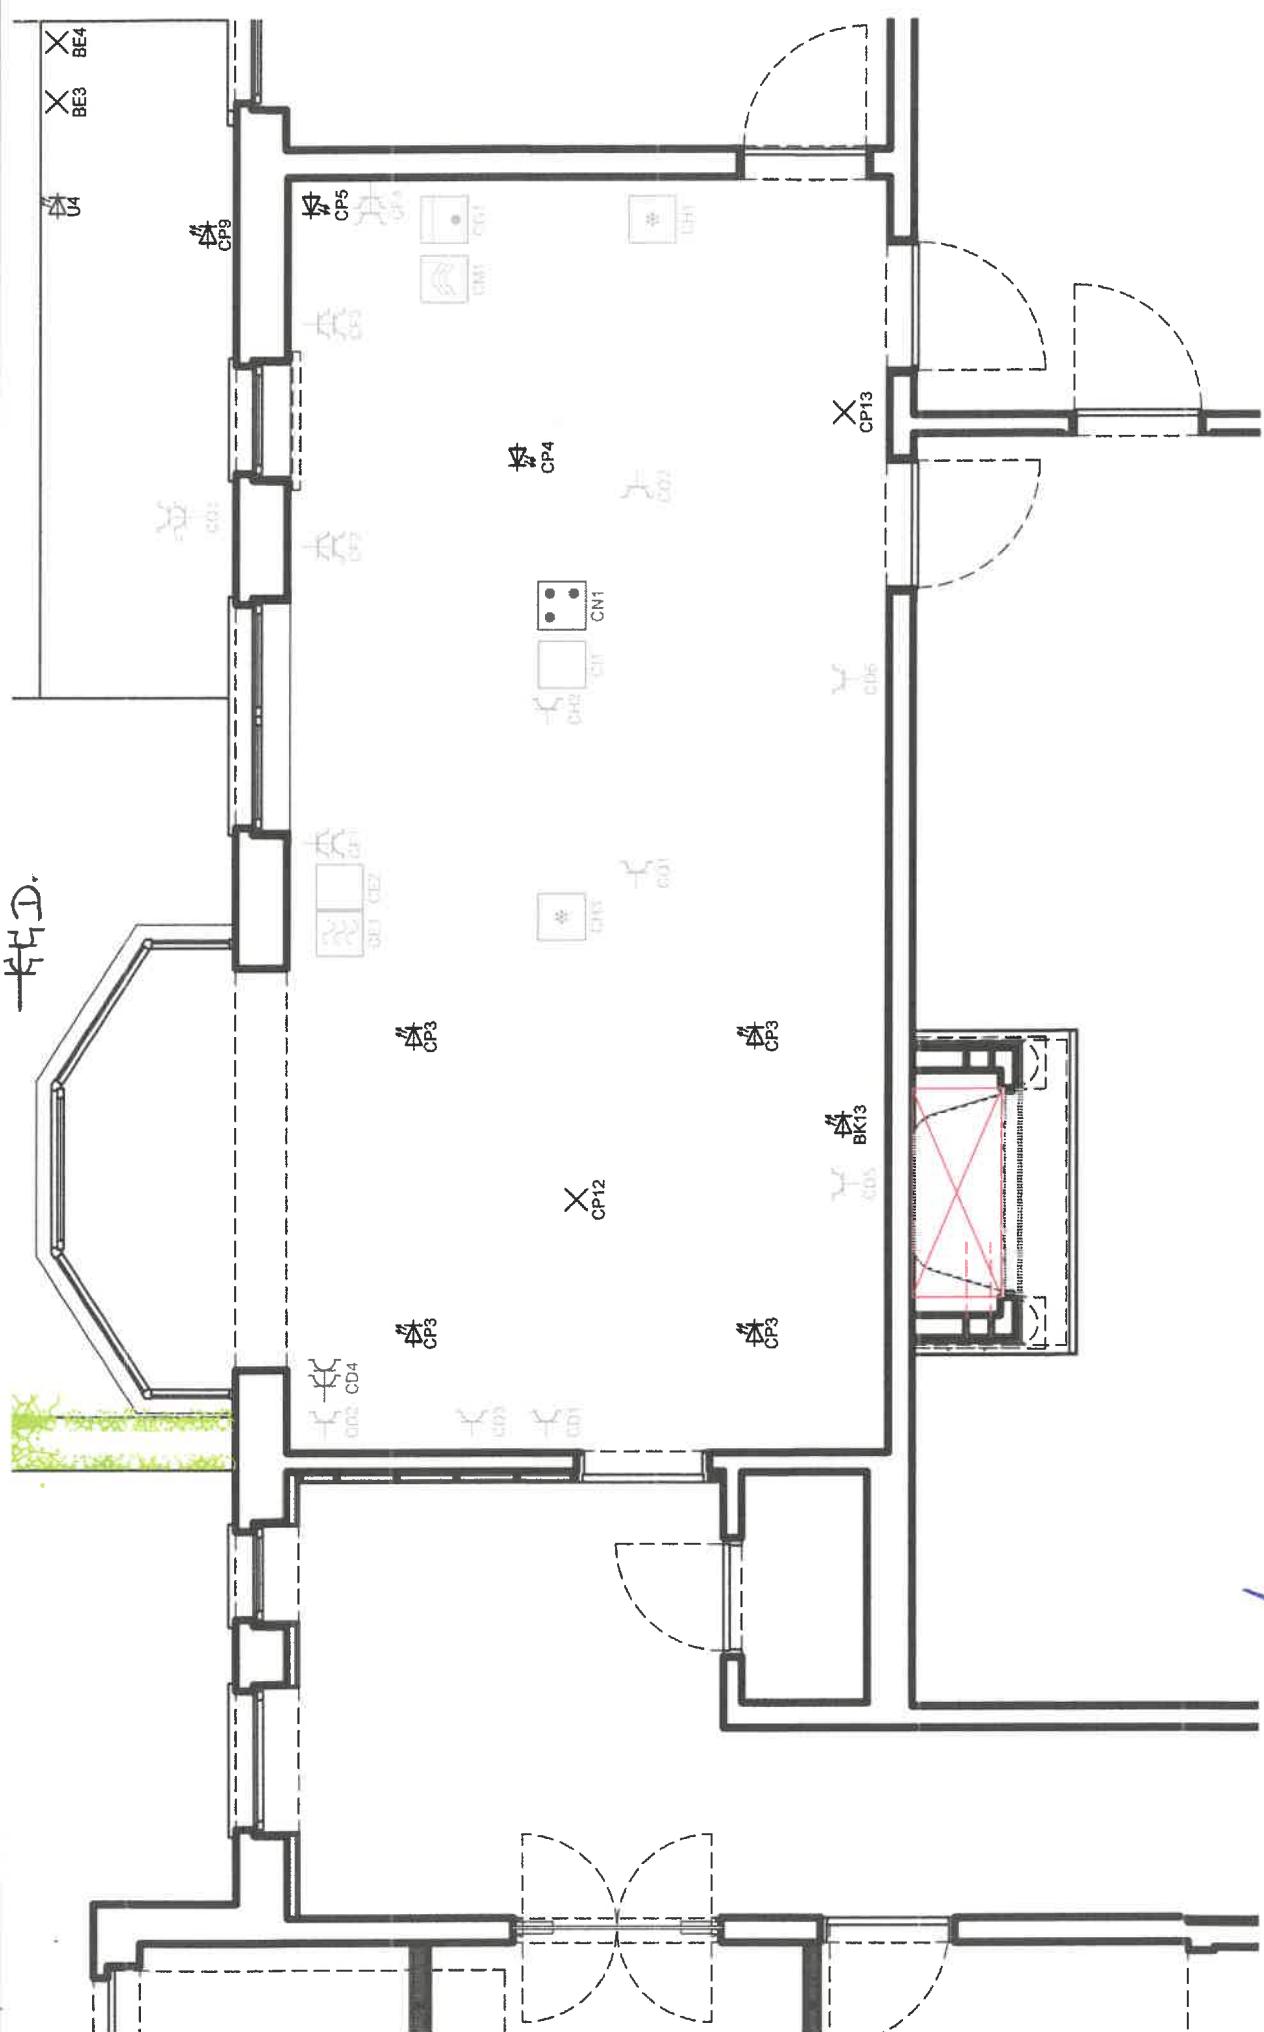

Erkend Organisme Electro-Test - Hoofdkantoor Haachtsesteenweg 236 1820 Melsebroek Tel.: 02 751 98 39 e-mail: info@electro-test.be	Plaats van de elektrische installatie Dhr & Mevr. Lecuyse Lindenpark 19 9831 Deurle GSM: 0475 42 12 18	Installateur Ameye Jacques BVBA Rekkemsestraat 196 8510 Maaseik Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10 e-mail: ameye.jacques@skynet.be BTW BE 0420.528.157	p. 11127 Situatieschema Datum: 24/08/2022 3 x 230V ~ 50Hz
ELETRO-TEST Kortrijk (België) certificaatnummer: 00000000000000000000000000000000	24/08/2022	Jacques Ameye	

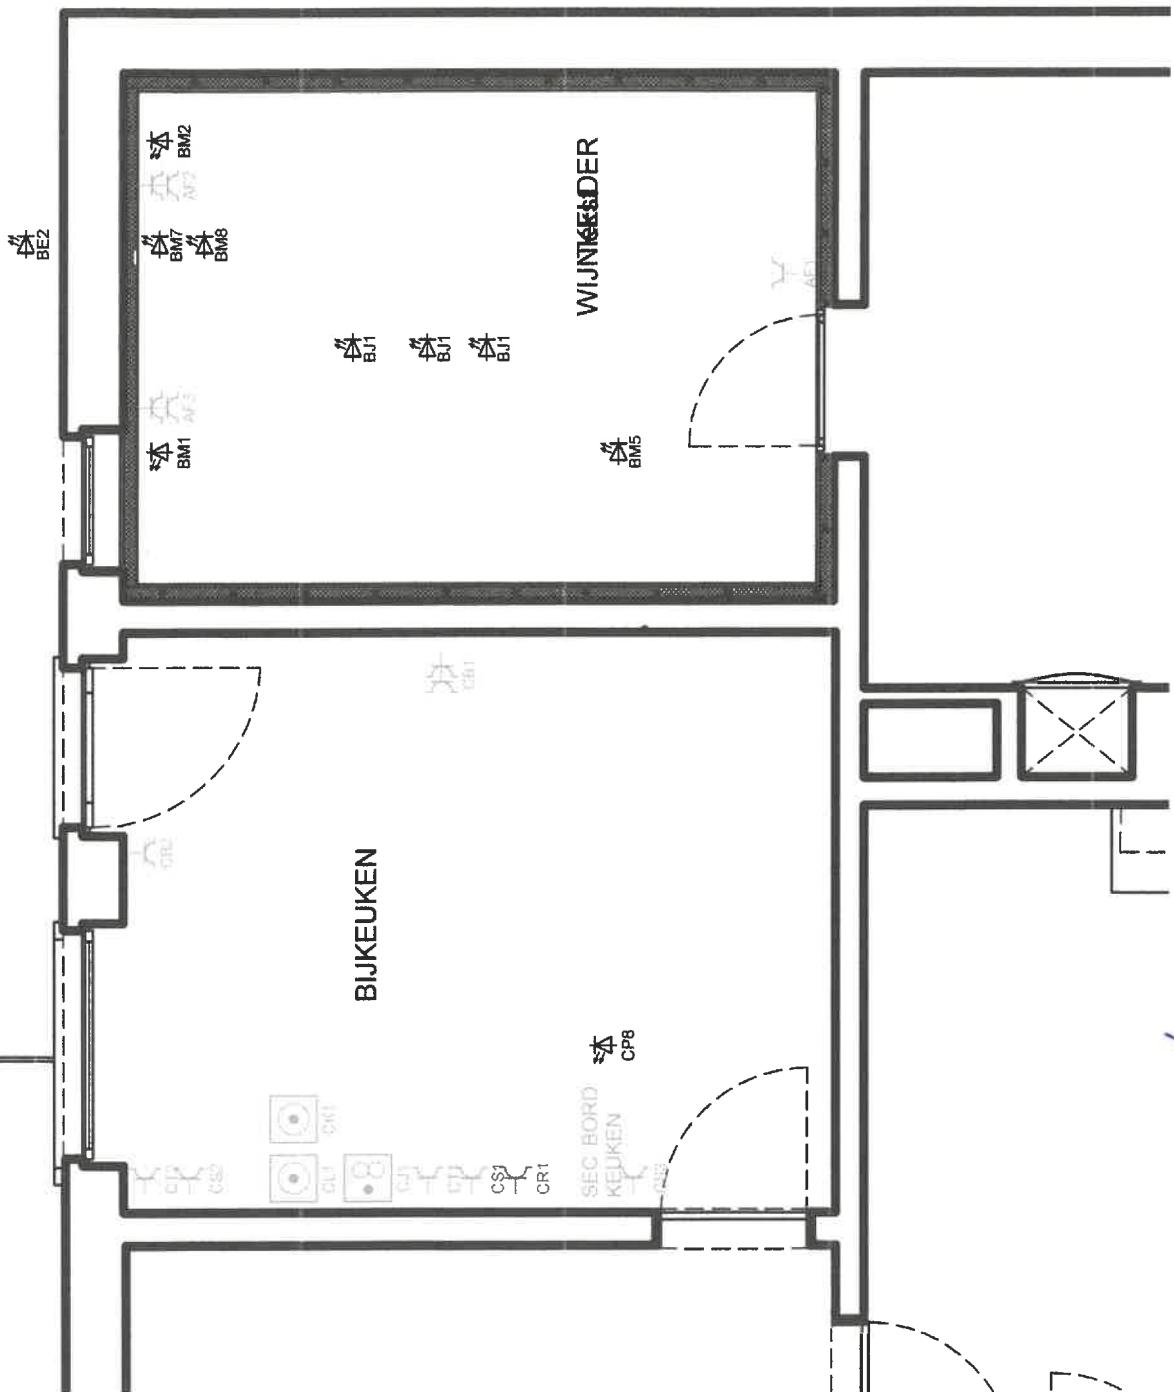

Erkend Organisme
 Electro-Test - Hoofdkantoor
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsebroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be

ELECTRO-TEST
 Rudy Vandenhende
 Technisch Directeur 082
 Gem. Uitvaartvervoer 082


Plaats van de elektrische installatie
 Dhr & Mevr. Lecluyse
 Lindenpark 19
 9831 Deurle
 GSM: 0475 42 12 18

Installateur
 Ameye Jacques BVBA
 Rekkemsestraat 196


p. 12/27
Situatieschema
 Datum: 24/08/2022
 3 x 230V ~ 50Hz
 Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
 e-mail: ameve.jacques@skynet.be
 BTW BE 0420.528.157

24/08/22

77

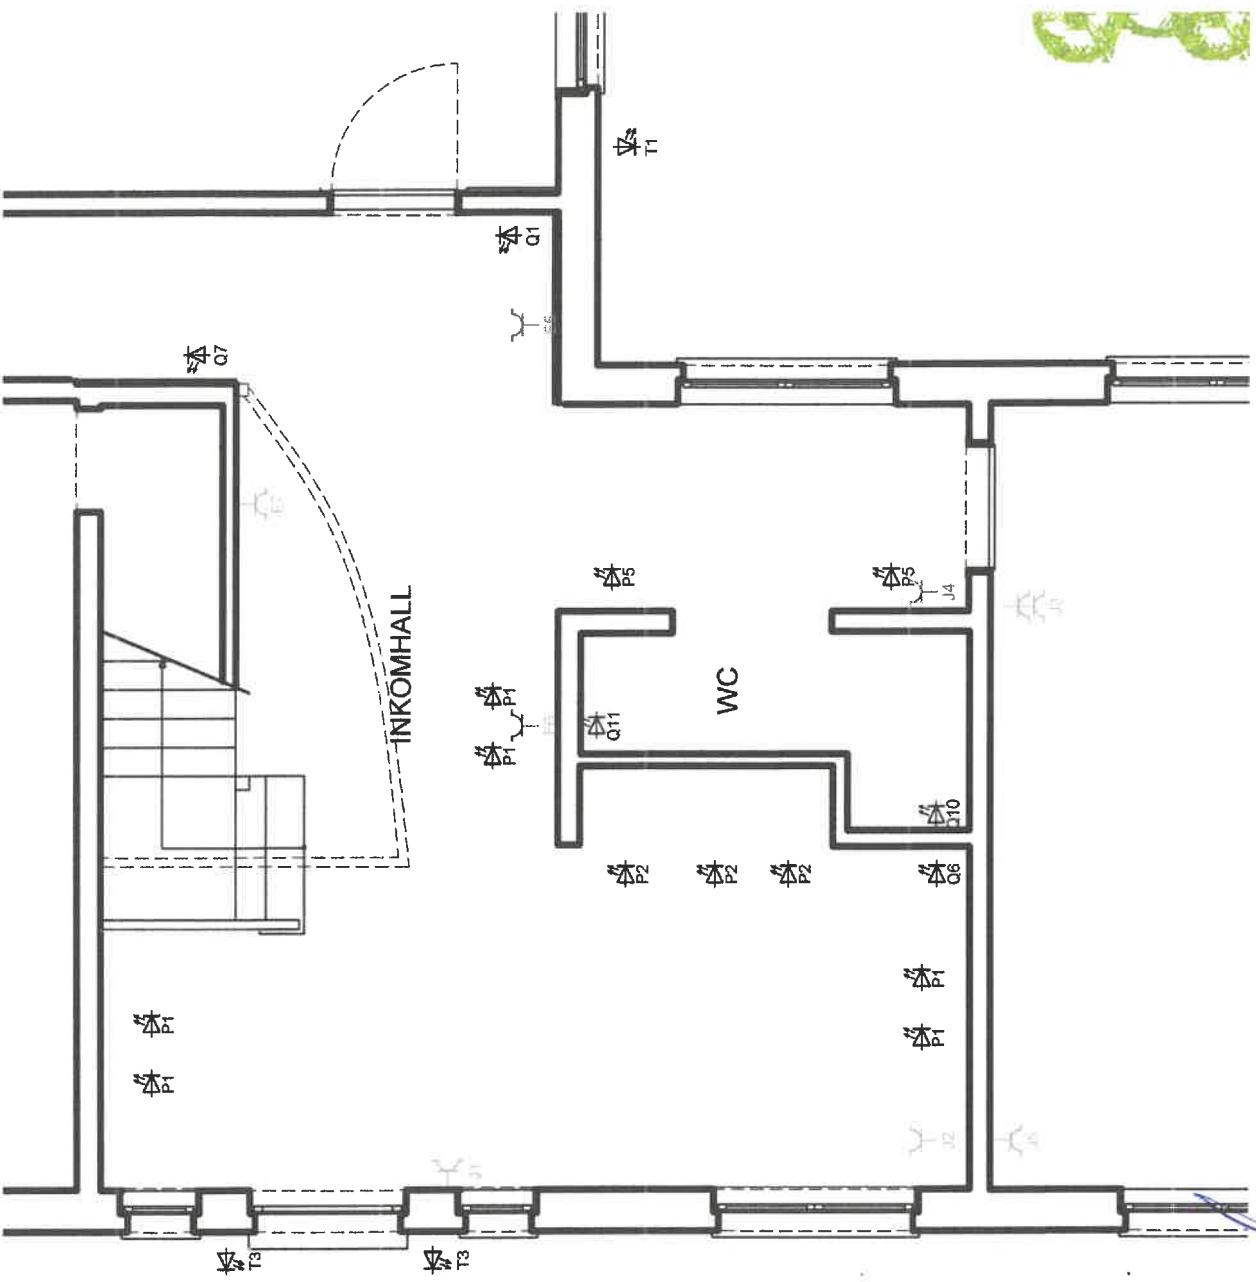

Erkend Organisme Electro-Test - Hoofdkantoor Haachtsesteenweg 236 1820 Meisebroek Tel.: 02 751 98 39 e-mail: info@electro-test.be	Plaats van de elektrische installatie Dhr & Mevr. Lecluyse Lindenpark 19 9831 Deurle GSM: 0475 42 12 18	Installateur Ameye-Jacques BVBA Rekkensestraat 196 8510 Marke Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10 e-mail: ameye.jacques@skynet.be BTW BE 0420.528.157	p. 13/27 Situatieschema Datum: 24/08/2022 3 x 230V ~ 50Hz <i>2018/22</i>
---	--	--	--

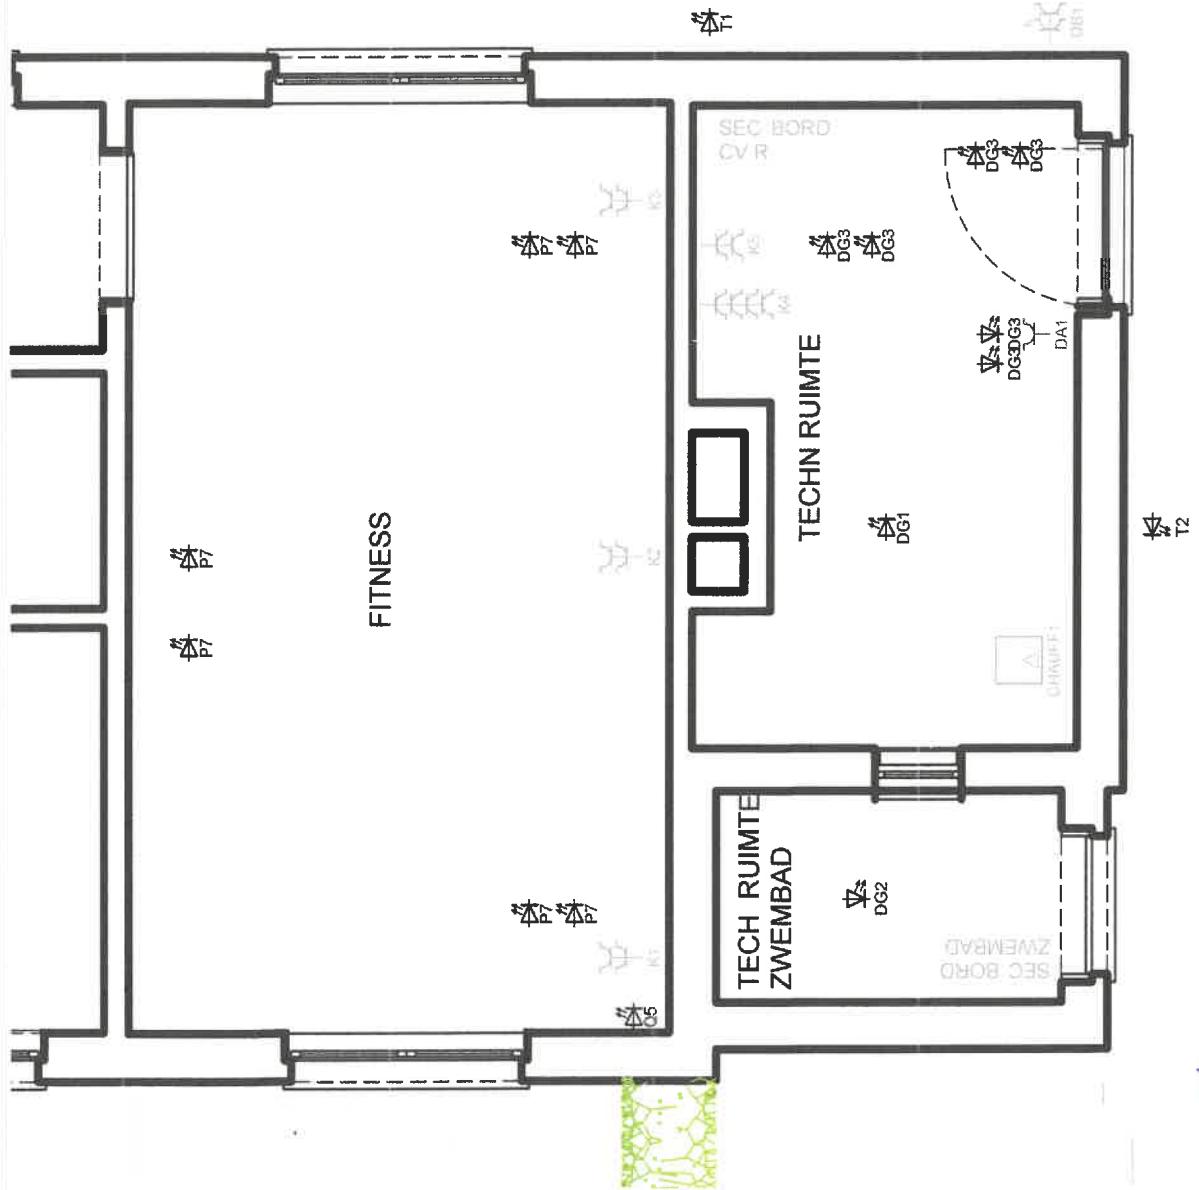

E erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be


Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

ELEKTRO-TEST
Rudy Vandenhende
rudy.vandenhende@electro-test.be


P. 14/27
Situatieschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Ameye Jacques BVBA
Rekkensestraat 196
8510 Marke
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
e-mail: ameye.jacques@skynet.be
BTW BE 0420.528.157

24/8/22

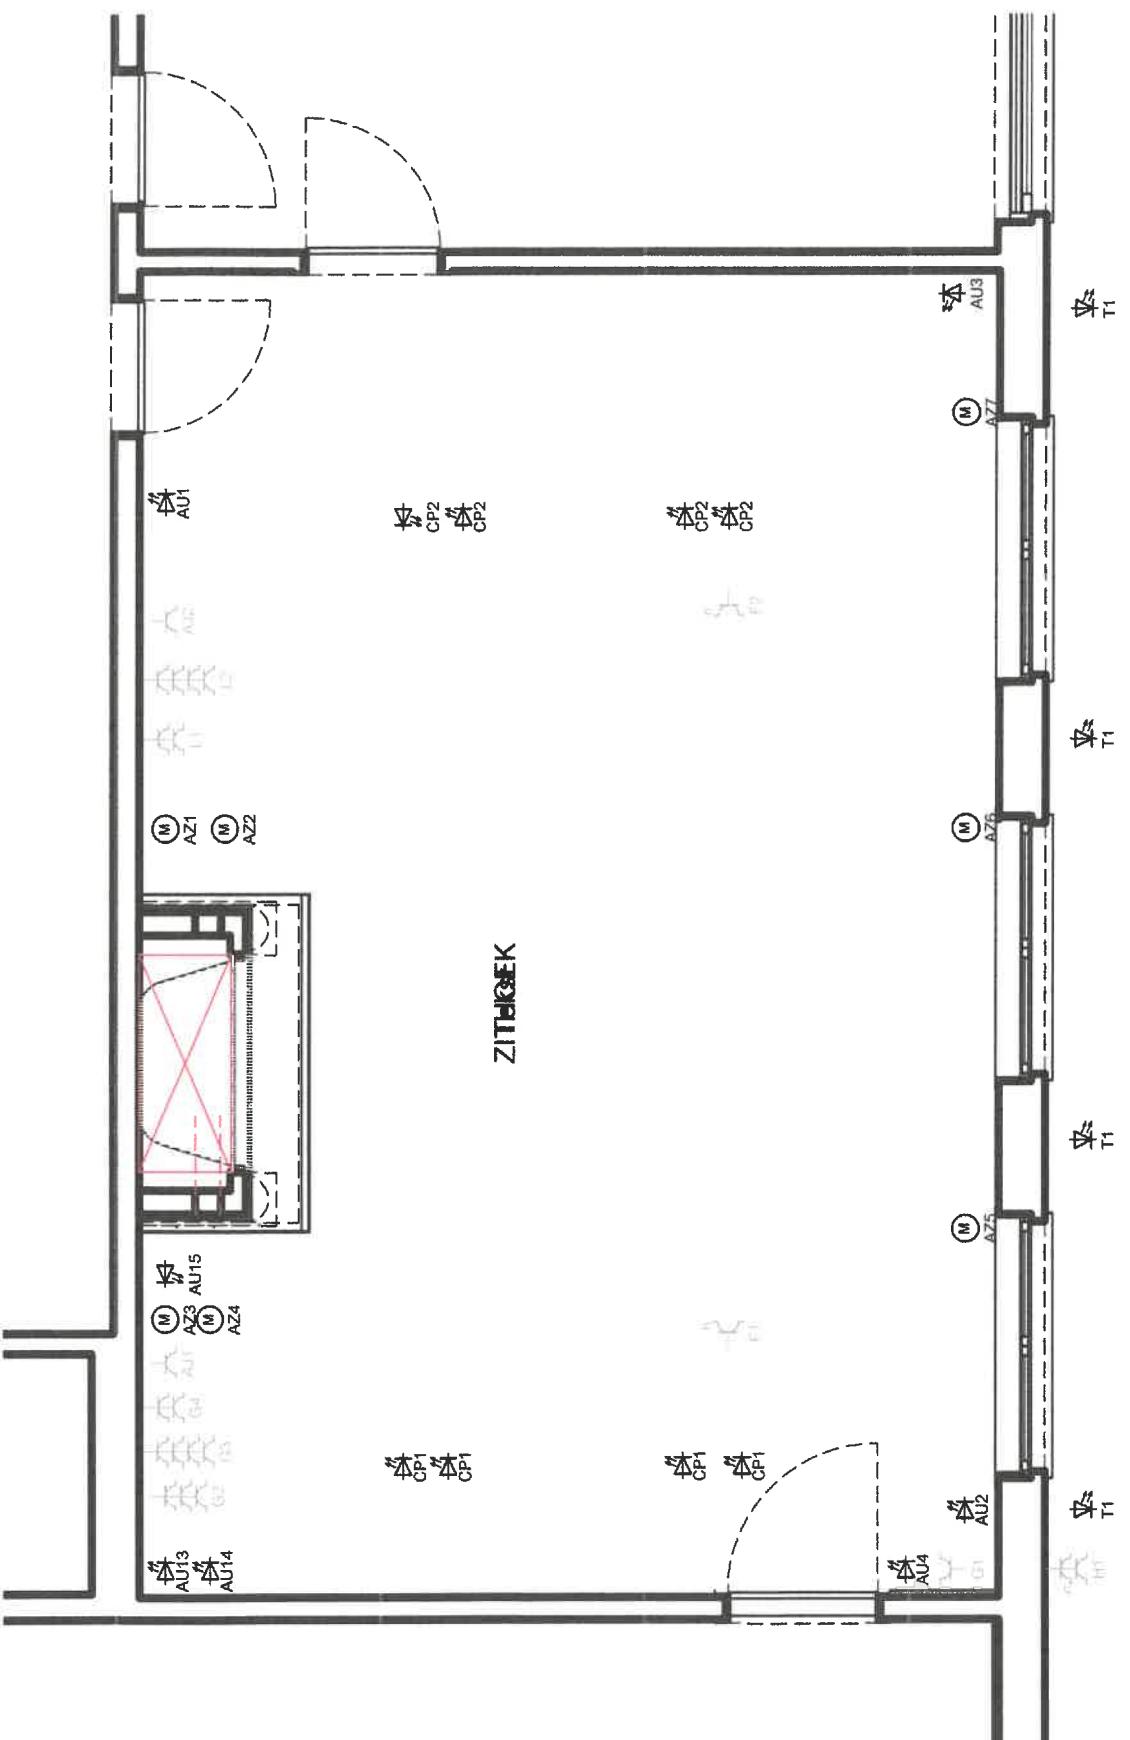

Erkend Organisme Electro-Test - Hoofdkantoor Haachtsesteenweg 236 1820 Melsebroek Tel.: 02 751 98 39 e-mail: info@electro-test.be	Plaats van de elektrische installatie Dhr & Mevr. Lecluyse Lindenpark 19 9831 Dourle GSM: 0475 42 12 18	Installateur Ameye Jacques BVBA Rekkensestraat 196 8510 Marke
		Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10 e-mail: ameye.jacques@skynet.be BTW BE 0420.528.157
		p. 15/27 Situatieschema Datum: 24/08/2022 3 x 230V ~ 50Hz

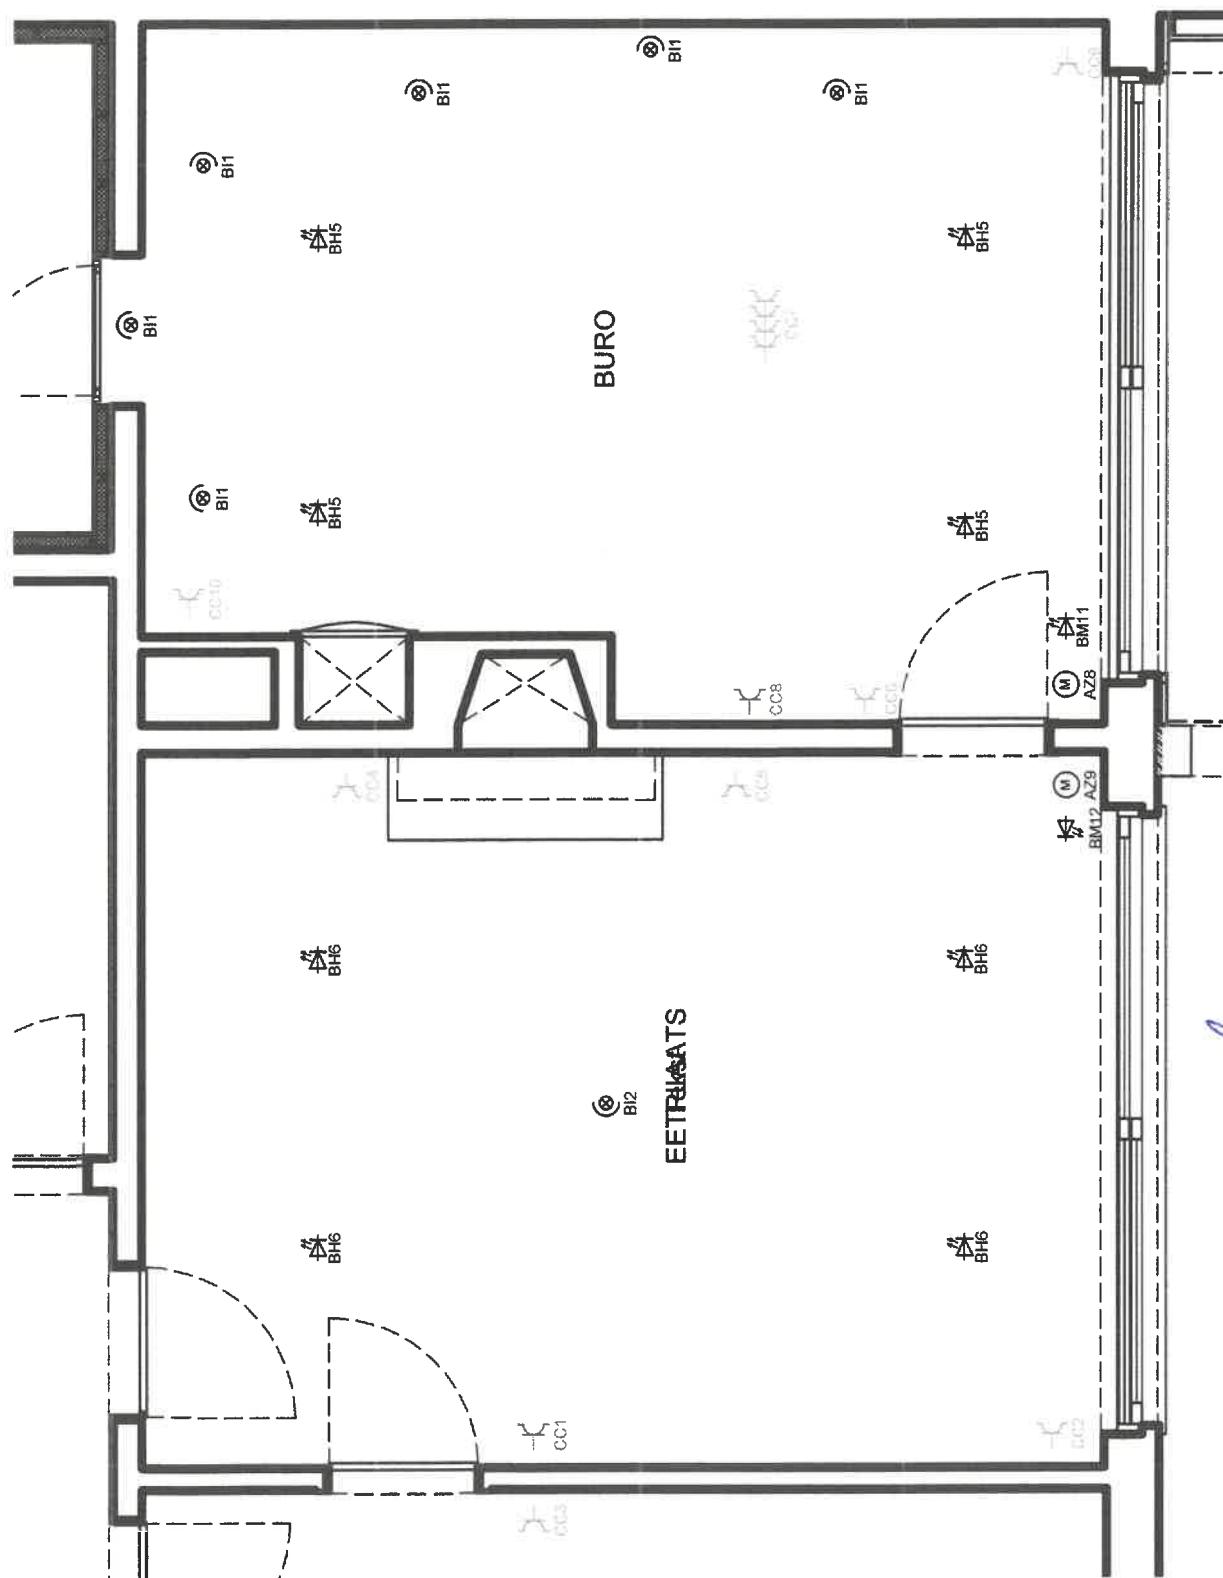


Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be


Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

ELECTROTEST
Rudy Vandenhende
Instalaties en testen
Gsm 0487 52 12 18

Installateur	Ameye Jacques BVBA Rekkemsestraat 196 8510 Marke Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10 e-mail: ameye.jacques@skynet.be BTW BE 0420.528.157
P. 16/27	Situatieschema
Datum: 24/08/2022	
3 x 230V ~ 50Hz	

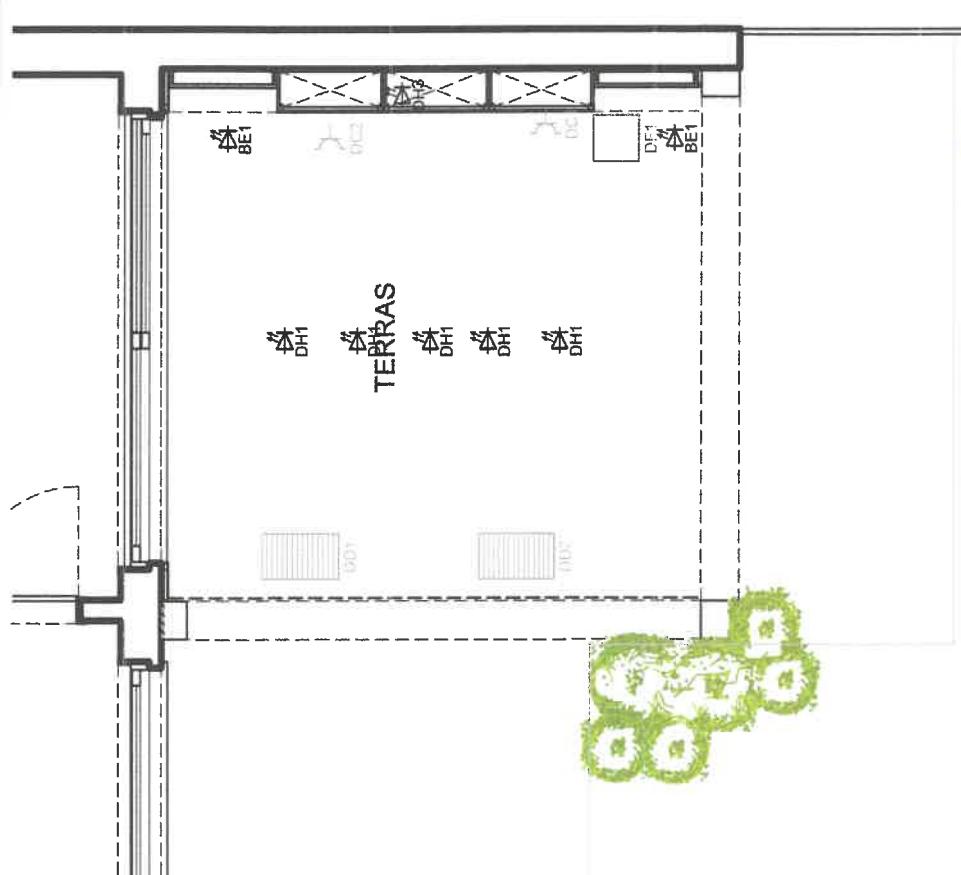

Erkend Organisme Electro-Test - Hoofdkantoor Haachtsesteenweg 236 1820 Meisebroek Tel.: 02 751 98 39 e-mail: info@electro-test.be	Plaats van de elektrische installatie  S2	Installateur Ameye Jacques BVBA Rekkemsestraat 196 8510 Merksem Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10 e-mail: ameye.jacques@skynet.be BTW BE 0420.528.157
p. 17/27 Situatieschema Datum: 24/08/2022 3 x 230V ~ 50Hz		

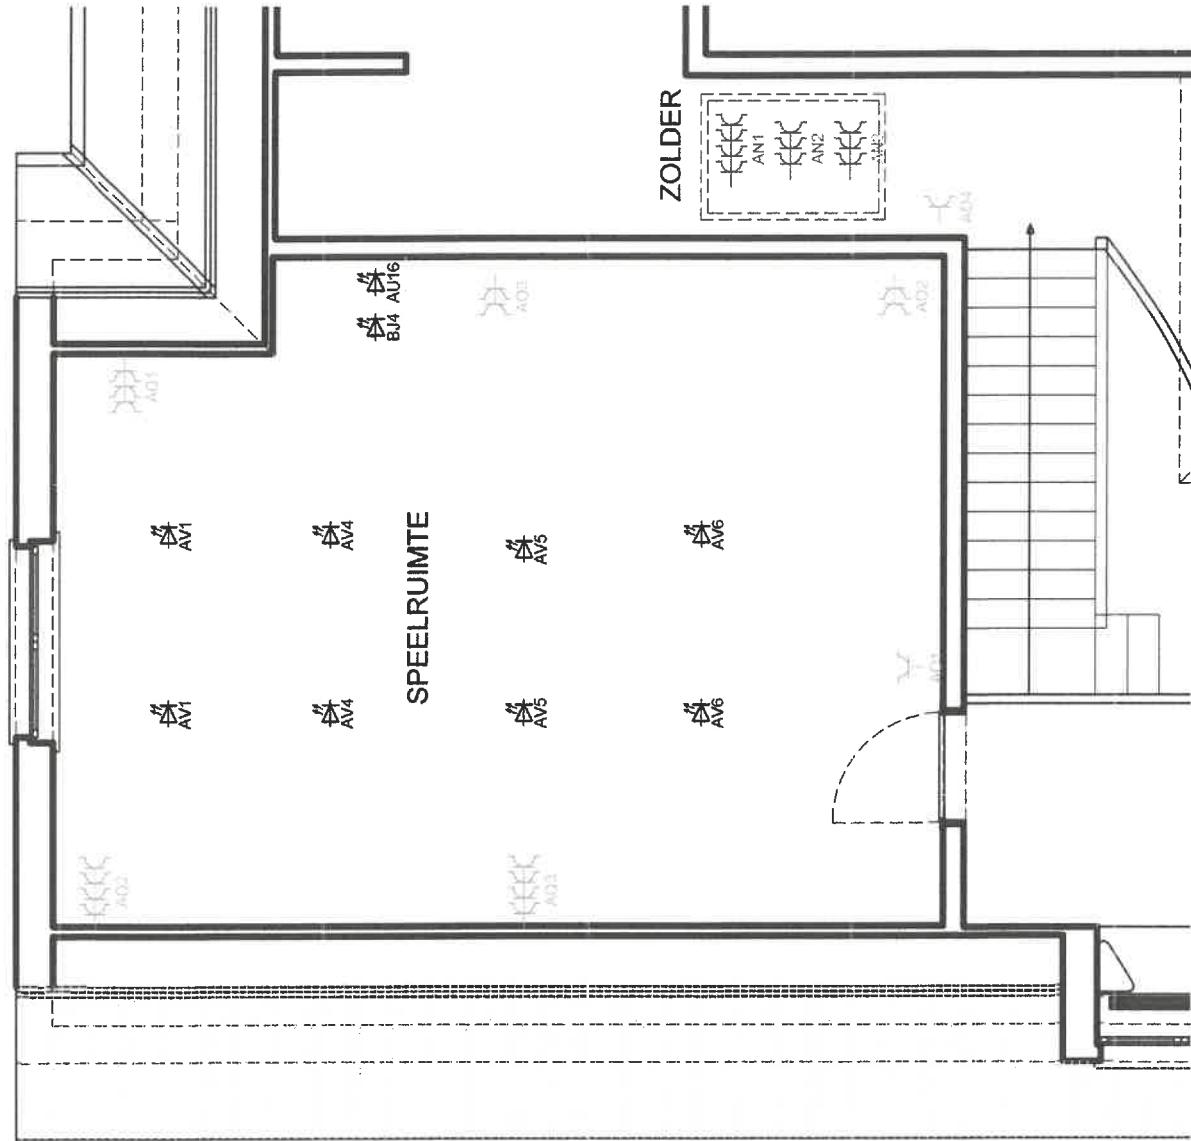

Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Dertule
GSM: 0475 42 12 18




Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Meisebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

p. 18/27	Situatieschema
Datum: 24/08/2022	3 x 230V ~ 50Hz
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10	
e-mail: ameye.jacques@skynet.be	
BTW BE 0420.528.157	

p. 18/27	Situatieschema
Datum: 24/08/2022	3 x 230V ~ 50Hz
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10	
e-mail: ameye.jacques@skynet.be	
BTW BE 0420.528.157	

p. 18/27	Situatieschema
Datum: 24/08/2022	3 x 230V ~ 50Hz
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10	
e-mail: ameye.jacques@skynet.be	
BTW BE 0420.528.157	

p. 18/27	Situatieschema
Datum: 24/08/2022	3 x 230V ~ 50Hz
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10	
e-mail: ameye.jacques@skynet.be	
BTW BE 0420.528.157	

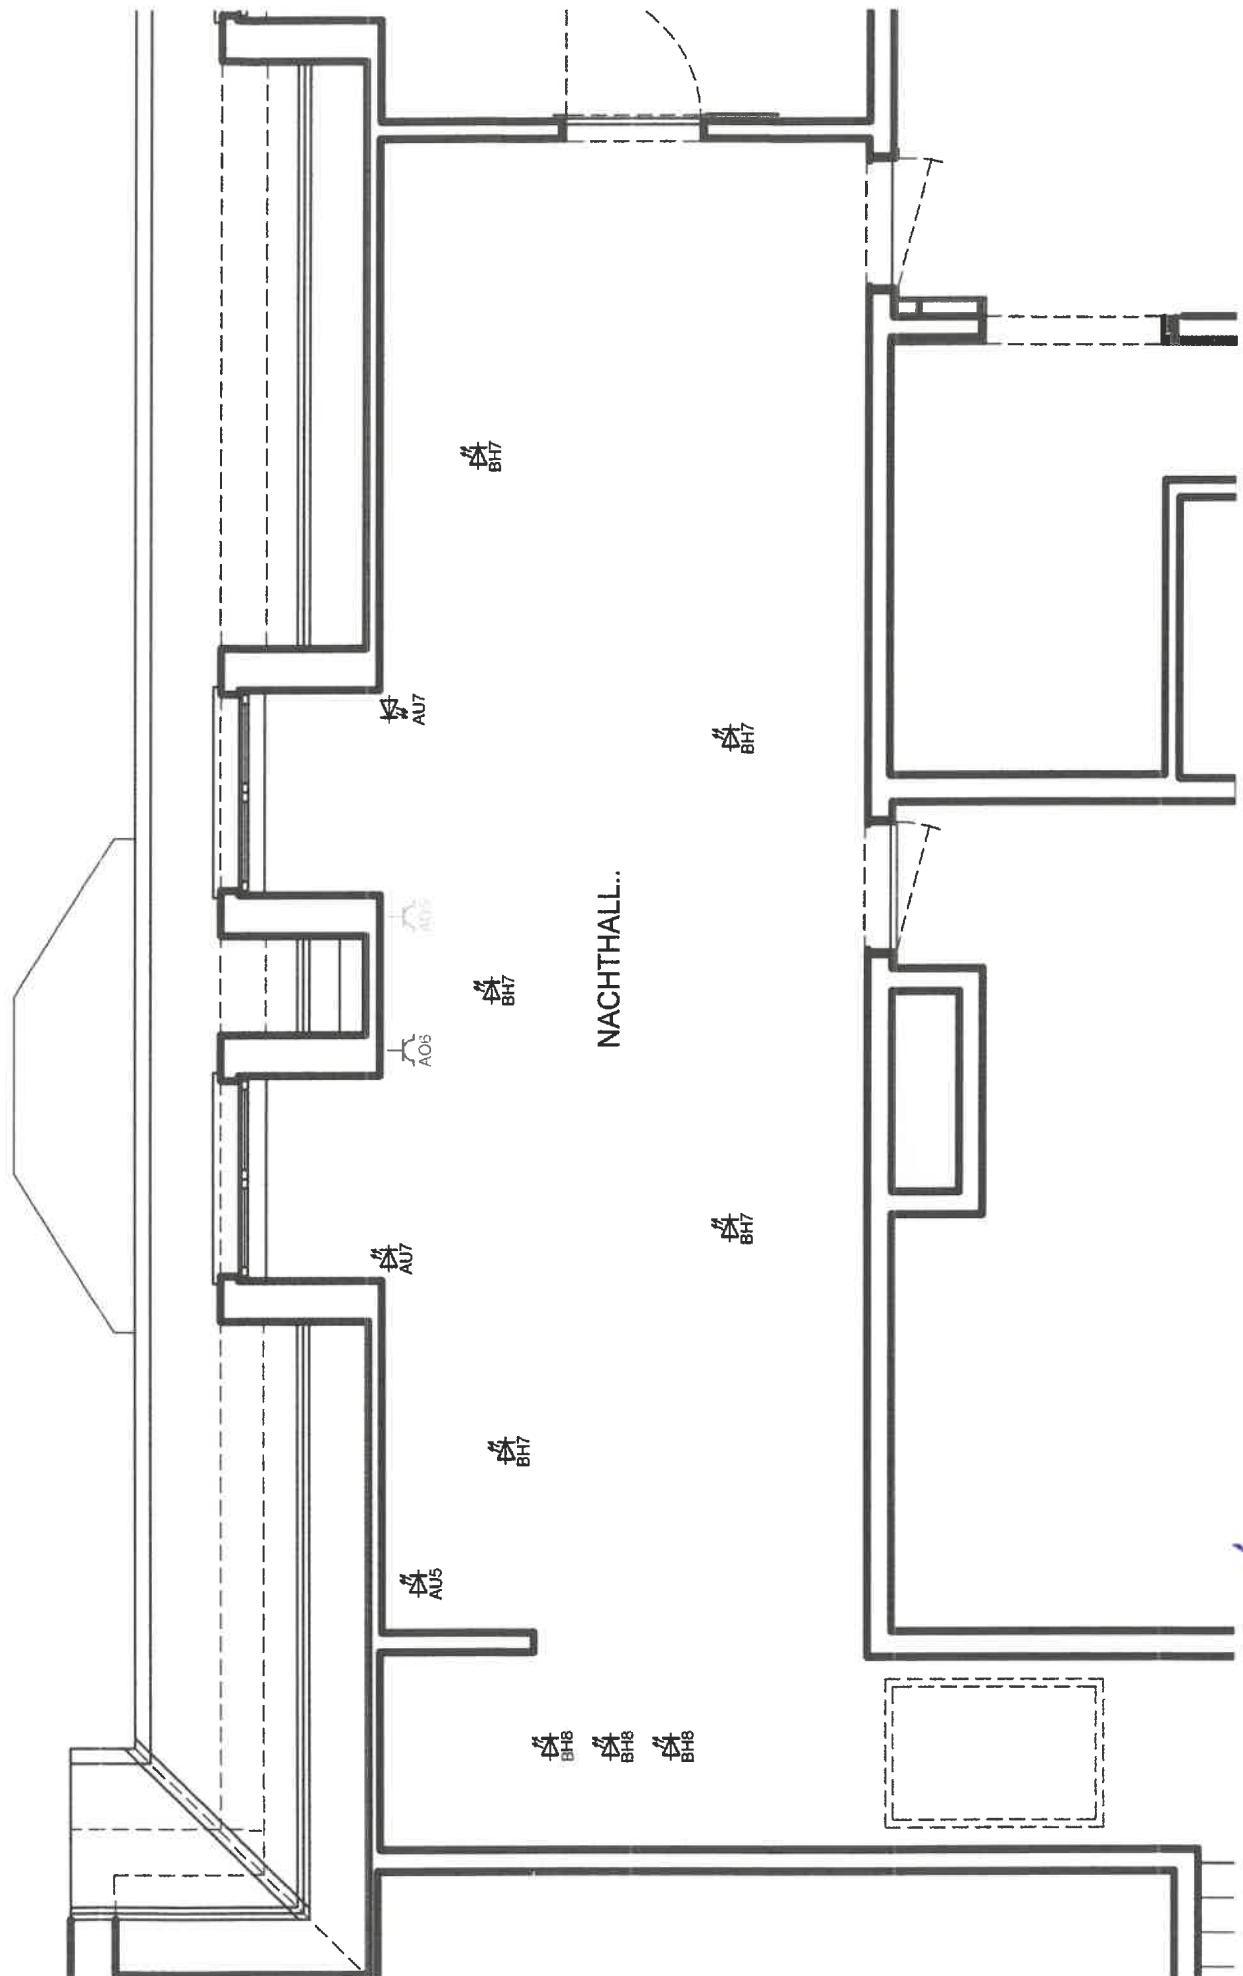


Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Deinze
GSM: 0475 42 12 18



Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Meise
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

p. 19/27
Situatieschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Ameye Jacques BVBA
Rekkemsestraat 196
8510 Marke
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
e-mail: ameye.jacques@skynet.be
BTW BE 0420.528.157

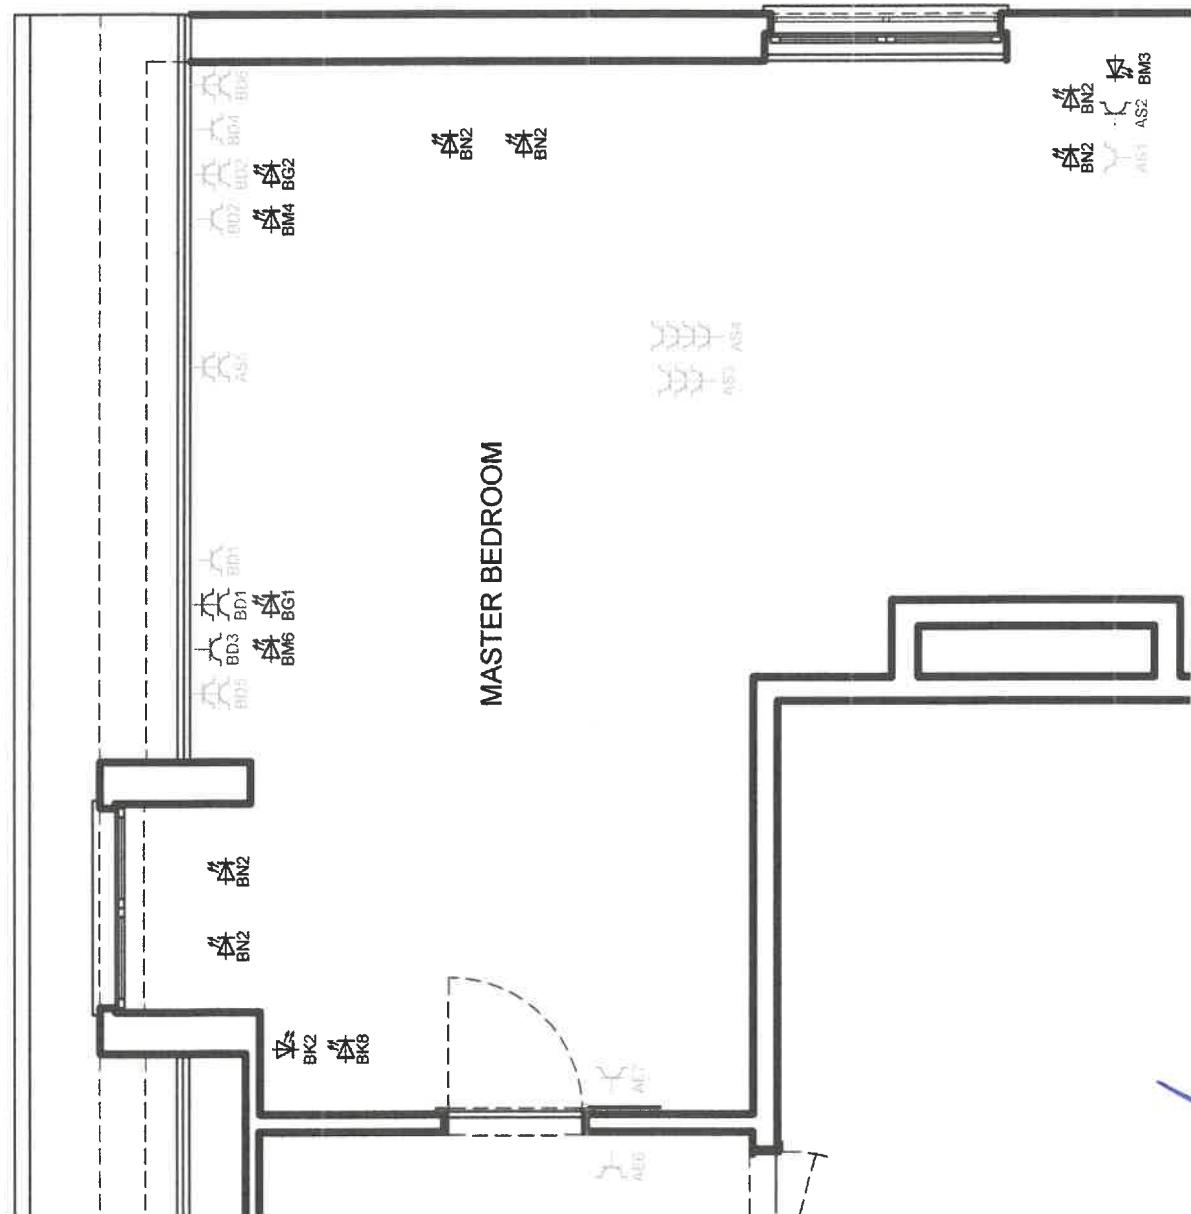


Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

Installateur
Ameye Jacques BVBA
Rekkemsestraat 196
8510 Marke
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
e-mail: ameye.jacques@skynet.be
BTW BE 0420.528.157

P. 2027
Situatieschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

Erkend Organisme Electro-Test - Hoofdkantoor Haachtsesteenweg 236 1820 Meisbroek Tel.: 02 751 98 39 e-mail: info@electro-test.be	P. 2027 Situatieschema Datum: 24/08/2022 3 x 230V ~ 50Hz
 14/8/22	 14/8/22

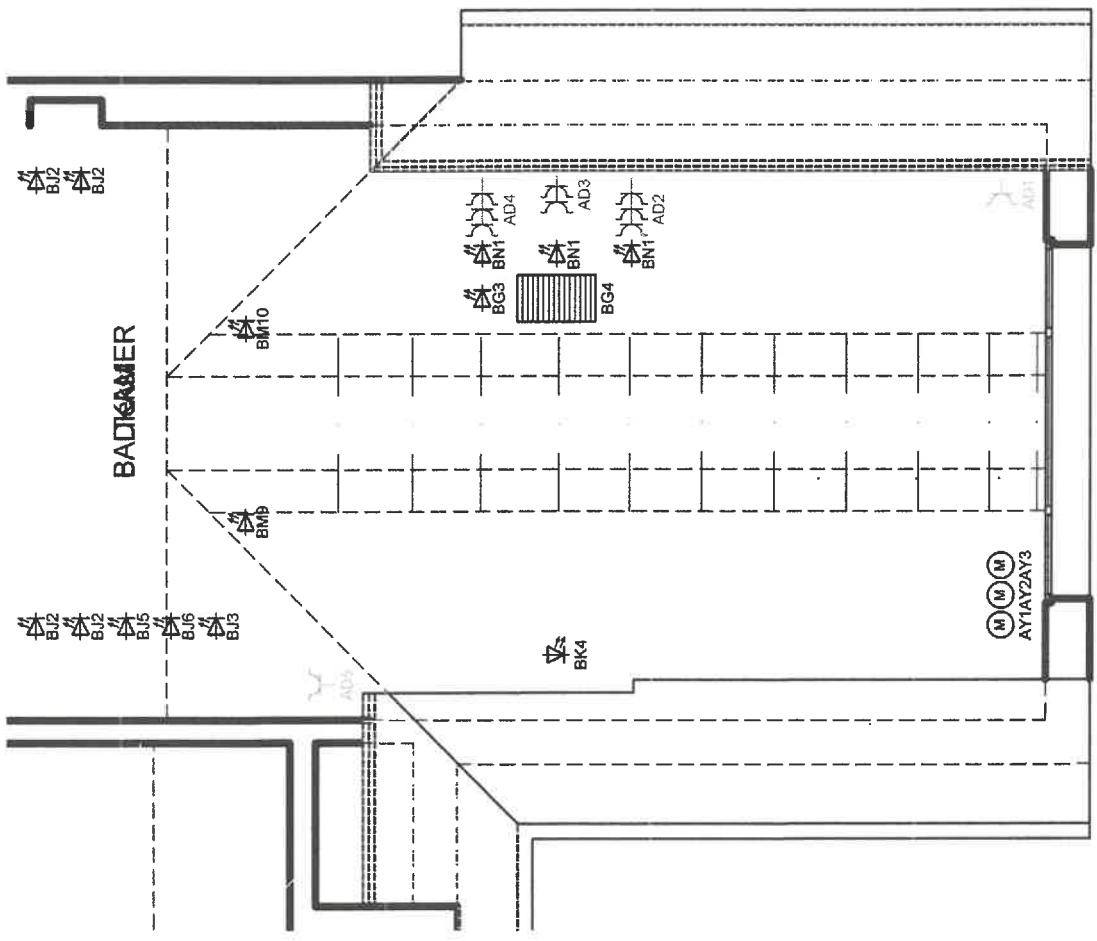

Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

Installateur
Ameye Jacobs
Rekkemse
8510 Mark
Tel.: 056 211 00 00
e-mail: ameye@btw.be


p. 21/27
Situationsch
Datum: 24/0
3 x 230V ~

p. 21/27
Situationschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

p. 21/27
Situationschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

ELECTROTEST
ELECTROTEST
ELECTROTEST

Ertend Organisme
Electro-Test - Hoofd
Haachisesteenweg 2
1820 Meisebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-

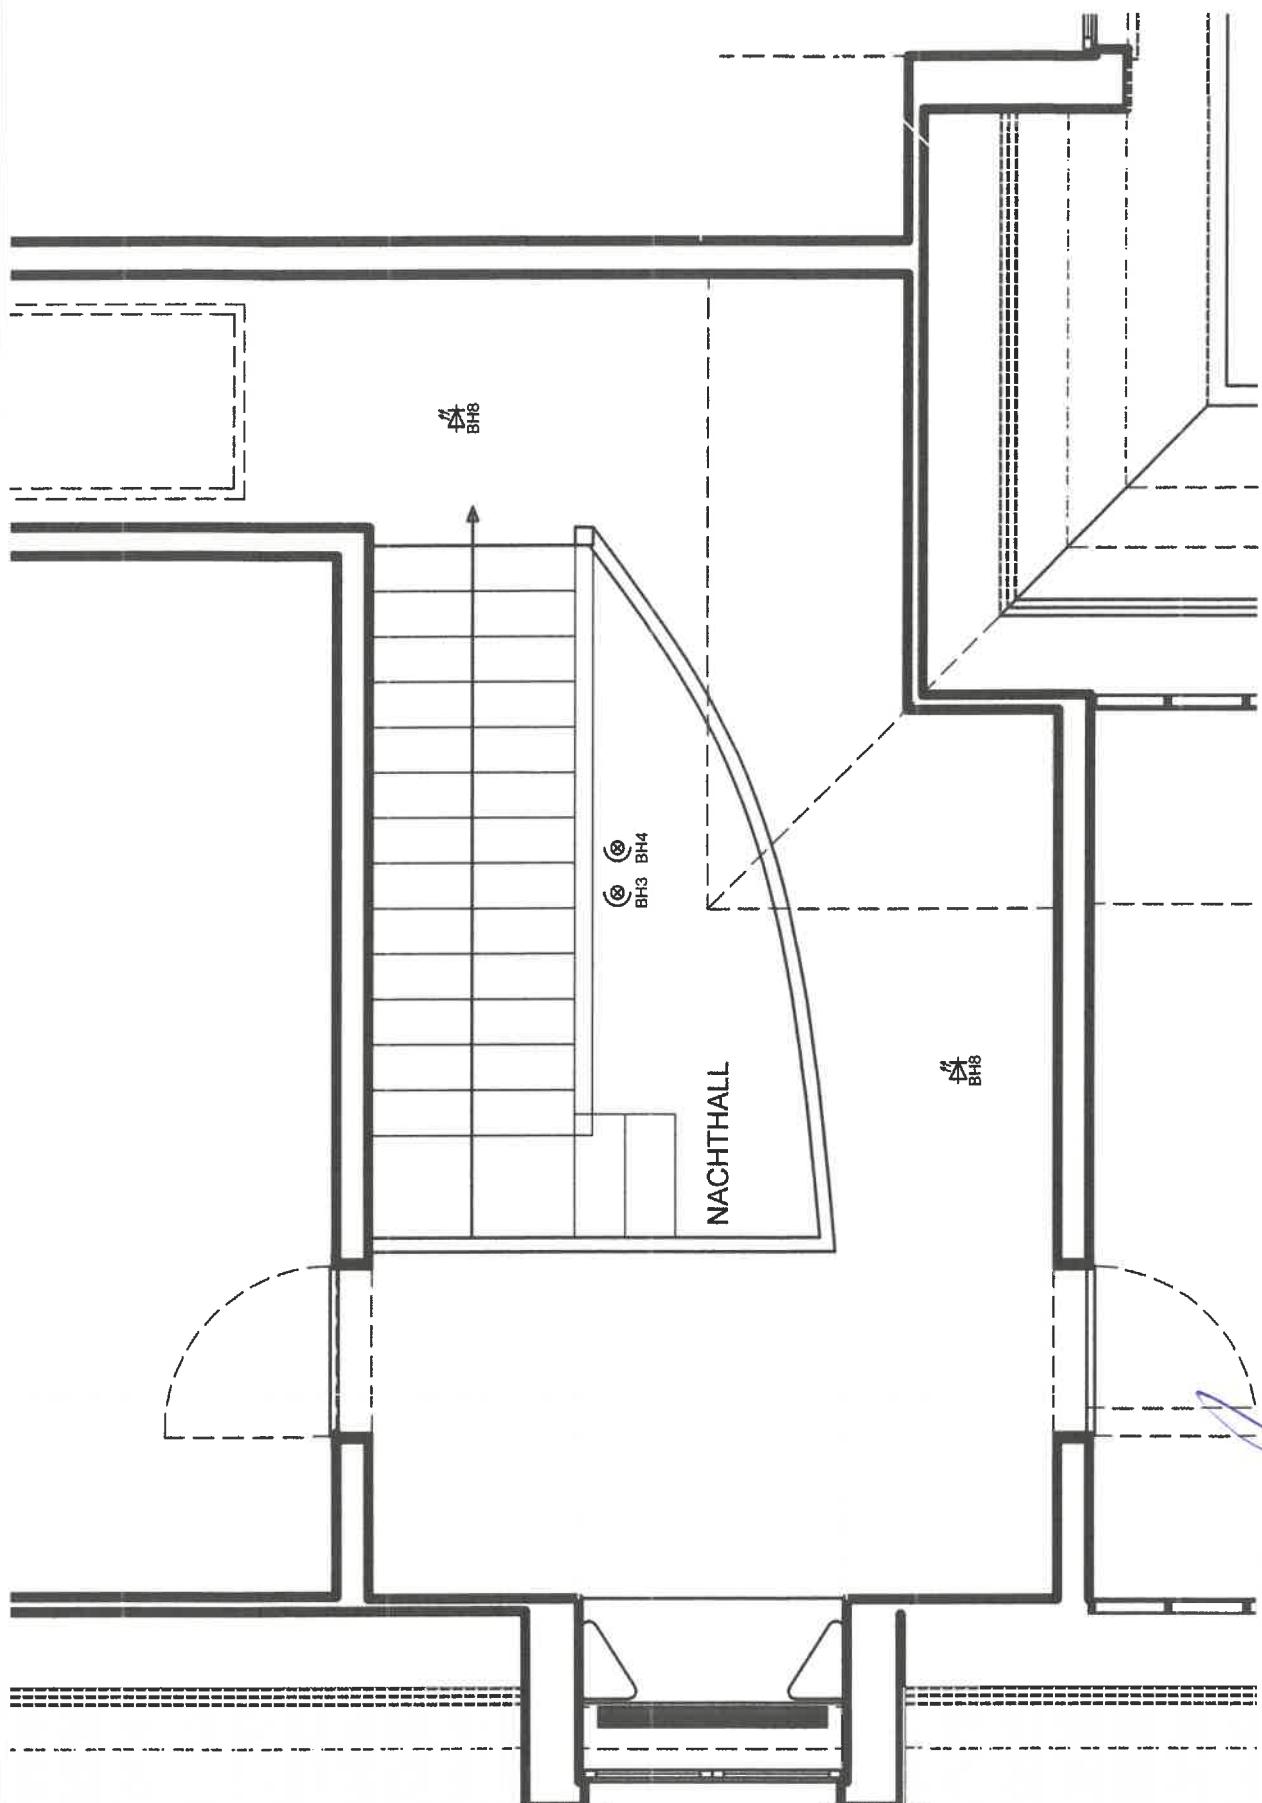


Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. Lecluyse
Lindenpark 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18


ELECTROTEST
Instituut voor Elektrotechnologie
info.vandenheede@electro-test.be
Gsm: 0475 42 12 18

Installateur
Ameye Jacques BVBA
Rekkemsestraat 196
8510 Marke
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
e-mail: ameye.jacques@skynet.be
BTW BE 0420.528.157

P. 2/2/27
Situatieschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

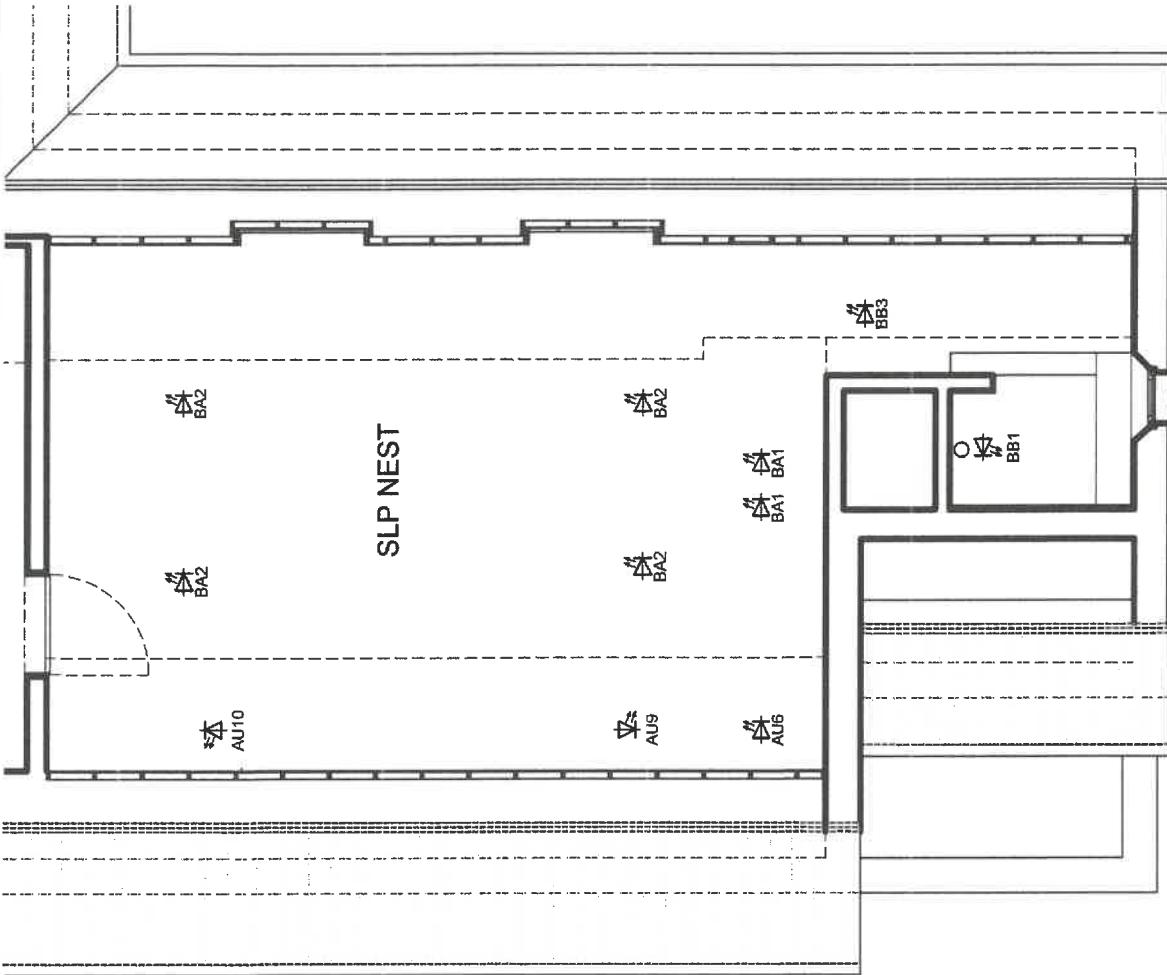

Erkend Organisme Electro-Test - Hoofdkantoor Haachtsesteenweg 236 1820 Melsebroek Tel.: 02 751 98 39 e-mail: info@electro-test.be	Plaats van de elektrische installatie Dhr & Mevr. Lecluyse Lindenpark 19 9831 Deurle GSM: 0475 42 12 18	P. 23/27 Situatieschema Datum: 24/08/2022 3 x 230V ~ 50Hz
	Installateur Ameye Jacques BVBA Rekkemstraat 196 8510 Maalte Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10 e-mail: ameye.jacques@skynet.be BTW BE 0420.528.157	
	24/08/22	

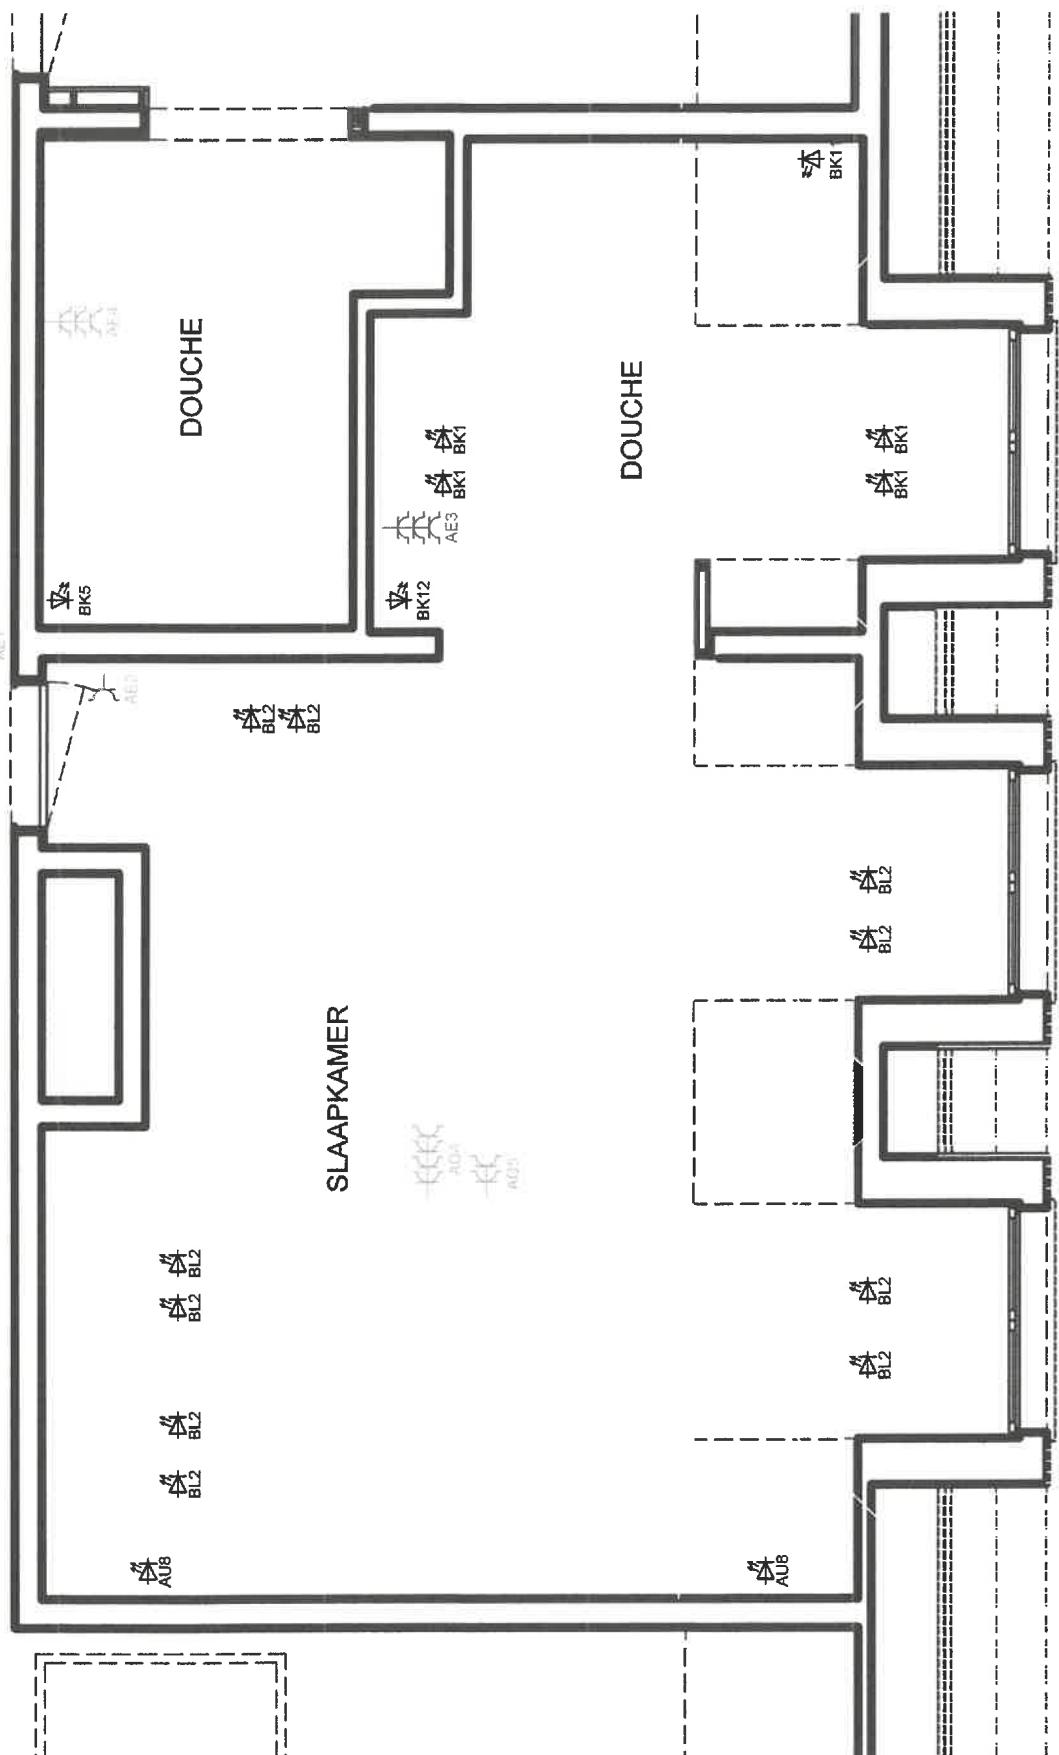


Plaats van de elektrische installatie
Dhr & Mevr. L. Lecluse
Lindenpark 19
8510 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsebroek
Te: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

ELEKTRO-TEST
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsebroek
Te: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

24/3/12

Installateur	p. 24/27 Ameye Jacques BVBA Rekkensestraat 196 8510 Maaseik Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10 e-mail: ameye.jacques@skynet.be BTW BE 0420.528.157
Situatieschema	Datum: 24/08/2022 3 x 230V ~ 50Hz

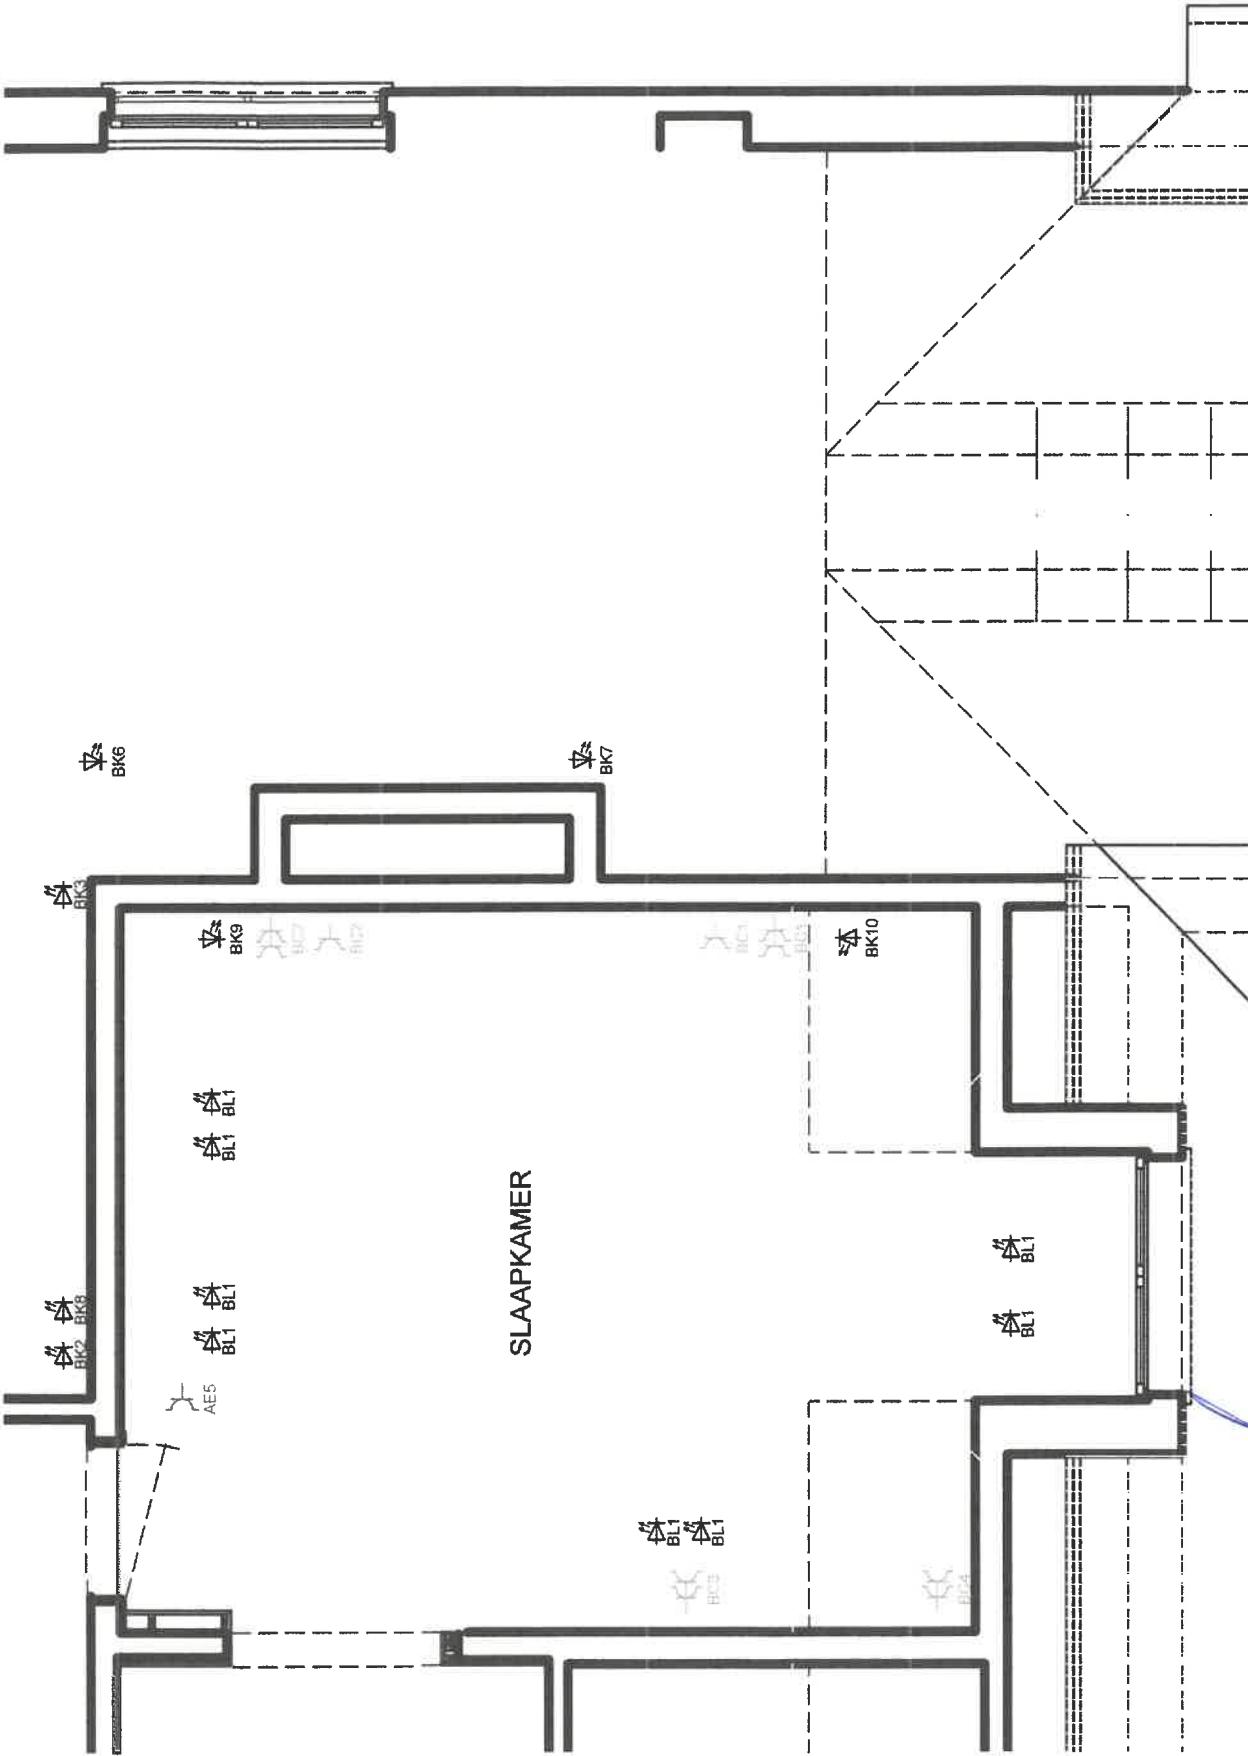


Erkend Organisme
 Electro-Test - Hoofdkantoor
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Meisebroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be

ELECTRO-TEST
 Rudy Van den Heede
 Rudy.vandenheede@electro-test.be
 GSM: 0475 42 12 18

Plaats van de elektrische installatie
 Dhr & Mevr. L. Lecluyse
 Lindenpark 19
 9831 Deurle
 GSM: 0475 42 12 18

Installateur
 Ameye Jacques BVBA
 Rekkemstraat 196
 8510 Maalte
 Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
 e-mail: ameye.jacques@siyinet.be
 BTW BE 0420.528.157

p. 25/27
Situatieschema
 Datum: 24/08/2022
 3 x 230V ~ 50Hz

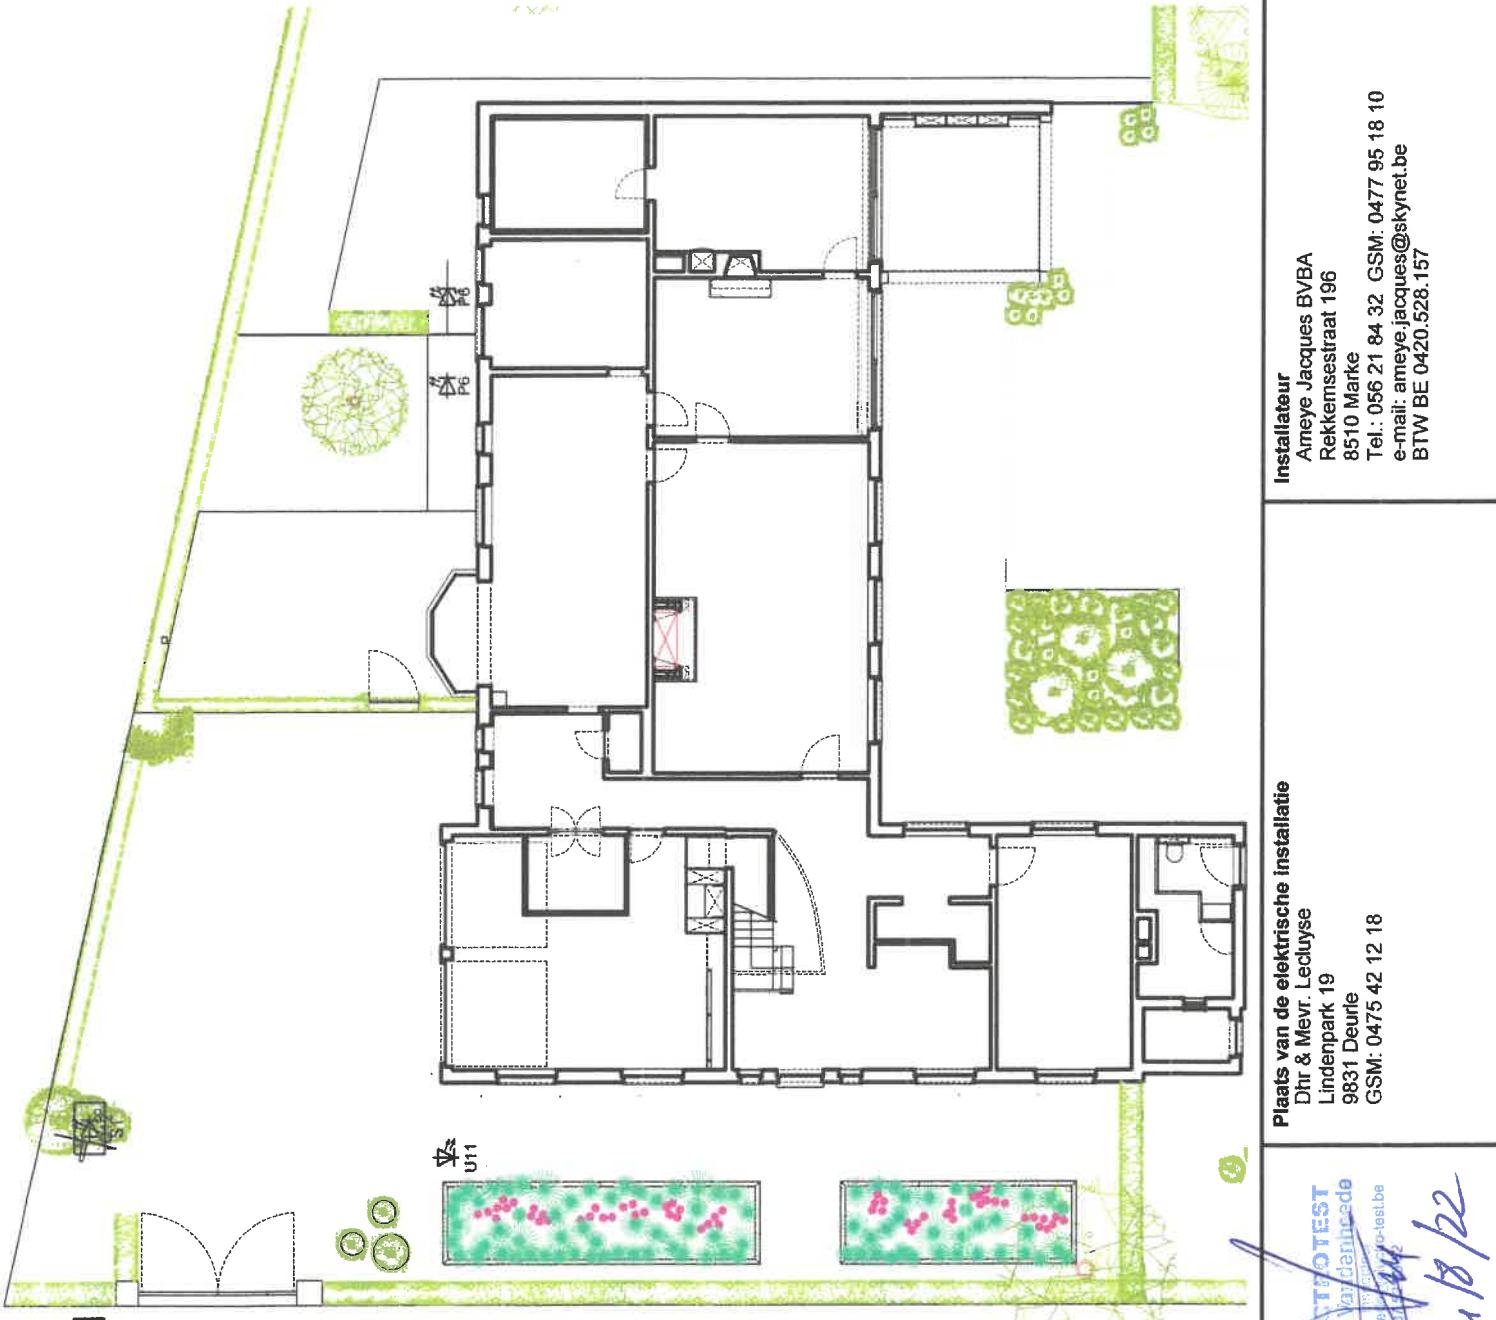


Plaats van de elektrische installatie
Dir & Mevr. Lecluyse
Lindengracht 19
9831 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

Erkend Organisme
ELECTRO-TEST
Rudy Vandamme
rudy.vandamme@electro-test.be
Gsm: 0475 42 12 18

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsebroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Installateur
Ameye Jacques BVBA
Rekkemstraat 196
8510 Maaseik
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10
e-mail: ameye.jacques@skynet.be
BTW BE 0420.528.157

P. 26/27
Situatieschema
Datum: 24/08/2022
3 x 230V ~ 50Hz

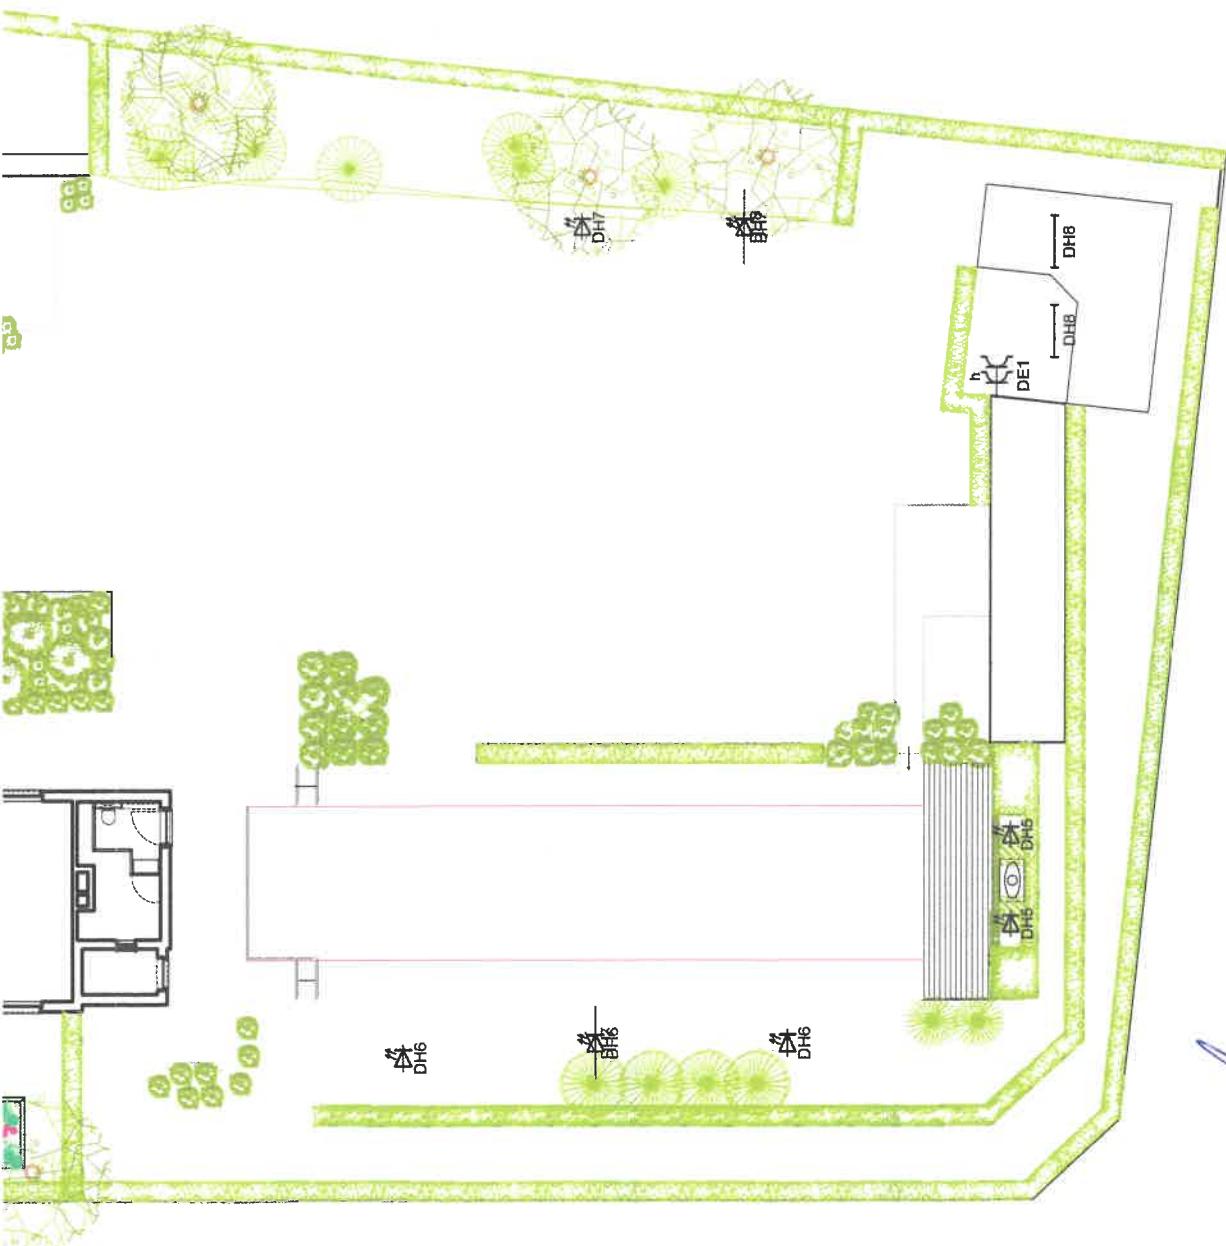

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie
ELECTRO-TEST Dhr & Mevr. Lecluyse
Rudy Vanhaege
Lindenpark 19
8931 Deurle
GSM: 0475 42 12 18

Rudy Vanhaege
Electro-Test
rudy.vanhaege@electro-test.be
02 751 98 39
02 751 98 39
20/8/22

p. 27/27	Situatieschema
Datum: 24/08/2022	
3 x 230V ~ 50Hz	
BTW BE 0420.528.157	
e-mail: ameye.jacques@syner.be	
Ameye Jacques BVBA	
Rekkemsestraat 196	
8510 Marte	
Tel.: 056 21 84 32 GSM: 0477 95 18 10	