



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

1. De controle werd uitgevoerd door:

J. VAN HEMELEN keuringsorganisme vzw
Externe Dienst voor Technische Controles
Agent-bezoeker: Mathias Roelandt

Engelse Wandeling 2F8L
8500 Kortrijk
Tel: 056/357676

Email: info@vanhemelen.org
BTW: BE 0422.507.353

2. Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VAN DER ELST PIETER - VdE-ELEC
Churchillaan 1/203
8790 Waregem
E-mail: pieter.van_der_elst@hotmail.com
Tel: 0498/03.91.40
BTW-nr: BE0669599017

Eigenaar: VERWEE FILIP
Moeykenslos 1
9800 Bachte-Maria-Leerne
Installateur: VAN DER ELST PIETER - VdE-ELEC
Churchillaan 1/203
8790 Waregem
BE0669599017

3. Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats: VERWEE FILIP
Moeykenslos 1, 9800 Bachte-Maria-Leerne
Type installatie: wooneenheid
Extra gegevens:

EAN code: 541448810000113648
Nr. teller:
Nr. nachtteller:
Private HS-cabine: Ja 100

4. Gegevens van de controle:

Type controle: Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
Datum uitvoering van de installatie: tussen 1/10/1981-31/05/2020
Opmerkingen: Ander wettelijk kader: NVT
Afwijkingen:

5. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3N400Vac
Type van de aardelektrode: Aardingslus
Aardverbindingssysteem: TT
Voedingsleiding type: XVB
Voedingsleiding diameter (mm²): 4x70
Aantal borden: 5
Aantal eindstroombanen: 15+20+12+13+10
Nominale waarde bescherming(A): 125
Type van de alg. schakelaar: ALG SCHAK 125A
Algemene differentieelstroominrichting: 4P DIFFAUT 250A 300mA
Bijkomende differentieelstroominrichting: 4P DIFF 25A 30mA



Schema's en plannen van de installatie

Eendraadschema's: NOK
Situatieplan(nen): NOK
Summiere schets: OK
Document met uitwendige invloeden: NVT

Document van de veiligheidsinstallaties: NVT
Document van de kritische installaties: NVT
Document van de evacuatiewegen: NVT

Gedecentraliseerde productie-installaties: Ja
Zie gelijkvormigheidsverslag: 0332-200622-03 22/06/2020

PV- installatie
1x 4P AUT 20A
Panelen:
Q cells 335Wp
28x335Wp=9380Wp
Omvormer:
SMA SUNNY TRIPOWER STP 8.0-3AV-40
snr: 300691867
Pacmax: 8000VA
gst:/

Beschrijving van de stroombanen:

Bord garage:
1x 3x1P SMVL 40A 6mm²
1x 3x1P SMVL 63A 10/16mm²
1x 3x1P SMVL 50A 16mm²
2x 3P AUT 16A 2,5mm²
1x 2P AUT 6A 1,5mm²
3x 2P AUT 16A 2,5mm²
1x 3P AUT 63A 2,5mm²
1x 2P AUT 16A 2,5mm²/1,5mm²
1x 2P AUT 16A 1,5mm²
1x 3P AUT 16A 2,5mm²/1,5mm²
Via bijkomende diff 4P 25A 30mA
2x 2P AUT 16A 2,5mm²
Bord keuken:
4x 2P AUT 10A 1,5mm²
12x 2P AUT 16A 2,5mm²
1x 3P AUT 20A 4mm²
Via bijkomende diff 2P 25A 30mA



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

3x 2P AUT 16A 2,5mm²
Bord verdieping:
Via 4P SCHAK 63A
2x 3P AUT 16A 2,5mm²
8x 2P AUT 20A 2,5mm²
1x 2P AUT 6A 1,5mm²
Via bijkomende diff 2P 25A 30mA
1x 2P AUT 20A 2,5mm²
Bord loads:
Via 4P SCHAK 125A
4x 2P AUT 20A 2,5mm²
2x 2P AUT 10A 2,5mm²
1x2x1P AUT 10A 2,5mm²
1x 3P AUT 20A 4mm²
2x 3P AUT 20A 6mm²
1x 3P AUT 32A 10mm²
1x 3P AUT 20A 2,5mm²
Via bijkomende diff 4P 40A 300mA
1x 4P AUT 20A 2,5mm²
Bord boerderij:
Via 4P SCHAK 63A
Via 4P DIFF ? ?
Via 3P AUT 32A
1x 3P AUT 20A 6mm²
1x 3P AUT 20A 4mm²
1x 3P AUT 20A /
Via bijkomende diff 4P 40A 30mA
6x 2P AUT 16A 2,5mm²
Via autotransfo 220/380V 12kVA
1x 4P AUT 16A 2,5mm²

6. Resultaten van de controle:

6.1 Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding:	2,60 Ω	Continuïteit van de beschermingsgeleiders(PE geleider):	NOK
Waarde van de algemene isolatieweerstand:	1,00 MΩ	Continuïteit van de beschermingsgeleider(hoofd eq):	NOK
Test van de differentieelstroominrichting (testknop):	NOK	Continuïteit van de beschermingsgeleider(bijkomende eq):	NVT
Test van de differentieelstroominrichting (test foutlus):	NOK	Test autom. uitschakeling gedec. productie-installatie(s):	NVT

6.2 Inbreuken

- De elektrische schema's zijn niet conform met de voorschriften van Boek 1 en zijn te corrigeren / vervolledigen.
opm:

- De testknop van de differentieelstroominrichting werkt niet
opm:

- De differentieelstroominrichting werkt niet door opwekken van een testfoutstroom
opm:

- De continuïteit van de beschermingsgeleiders (PE) is niet verzekerd.
opm:

- De continuïteit van de hoofdequipotentiale verbindingen (H-EV) is niet verzekerd.
opm:

- De elektrische schema's stemmen niet overeen met de reële installatie.
opm:

- De aardverbinding, aardelektrode is niet conform.
opm: De oorsprong en continuïteit van de aardverbinding is onduidelijk thv bord garage. Aardingslus vermeldt op plan stemt niet overeen met de reële situatie.

- Een geïsoleerde geel/groene geleider is gebruikt als actieve geleider.
opm: In verdeelbord loads

- In het TT-net moeten alle massa's beschermd door een zelfde differentieelstroominrichting met dezelfde aardverbinding verbonden worden.

- De aardverbinding, aardelektrode is niet conform.

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

- De beschermingsgeleider is niet over de hele installatie verdeeld.
opm: oa stopcontacten in boerderij.
- De waarde van de smeltveiligheden of automaten is niet aangepast in functie van de doorsnede en toelaatbare stroomsterkte van de geleiders.
opm: oa 3P AUT 63A 2,5mm²
- Het elektrisch materieel (bord, schakelaar, contactdoos, aftakdoos, verlichtingsapparaat ...) is niet vakkundig geplaatst of bevestigd.
opm:
- De stroombanen zijn niet, onvolledig of onjuist geïdentificeerd.
opm:
- De dienstspanning is niet vermeld op oordeelkundig gekozen plaatsen (op het verdeelbord).
opm:
- Een genormaliseerd waarschuwpictogram "elektrisch gevaar" ontbreekt op (het)de elektrische bord(en).
opm:
- De uiteinden van de soepele geleiders zijn niet voorzien van draadhulzen.
opm: In verdeelbord keuken
- Verbindingen voor koppelingen, aansluitingen of aftakkingen zijn niet ondergebracht in borden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars of contactdozen, of in plafonddozen voor verlichtingstoestellen.

opm:



- Het elektrisch bord biedt geen voldoende bescherming tegen rechtstreekse aanraking.
opm:
- De testknop van de differentieelstroominrichting werkt niet en/of is foutief aangesloten.
opm:
- De nominale stroomsterkte van de differentieelstroominrichting is niet aangepast aan de gebruiksstroom en/of stroomopwaartse overstroombeveiliging.
opm: Differentieelstroominrichtingen 25A

6.3 Bemerkingen

Geen bemerkingen

7. Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Agent-bezoeker: Mathias Roelandt



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

8. Reglementaire voorschriften:

1. Betreft de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4.), het controlebezoek (6.5.), het controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.) en het vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.):

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

2. Betreft het controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.):

De verkoper is ertoe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

De koper is ertoe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
- b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

9. Bijlagen

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

BELAC

Ref verslag RAP **GDS2022 0415-2**
Aanvraag **415246**
Afdrukdatum
Opdrachtgever **MAYEYS MARIETTE**
Klantnr. **102442**

Externe Dienst voor Technische Controles
Hallestraatweg 228 - 1640 ST ROODE
Molsendaelen 5 - 1652 ALOMBERG
tel : 02/380 52 71 - fax : 02/380 89 86

Engelse Wandeling 2 F8L - 8500 KORTRIJK
tel : 056/35 76 76 - fax : 056/35 68 87

e-mail : info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

PROCES VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE HOOGSPANNINGSINSTALLATIE

Aard v/h onderzoek ☐ gelijkvormigheidsonderzoek v/e nieuwe installatie / wijziging / uitbreiding * (AREI art. 272 / Codex art. III.2-12)
☒ controlebezoek v/e bestaande elektrische HS-installatie (AREI art. 272 / Codex art. III.2-14) **KBOF 05-2019**
☐ eerste controle v/e "oude" elektrische HS-installatie (Codex art. III.2-13) **Boek 2-HFSTG 6-5**

Plaats van onderzoek : **MAYEYS MARIETTE CABINE M 10045**
MOEYMAEVS LOS 1 - 9800 DACHTE-MARIA-LEERNE

Aard van de inrichting : **HS/LS - TRANSFORMATIE POST**

Summiere beschrijving :

Bedrijfsspanning : 10000/400	V	Vermogen : 100	kVA	Aard v/h dielektricum :	MIN. OLIE
-------------------------------------	---	-----------------------	-----	-------------------------	------------------

Wijzigingen aan de HS-inrichting sedert het laatste onderzoek :

Installateur :

Visueel nazicht: (niet limitatieve lijst)	Onderzoek: uitgevoerd overeenkomstig procedures TD-E-03
ok - inbr - opm	ok - inbr - opm
Elektrische apparatuur (algemene staat) ☒	Peil dielektricum (transfo - schakelmateriaal) ☒
Bedieningsuitrusting & isolerend schakelmateriaal ☒	Verlichting (normaal - noodverlichting) ☒
Aanwijzingsplaten (stroombaan-spanning-toestel) ☒	Lokaal (alg. staat, toegang, dienstgang, verluchting) ☒
Waarschuwingborden ☒	Bescherming tegen elektrische schokken ☒
Inlichtingbord van de DNB ☒	Beveiliging tegen overstroom ☒
Instructies eerste hulp ☒	Bescherming tegen brand ☒
Elektrisch prinsipeschema - aardingsplan ☒	Uitwendige invloedsvoorwaarden ☒

Aardverbinding:

HS - LS - N° :	R _E :	Ω	Z _E :	Ω	Meetapparaat: apparaat waarvan de inspecteur titularis is
LS - N° :	R _E :	Ω	Z _E :	Ω	ZEB : 8,7 Ω PE : Ωm

LS-nulleiderstelsel : ☒ TN-IT Globale aarding * : ☒ ja ☐ nee ☐ niet gekend DNB : **FLEVING**

Inbreuken & opmerkingen:
De elektrische installatie is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet van 15 juni 1991 betreffende de veiligheid van de werkdag.
Onder de HS/LS transformator zijn geen overtrekkingen vastgesteld. De verdeling van de spanning en de aardleiding is te zien.
De bediening is niet toegankelijk. Het is niet mogelijk om de installatie te controleren. (H. 8.7.6).
D.M.: De nodige informatie moet worden gegeven over de aanwezigheid van elektriciteit.
D.M.: Dit bedrijf heeft geen personeel in dienst.

Nota : Onderhavige elektrische installatie is eveneens onderworpen aan de bepalingen van de Codex over het veilig werken.
Boek III, Titel 2, betreffende de minimale veiligheidsvoorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplassen.

Bijlagen :

Besluit : De onderzochte elektrische installatie voldoet / voldoet niet aan de voorschriften van het KBOF 05-2019 Boek 2-HFSTG 6-5


De werken nodig om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controleonderzoek, te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging gebeuren gevaar vormt voor de personen of goederen.

Volgend controlebezoek uiterlijk op : **10.04.2023**

Datum van onderzoek : **15 APR 2022**

Inspecteur : (naam - nr - handtekening)

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

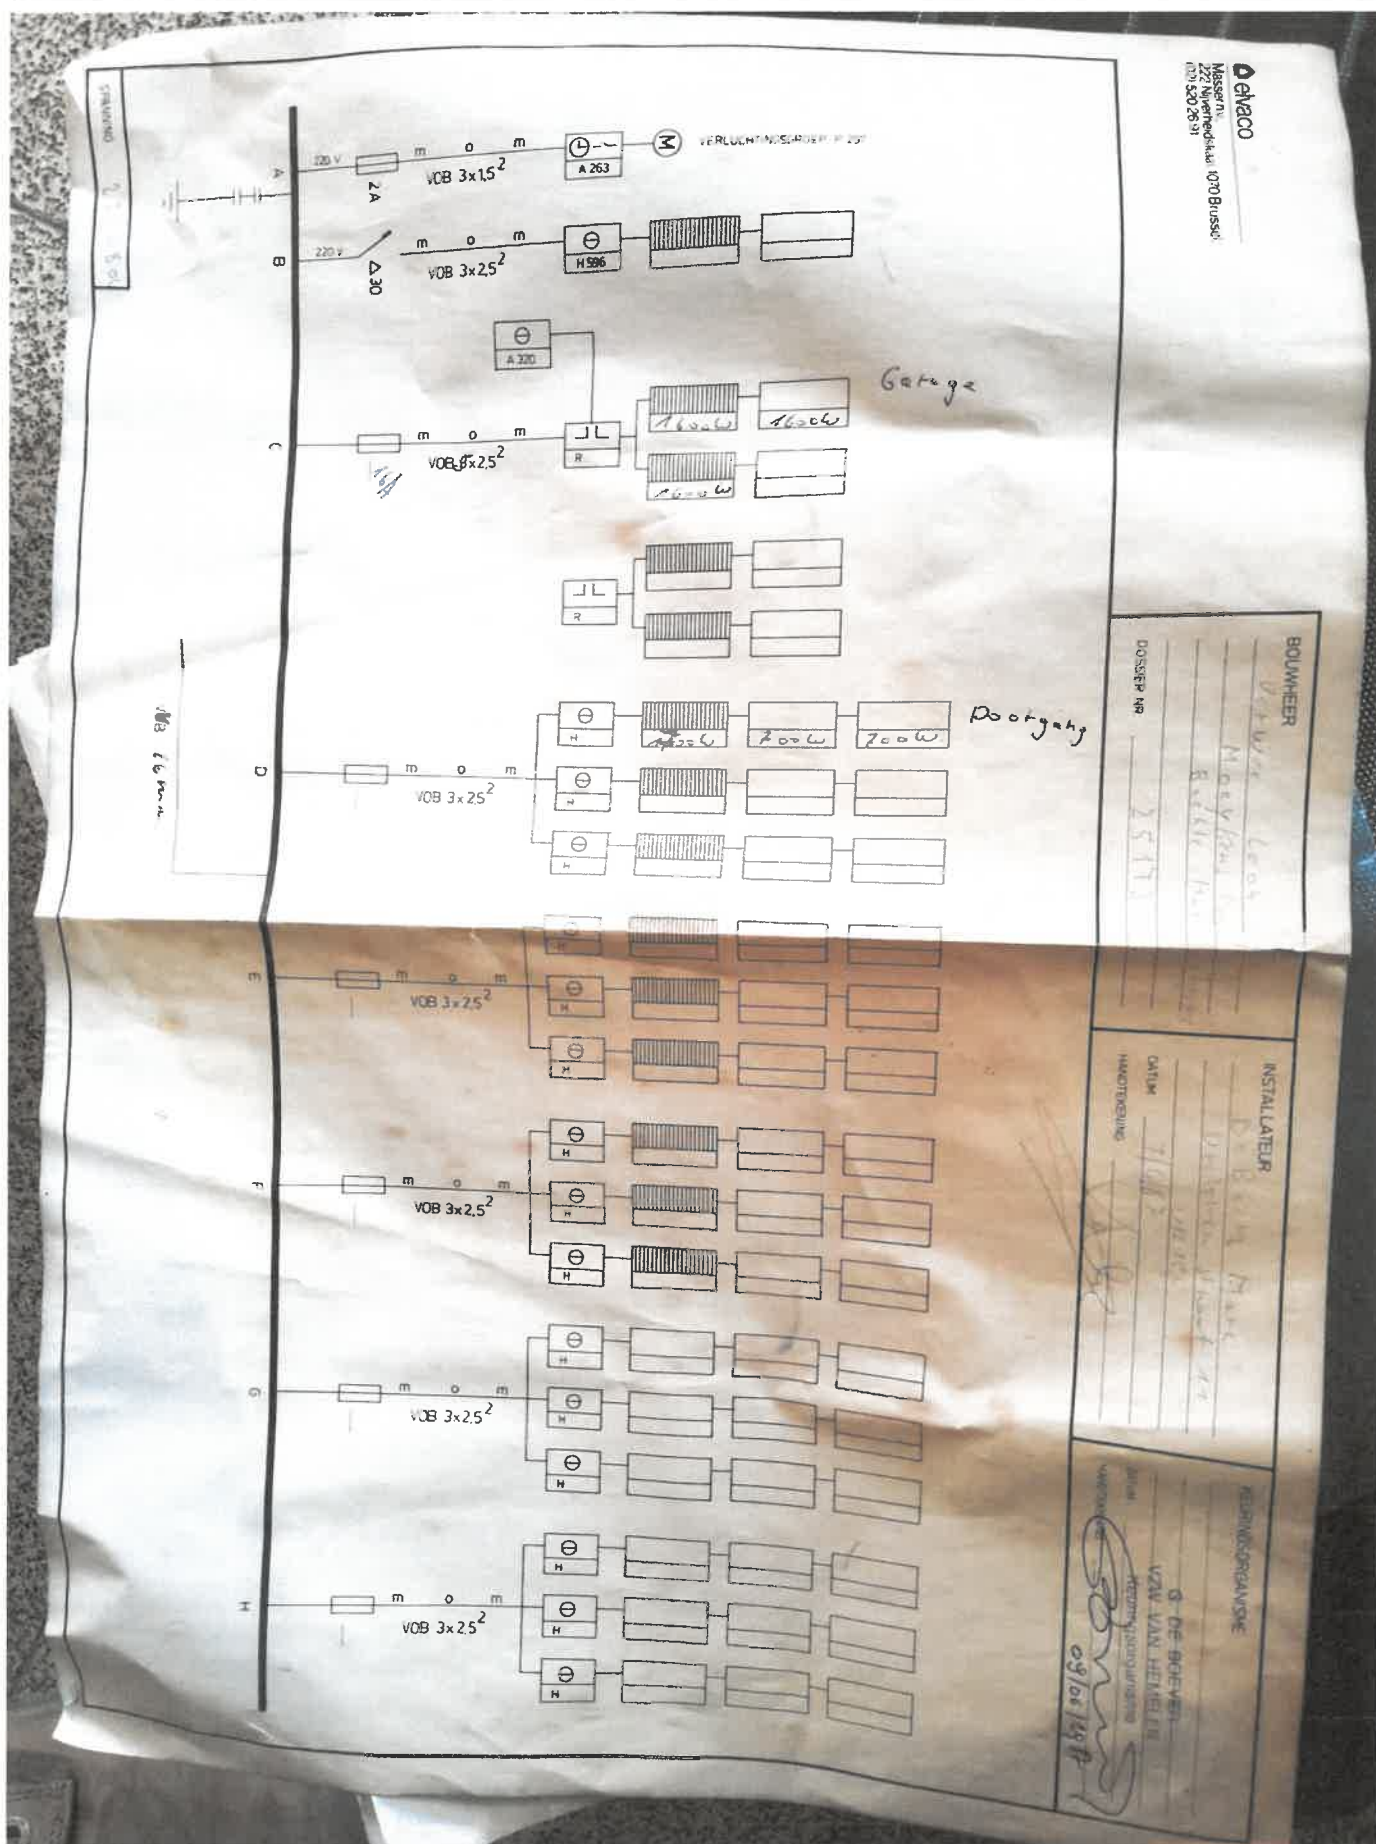

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

VERHAARSBOND
Hoevenhout 1
5800 Delft
Tel. 52.00.00

VERHAARSBOND
N.V. BUREAU MAX VOB geleiders

1. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
2. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
3. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
4. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
5. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
6. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
7. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
8. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
9. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X
10. 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X 1000-X

G. DE BOEVER
N.V. VAN HEMPEL
09/06/1973

4-40H 300MA

De werlt Marcelleerriestecrwe 154. 5800 Delft



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie






Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie




Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

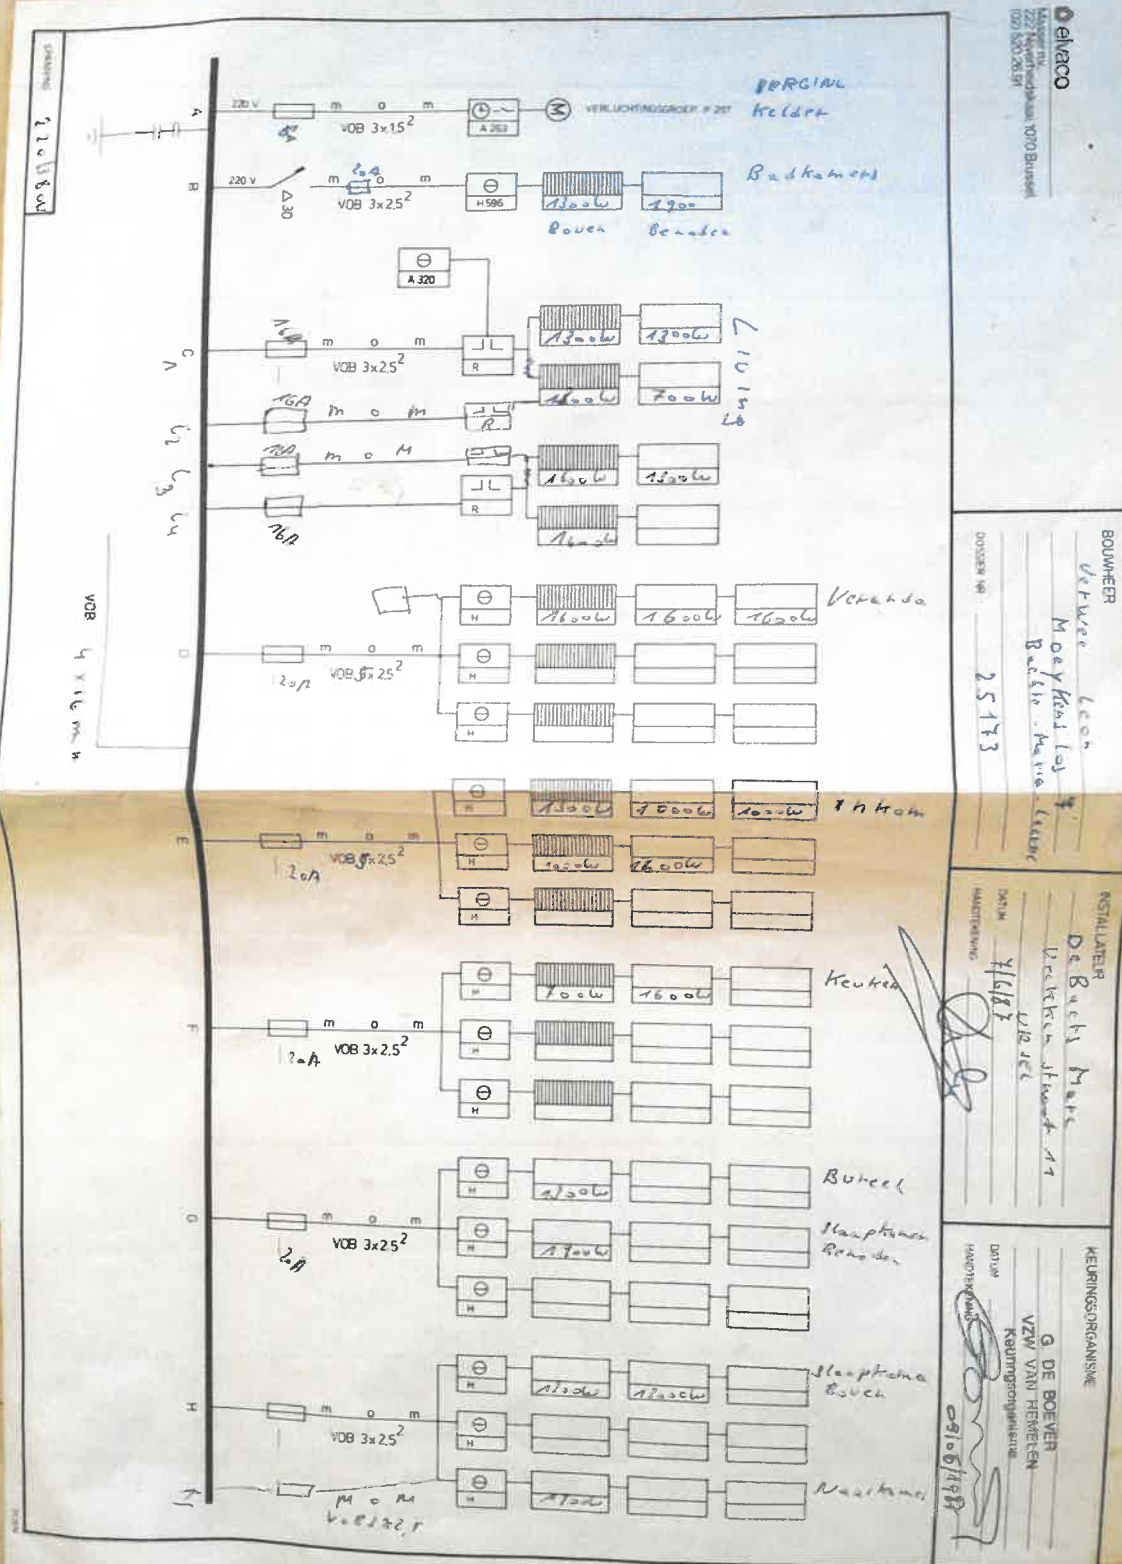



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

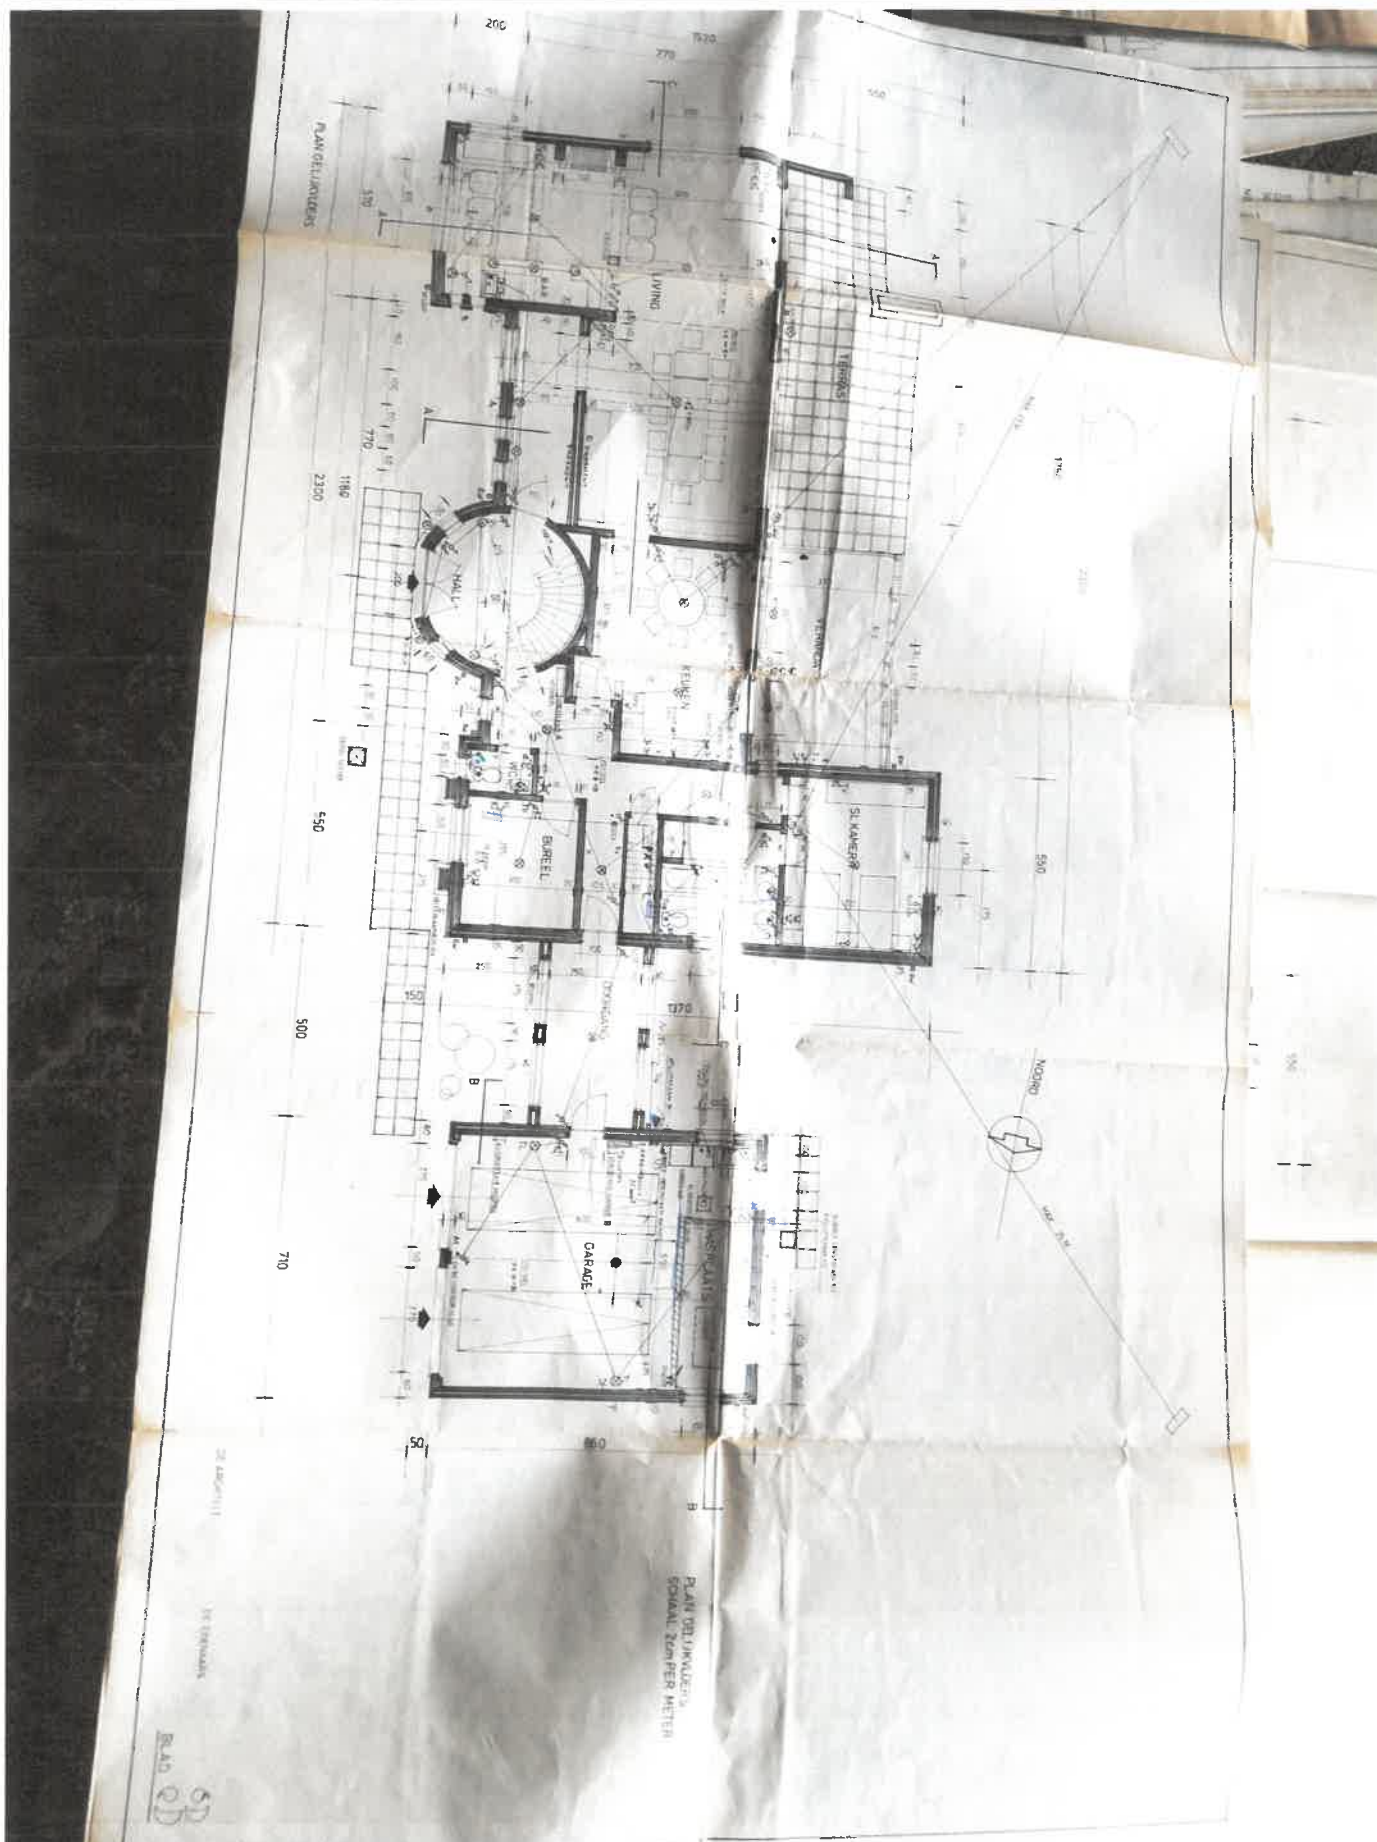



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

BTv

Beter gekeurd
Bien vérifié

www.btvcontrol.be

p. 1 / 5

BTv Oost-Vlaanderen
Industriepark-Zwijnaarde 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
E-mail: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

KINDT TECHNICS
GENT SESTEENWEG 98
9750 KUISEM

O/Ref. : K09817515/PDC
U/Ref. :
Tel. :
Verslagnr. : 0332-200622-03

**VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAG- EN ZEER LAGE
SPANNINGSINSTALLATIE**

- ☒ **Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname**
☐ **Controlebezoek:**
☐ **Eerste controle (boek III van de codex over het welzijn op het werk)**

Datum van controle : 22/06/2020
Plaats van controle : Moeykensloos 1, 9800 Bachte-Maria-Leerne

Gebruiker van de installatie : Verwee
Aanwezige personen : Kindt technics
Installateur : Kindt technics
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 22/06/2025

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Onderzocht installatiedeel : PV - installatie

1. Systeem van aardverbinding : TT
2. Type van aardelektrode : Pennen
3. Bedrijfsspanning : 3N400V
4. Aansluiting op H.S. cabine : ja (100kVA – 144A – 3.96% - 3.64 kA)
5. Beschrijving van de stroomkringen : zie bijlage:
6. Stroombaanschema's : zie schema's
7. Situatieplannen : Nvt
8. Situatieplan aardverbindingen : Nvt
9. Uitwendige invloeden : zie bijlage referentie ter plaatse
10. Lijst evacuatiewegen/ moeilijk evacueerbare ruimten: Geen medegedeeld
11. Veiligheidsinstallaties : Geen medegedeeld
12. Kritische installaties : Geen medegedeeld
13. Zoneringsdossier : Geen medegedeeld
14. Risicoanalyse : Geen medegedeeld
15. Tabel met apparaten (Ex - ATEX) : Geen medegedeeld
16. Andere documenten : /

2. CONTROLE

Controle op basis van hieronder vermelde voorschriften:

- ☒ A. KB 08/09/2019, Boek 1, Hoofdstuk 6.4
☐ B. KB 08/09/2019, Boek 1, Hoofdstuk 6.5
☒ C. Afwijkingen KB 08/09/2019, Boek 1, Deel 8


RE06_02-08_01-15+ 06-20



115-INSP



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

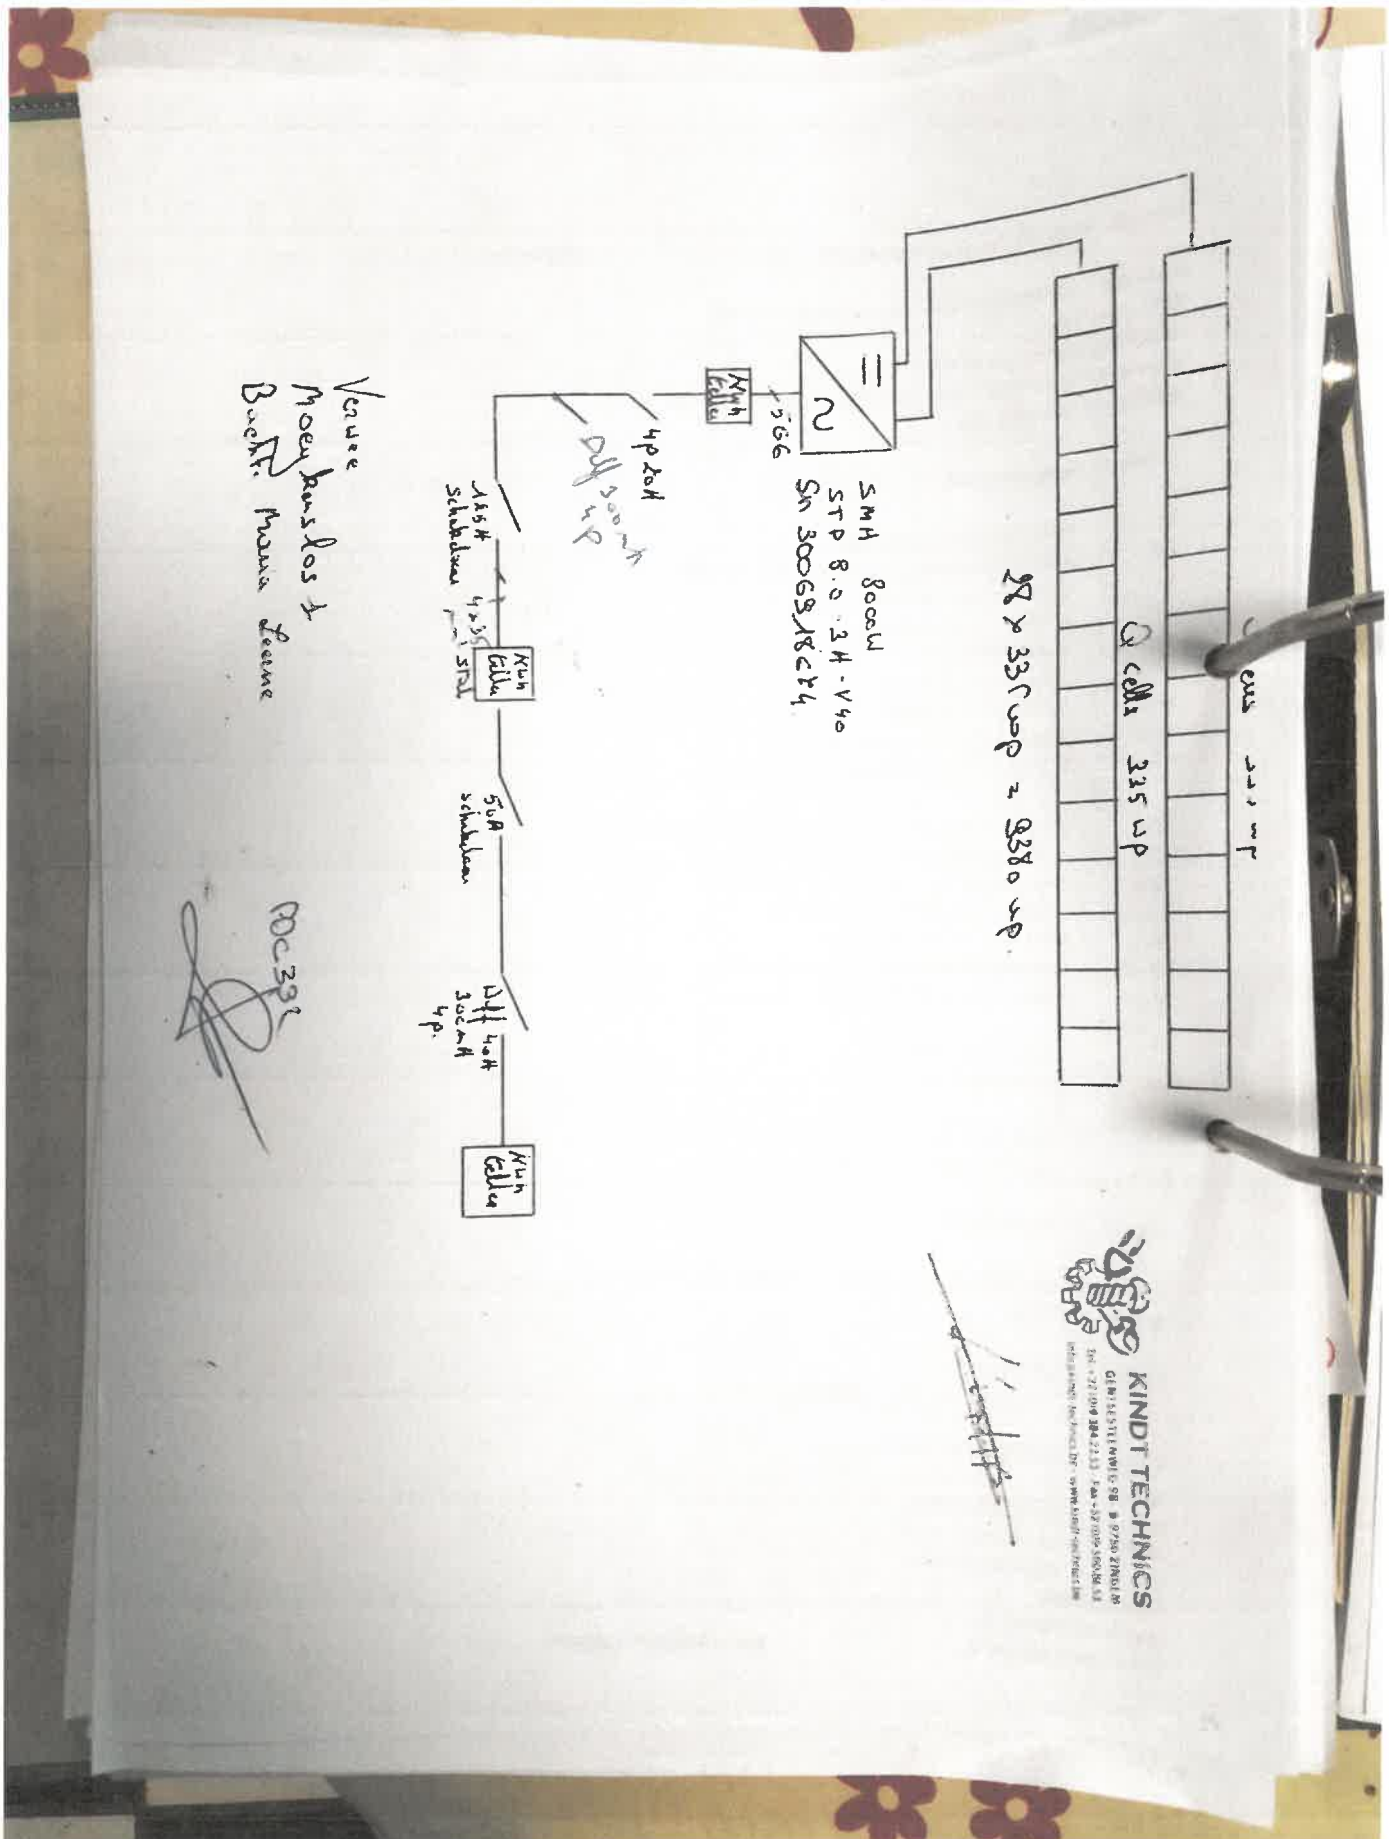


Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie





Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

Zevengatenlaan 17, 1641 ALSEMBERG
Tel. (02) 358.52.71
G.B.M. 293-0345572-16
K.B. 436-4125451-03

**PROCES VERBAAL VAN ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de Voorschriften van het A.R.E.I. en het
de Stroomleveraar

000375

Inrichtingen van: **VERWEE L MOEIKENFLOS BAchte MARIA LEEUNE**
Plaats van onderzoek: **LOUEN**
Installateur: **De Wint m Loenesteeweg 136A Boelle m. Leene**
- B.T.W.-nummer: _____
- of identiteitskaartnr: _____ uitgereikt te: _____ op datum van: _____
Aard van de inrichting: **reestol** Stroomleveraar: **G. AVELWEST**
Agent-Onderzoeker: **De Boer** Datum van onderzoek: **17/06/1987**

- Bedrijfsspanning	3N-380V	- Beschrijving van de stroombanen:
- Doorsnede voedingskabel	ontdeg	1-5-6-7-8-9-11 aut 20A
- Algemene bescherming	-	2-3-4: aut 10A
- Type algemene schakelaar	aut	10 aut 32A
- Type aardelektrode(s)	lino	
- Aardspreidingsweerstand	22	
- Algemene isoleringsweerstand	50 MΩ	
- Aantal borden en eindstroombanen	1-10	
- Algemene differentieelschakelaar	250A-0,3	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	-	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen: _____

Vastgestelde inbreuken:

Grey

De elektrische installatie werd konform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieel-schakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema werd voor gezien getekend.

Volgende controlebezoek uiterlijk op **17/06/2012**

AGENT-Onderzoeker

[Handwritten signature]

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.




Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
ORGANISME DE CONTROLE ASBL

Situatieschets van een oude huishoudelijke
elektrische installatie bij verkoop
Croquis de situation d'une ancienne installation
électrique domestique lors de la vente

Bijlage aan keuringsverslag ref.: MR20230419-HH1 Pag. 1/4
Annexe au pv de contrôle ref.: MR20230419-HH1

VERDERING

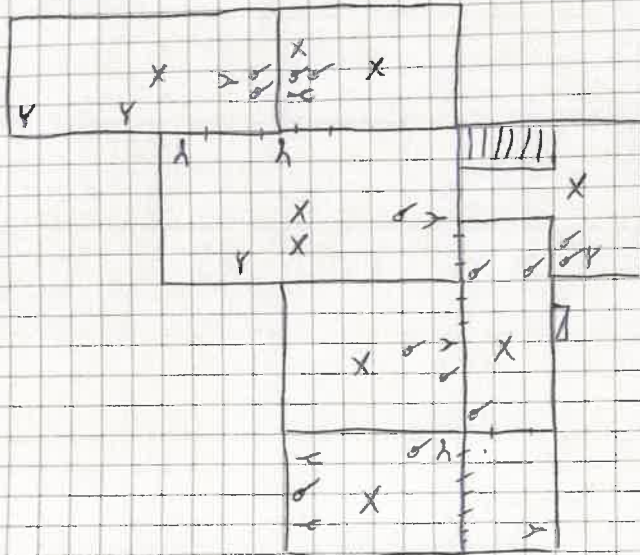

Noot: Onderhavig document vervangt niet het situatieschema
volgens het MB van 27.07.1981 - AREI art.269

Note: Le présent document ne remplace pas le schéma de position
suivant l'AM du 27.07.1981 - RGIE art.269

Agent-onderzoeker / Agent-visiteur:

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
ROELANDT Mathias
inspecteur (162)

Plaats van onderzoek / Lieu de la visite:

VERWER ERFGENAMEN
FILIP, TAN, IZABEL
MOEYKENTRIS 1
9800 BACHT-MAIRIA-LESANG

Eigenaar-aanvrager / Propriétaire-demandeur:

VERWER ERFGENAMEN
FILIP, TAN, IZABEL
MOEYKENTRIS 1
9800 BACHT-MAIRIA-LESANG




Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
ORGANISME DE CONTROLE ASBL

Situatieschets van een oude huishoudelijke
elektrische installatie bij verkoop
Croquis de situation d'une ancienne installation
électrique domestique lors de la vente


Bijlage aan keuringsverslag ref. MR20230419-HH1 Pag. 2 / 4
Annexe au pv de contrôle réf. :

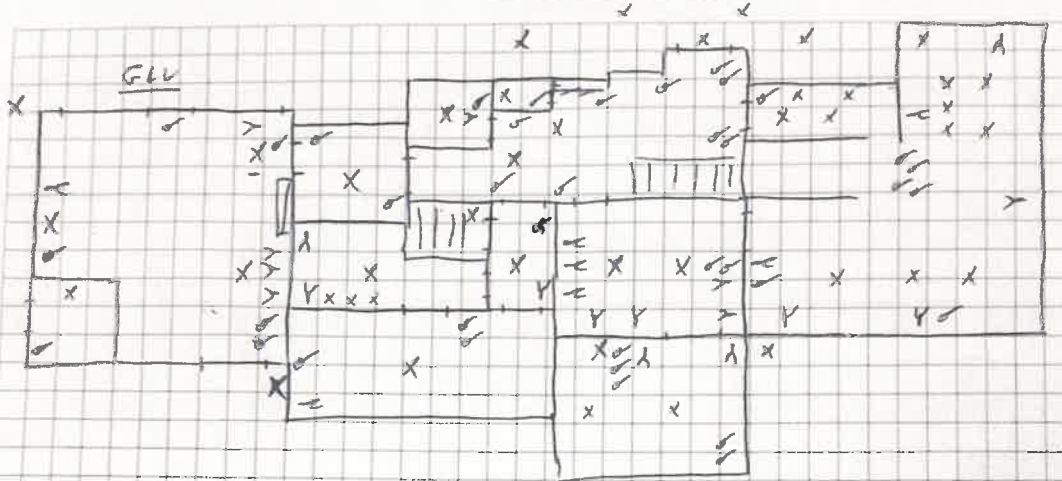

X

X

KELDEN

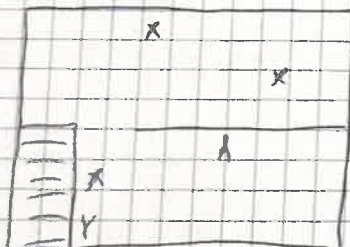

Noot: Onderhavig document vervangt niet het situatieschema
volgens het MB van 27.07.1981 - AREI art.269

Note: Le présent document ne remplace pas le schéma de position
suivant l'AM du 27.07.1981 - RGIE art.269

Agent-onderzoeker / Agent-visiteur:

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
ROELANDT
19 APR 2023

Plaats van onderzoek / Lieu de la visite:

VERVEER ERFGENAMEN
FILIP, TAN, ISRAEL
MOEKENS DOP A
9800 BACHTER-MARIA-LEENHE

Eigenaar-aanvrager / Propriétaire-demandeur:

VERVEER ERFGENAMEN
FILIP, TAN, ISRAEL
MOEKENS DOP A
9800 BACHTER-MARIA-LEENHE

DOC-E-010 (20110126)



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie




J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
ORGANISME DE CONTROLE ASBL

Situatieschets van een oude huishoudelijke
elektrische installatie bij verkoop
Croquis de situation d'une ancienne installation
électrique domestique lors de la vente

Bijlage een keuringsverslag ref. MR20230419-HH1 Pag 3/4
Annexe au pv de controle réf. :

Land

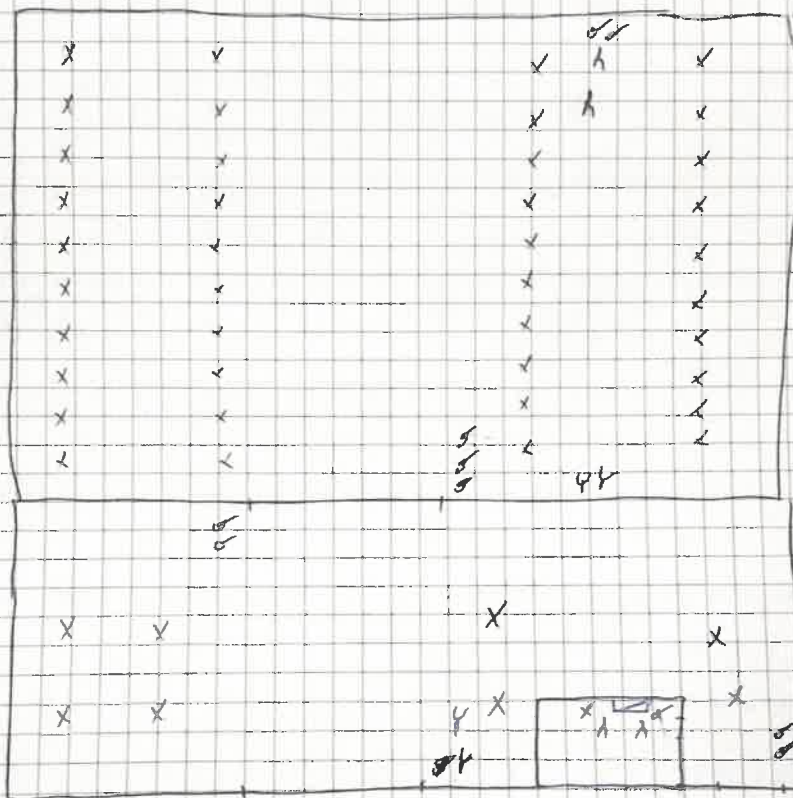

Noot: Onderhavig document vervangt niet het situatieschema
volgens het MB van 27.07.1981 - AREI art.269

Note: Le présent document ne remplace pas le schéma de position
suivant l'AM du 27.07.1981 - RGIE art.269

Agent-onderzoeker / Agent-visiteur:



Plaats van onderzoek / Lieu de la visite:

VERMAE ERFGEMAKEN
P.O.P. TAN, ISABEL
MOEYKENS HOF 2
9620 BACHTE-MARIA-LEENHE

Eigenaar-aanvrager / Propriétaire-demandeur:

VERMAE ERFGEMAKEN
P.O.P. TAN, ISABEL
MOEYKENS HOF 2
9620 BACHTE-MARIA-LEENHE

DOC-E-010 (20110126)




Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
ORGANISME DE CONTROLE ASBL

Situatieschets van een oude huishoudelijke
elektrische installatie bij verkoop
*Croquis de situation d'une ancienne installation
électrique domestique lors de la vente*

Bijlage aan keuringsverslag ref.: MR20230419-HH1 Pag. 414
Annexe au pv de contrôle réf. :

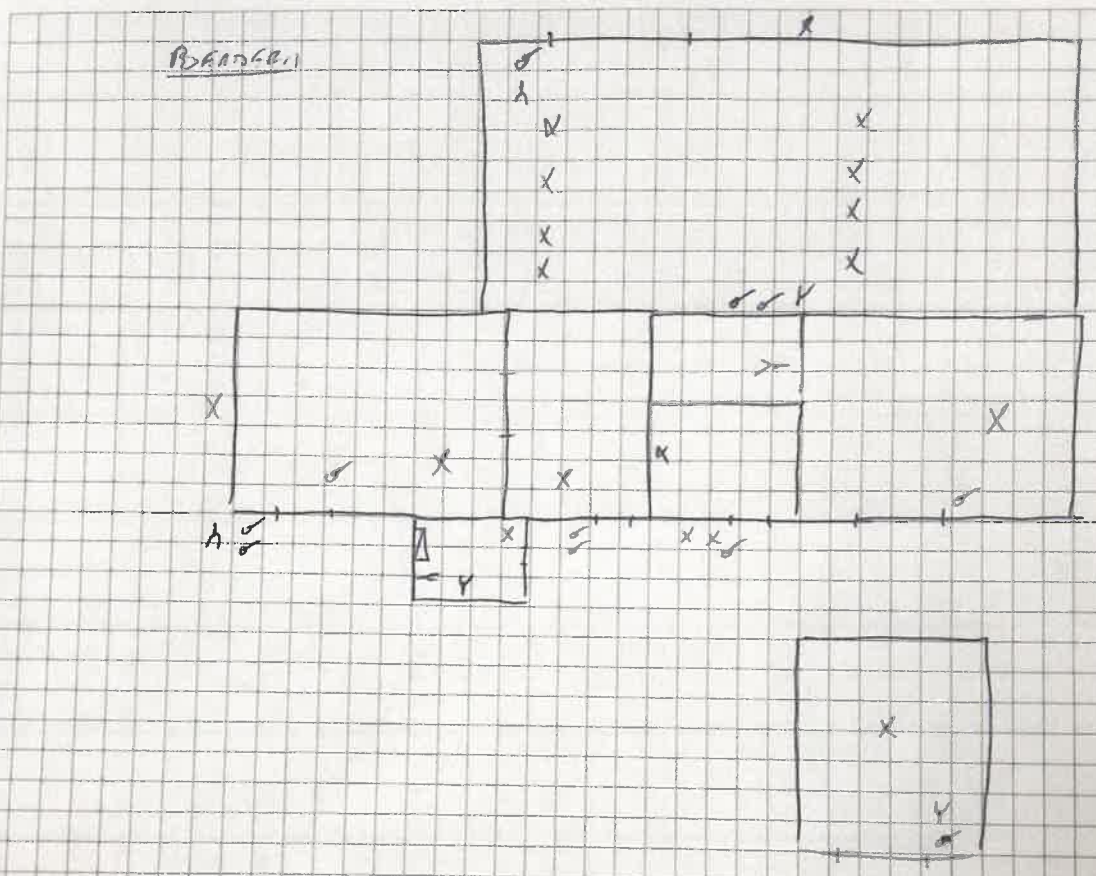

Noot: Onderhavig document vervangt niet het situatieschema
volgens het MB van 27.07.1981 - AREI art.269

Note: Le présent document ne remplace pas le schéma de position
suivant l'AM du 27.07.1981 - RGIE art.269

Agent-onderzoeker / Agent-visiteur

Plaats van onderzoek / Lieu de la visite:

Eigenaar-aanvrager / Propriétaire-demandeur :

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
ROELANDT MATHIAS
WILHELMINA (103)

VERWEE KOFFERMAKER
FILIP, TAN, ISABEL
MOEDYKTHOF 2
9820 BACHTE-MARIA-LEENK

VERWEE KOFFERMAKER
FILIP, TAN, ISABEL
MOEDYKTHOF 2
9820 BACHTE-MARIA-LEENK