

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 11/02/2026

Inspecteur: Robbe Van Vaerenbergh

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23021903

Datum verslag: 11/02/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Beukenlaan
Huisnummer 32
Busnummer 0002
Postcode 9051
Gemeente Sint-Denijs-Westrem
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Beukenlaan
Huisnummer 32
Busnummer 0002
Postcode 9051
Gemeente Sint-Denijs-Westrem
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer 
E-mail 

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860013301235

Teller Nr.: : 1LGZ0469698892



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A


Aantal kringen: 13

Ri algemeen: 117,1 MΩ

RE: 3,96 Ω

OK

OK

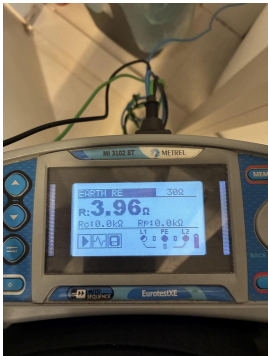

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's in bijlage	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 11/2/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:11 tot 12:48

De inspecteur Robbe Van Vaerenbergh

Robbe Van Vaerenbergh
ACEG VZW - #499

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/2/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



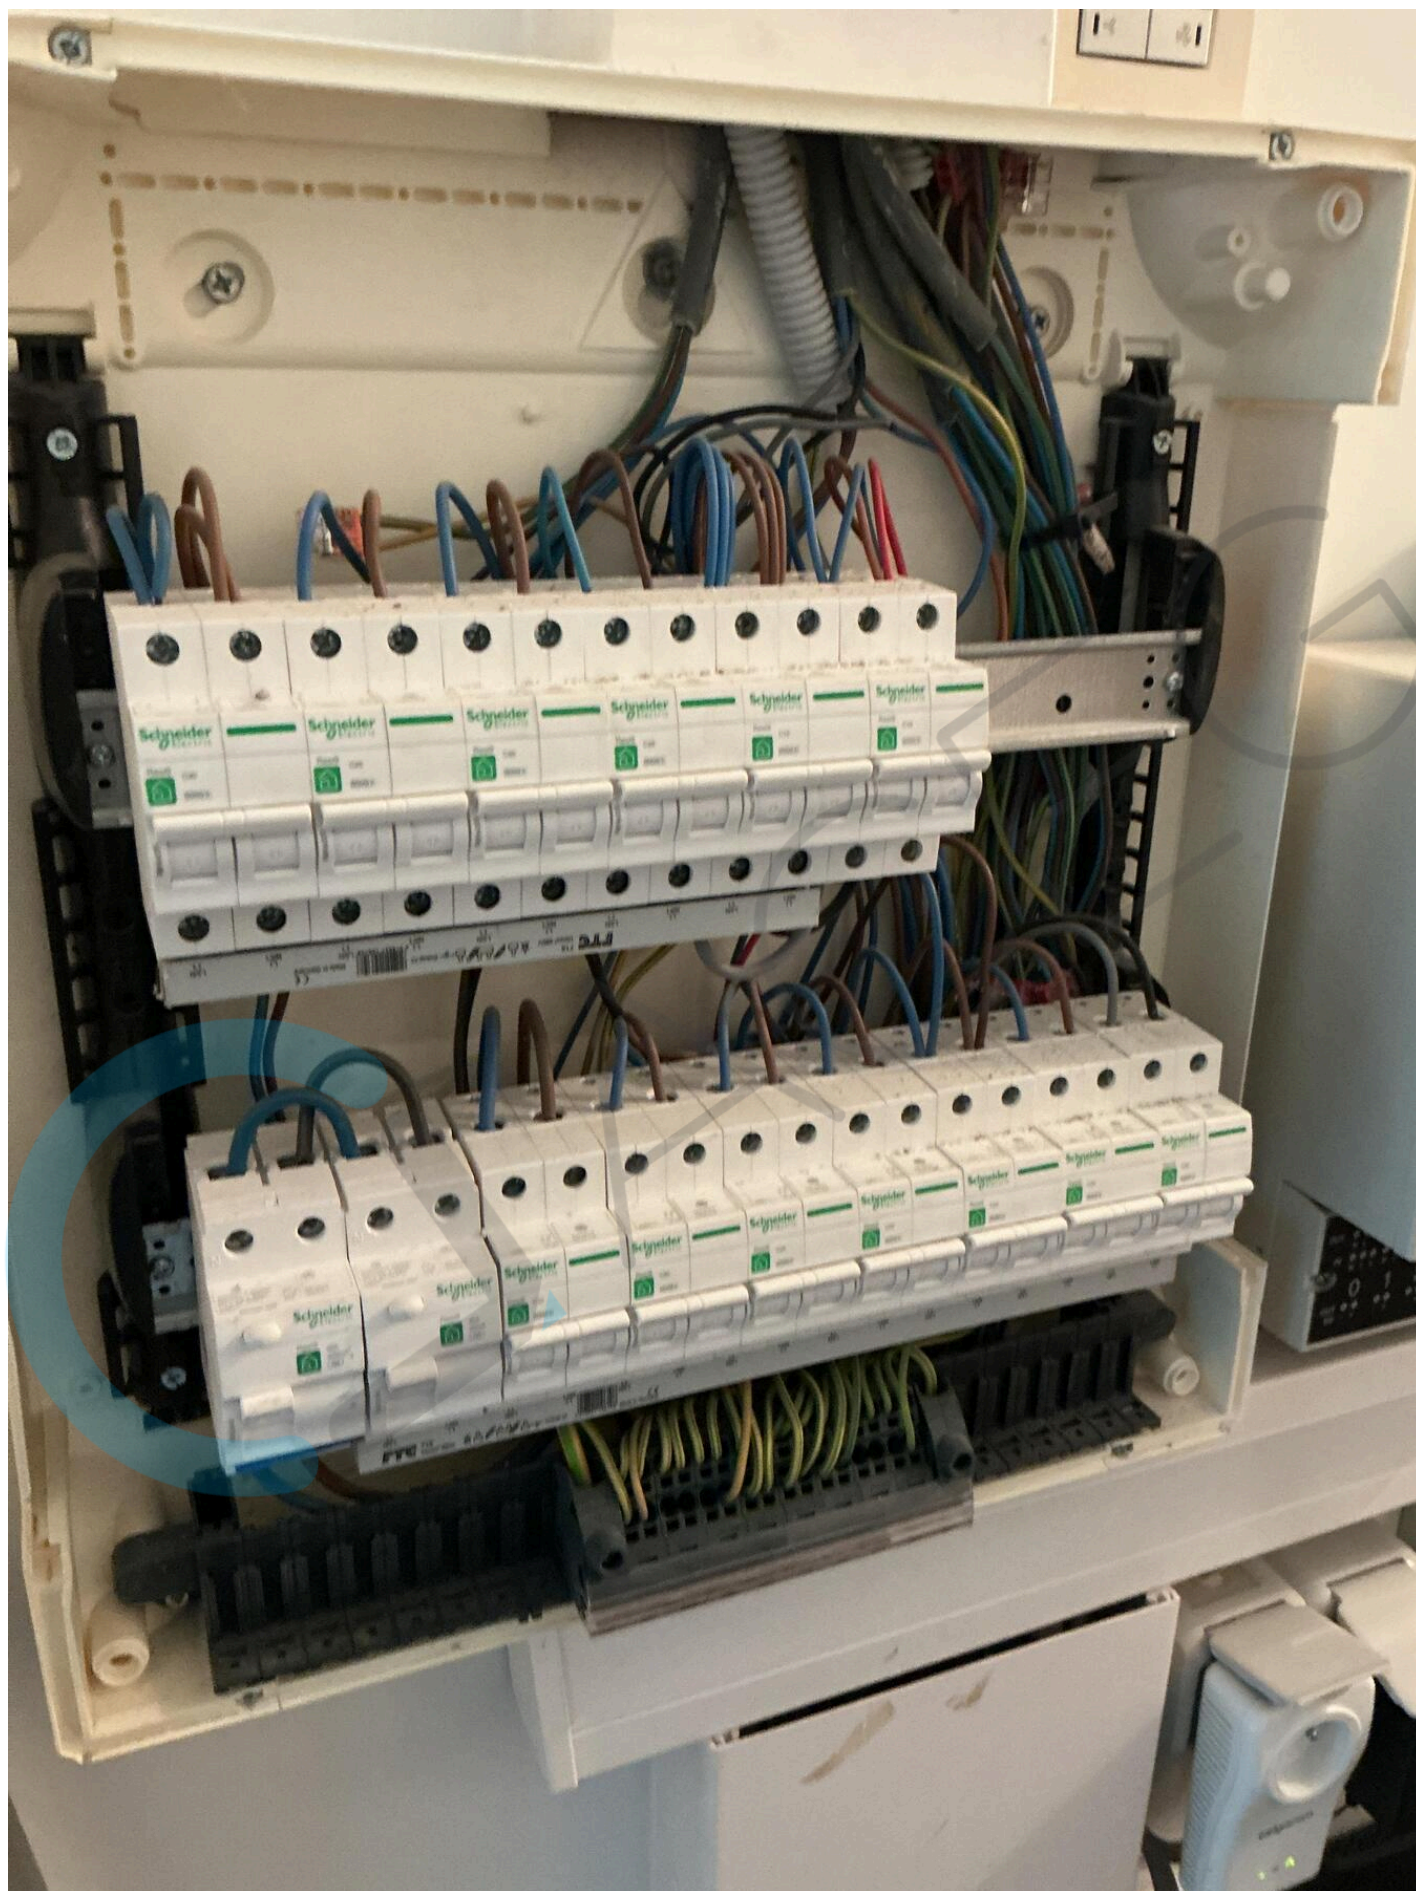



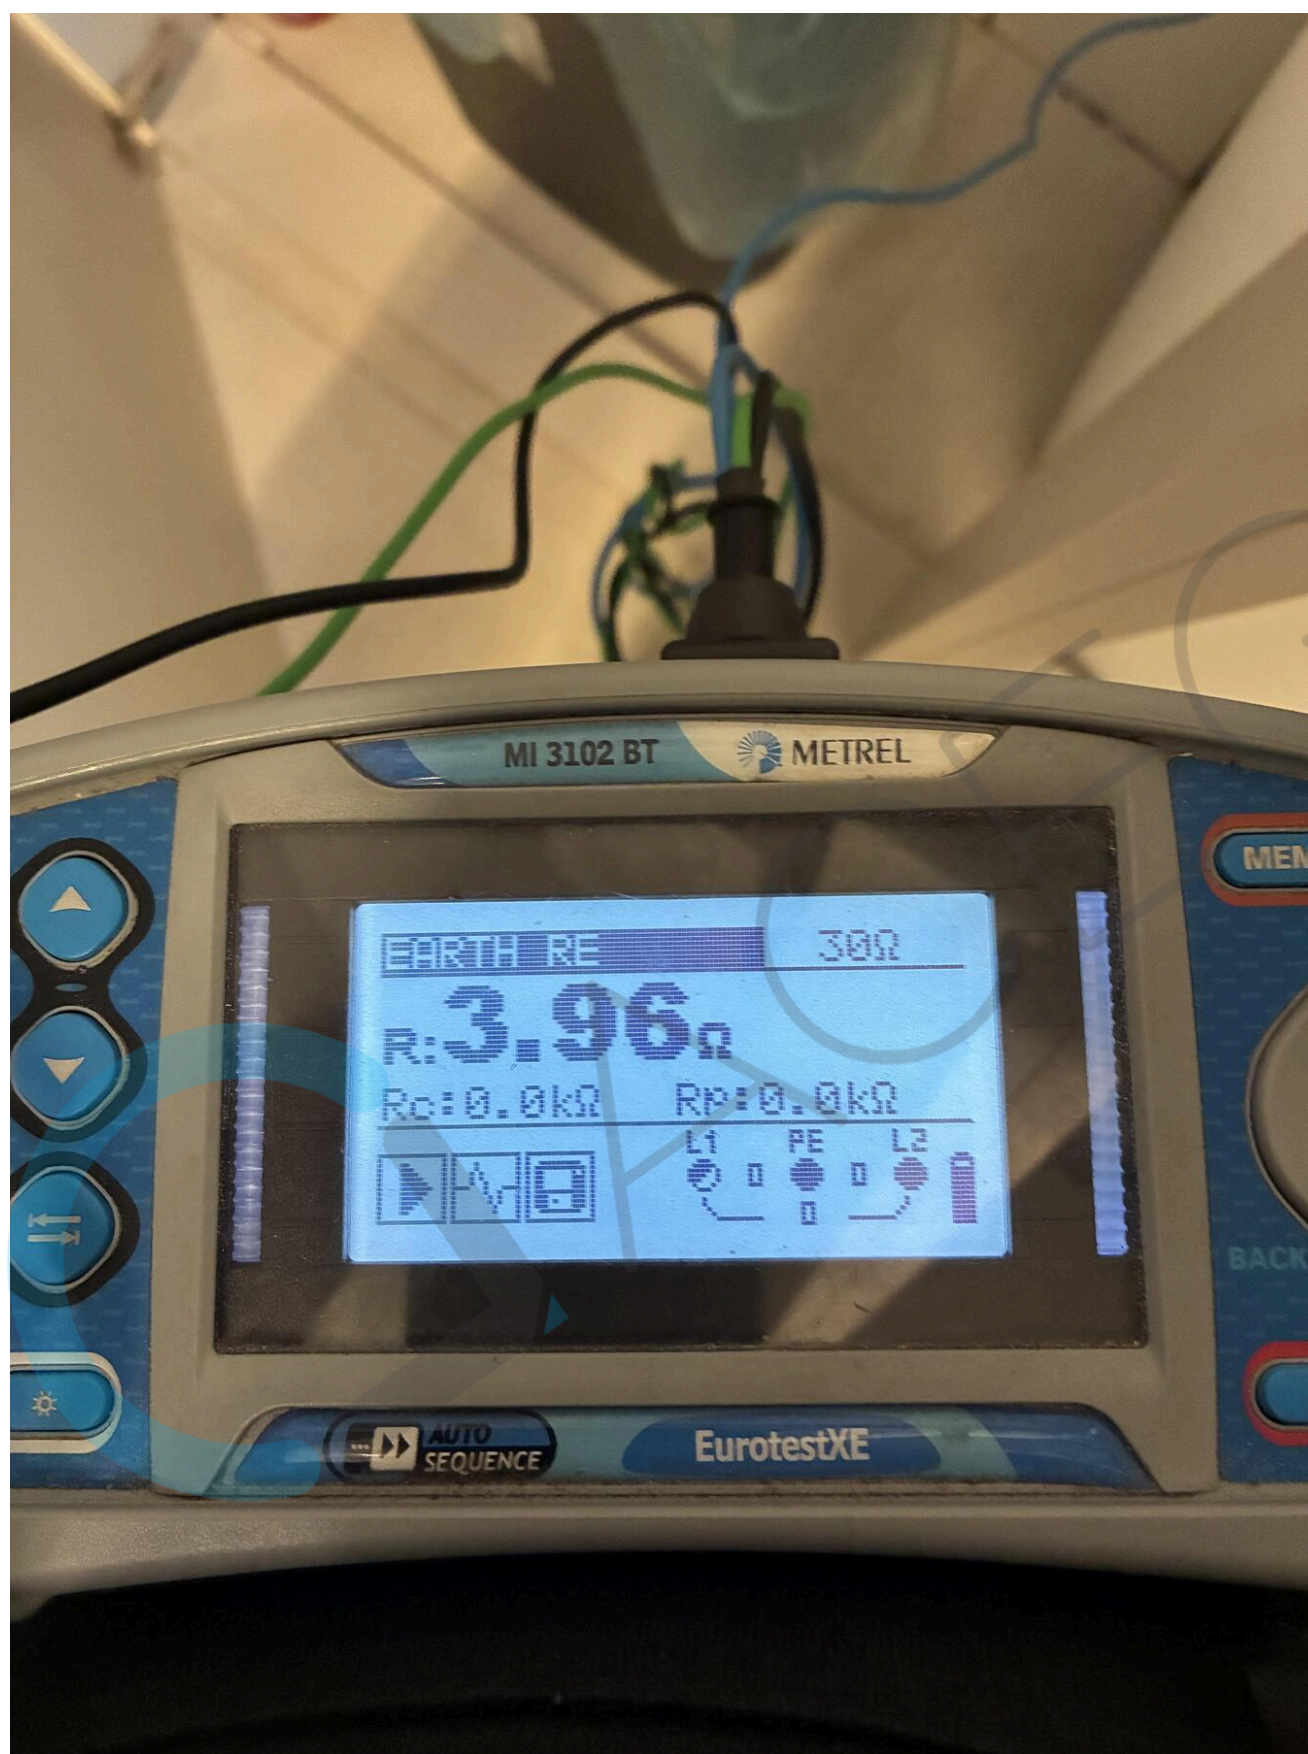

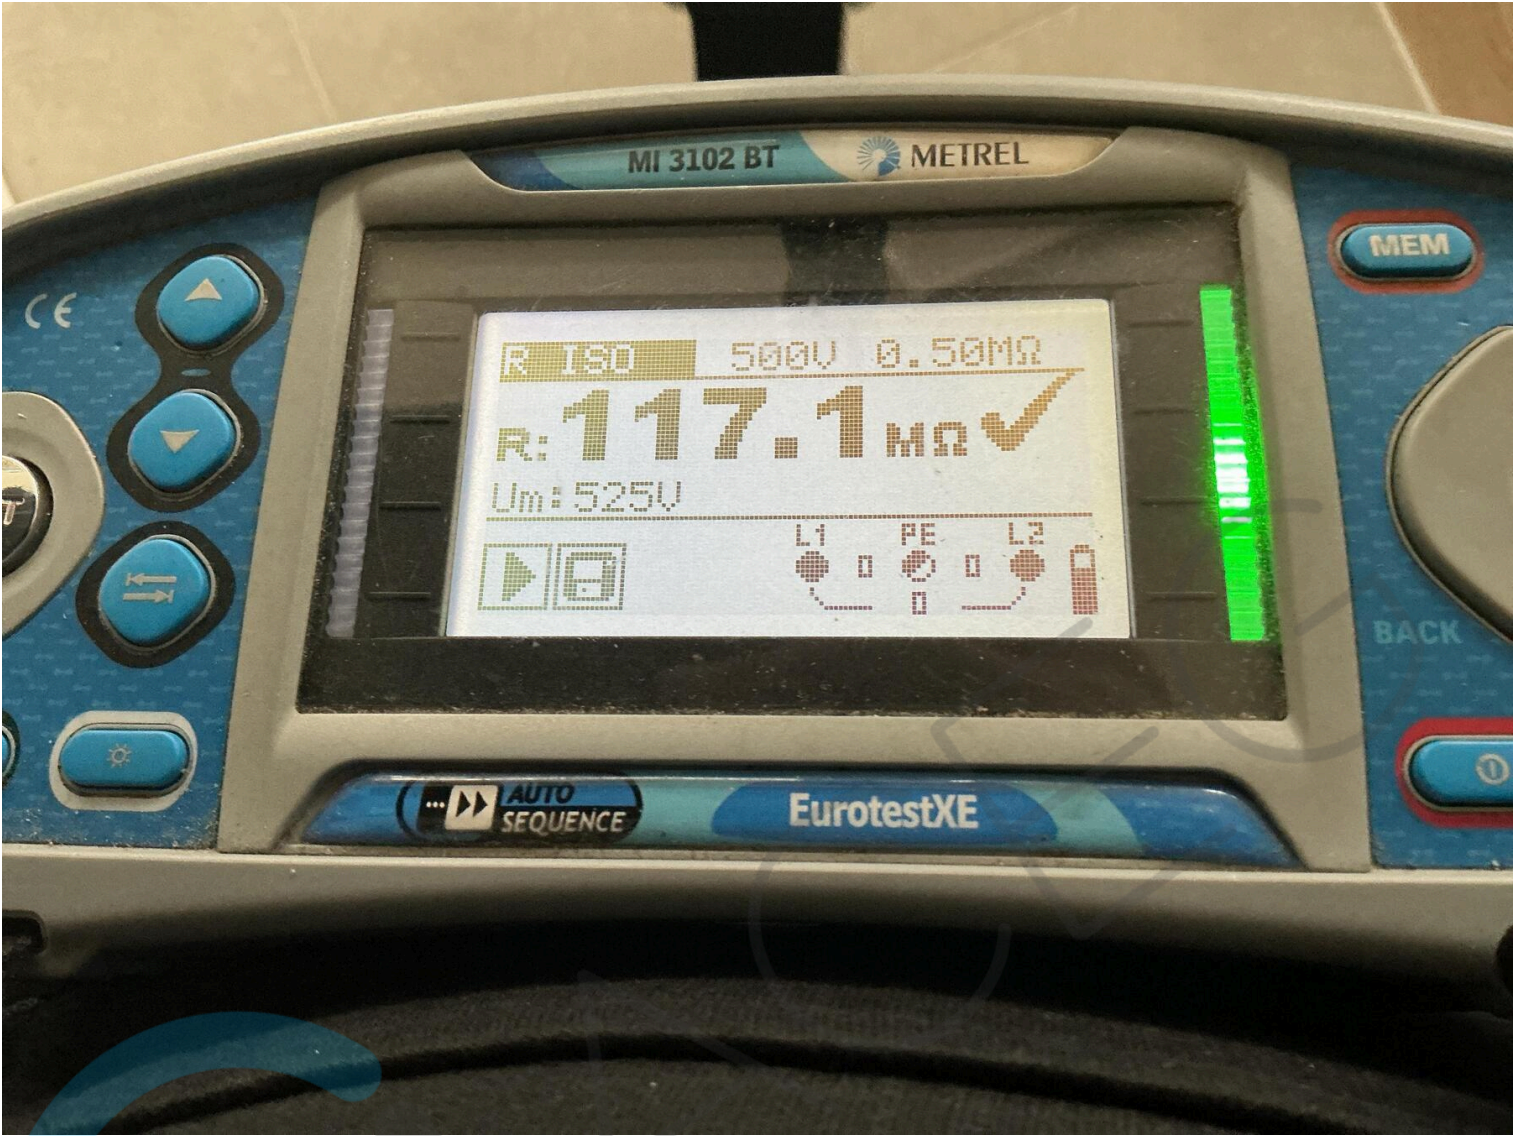


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEARtBox VerLIChtING



2FA

HUISHOUDELIJKE
TOEPASSING

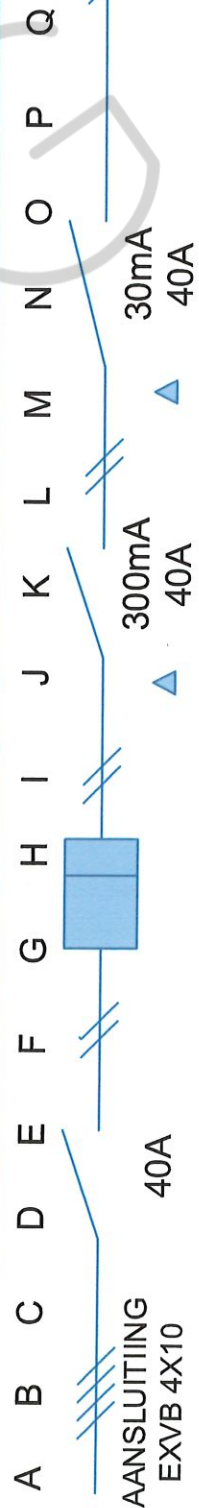

AANSLUITING
EXVB 4X10


40A

300mA
40A

30mA
40A

[illegible]

- [illegible]



C 0.1

Elektrische: extended

- enkel bekabeling touch screen
- alarm enkel bekabeling 3 detectoren, codeklavier en centrale

Sanitair: extended

Vuuren/arket: exclusieve



SILVA
BELEEF DE NATUUR, VOEL DE STAD

Elbeko	Koper	Architect
		
Datum	Appartement	