

**ACA Vzw**Erkend controle-organisme
Elektrische installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

510901112

Ref: 2018092373

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Maagdestraat 29 bus 101, 9000 GENT						
Eigendom van:	/						
Opdrachtgever:							
Type lokalen:	Appartement	DNB:	Eandis	Tarief:	- Teller niet geplaatst -		
EAN-code installatie:	541 44	Nr. teller:	/	Index:	/	kWh	
Installateur:	/						
BTW-nr.:	/	Of ID-kaartnr:	/	Uitgereikt te:	/	op /	
Agent-bezoeker:	Nicolas Faingnaert			Datum onderzoek: 04/10/2018			

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001			
Type keuring:	Art. 270 Gelijkvormigheid / Ingebruikname	Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking:	
Bijkomende info:	Bouwjaar na 01/10/1981	Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen	
Herkeuring op:	/	(net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1 x 230V	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4*10 mm²	Type:	XVB		
Aardelektrode:	Aardlus			Sectie:	/
				Aardgeleider:	16 mm²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	14	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	5,7 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	45 MOhm	Werking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werking differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ Door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja	DE AGENT BEZOEKER: 	Visum van de verdeler:
	Eendraadsschema's: Ja Plan uitwendige invloeden: NVT Andere: /		

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

Zie eendraads en situatieschela's in bijlage

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- AD2 : De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- AK1 : Niet alle toestellen van klasse I (vb. wasmachine, droogkast,...) zijn geplaatst op het ogenblik van de keuring.
- D : De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- M : Badkamer is nog niet afgewerkt: bad en/of douche nog te plaatsen.
- W : De elektrische installatie staat niet onder spanning. Goede werking van differentieels kon niet getest worden.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken



ACA Vzw

Erkend controle-organisme
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869



Ref: 2018092373

BIJLAGE – ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.:	510901112	Nominale spanning: 1 x 230V
Plaats van het onderzoek:	Maagdestraat 29 bus 101, 9000 GENT	
Eigendom van:	/	
Agent-bezoeker:	Nicolas Faingnaert	Datum onderzoek: 04/10/2018

Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of foto/schema van de (elektrische) installatie

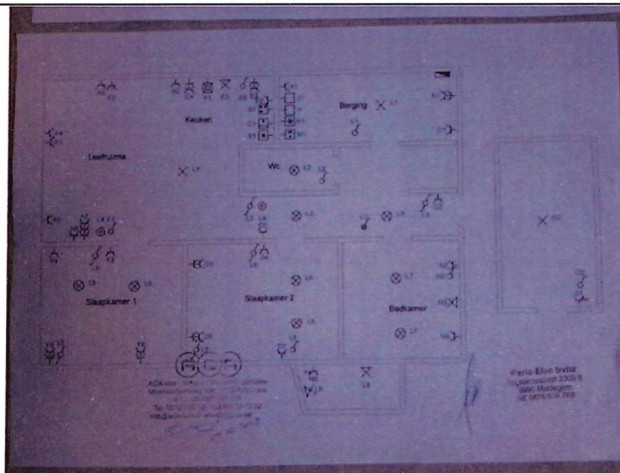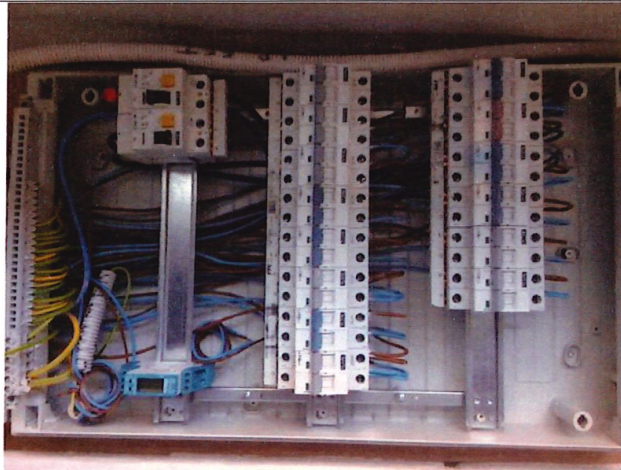

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-bezoeker:



ACA Vzw

Erkend controle-organisme
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869


Ref: 2018092373

BIJLAGE – ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.:	510901112	Nominale spanning: 1 x 230V
Plaats van het onderzoek:	Maagdestraat 29 bus 101 , 9000 GENT	
Eigendom van:	/	
Agent-bezoeker:	Nicolas Faingnaert	Datum onderzoek: 04/10/2018

Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of foto/schema van de (elektrische) installatie

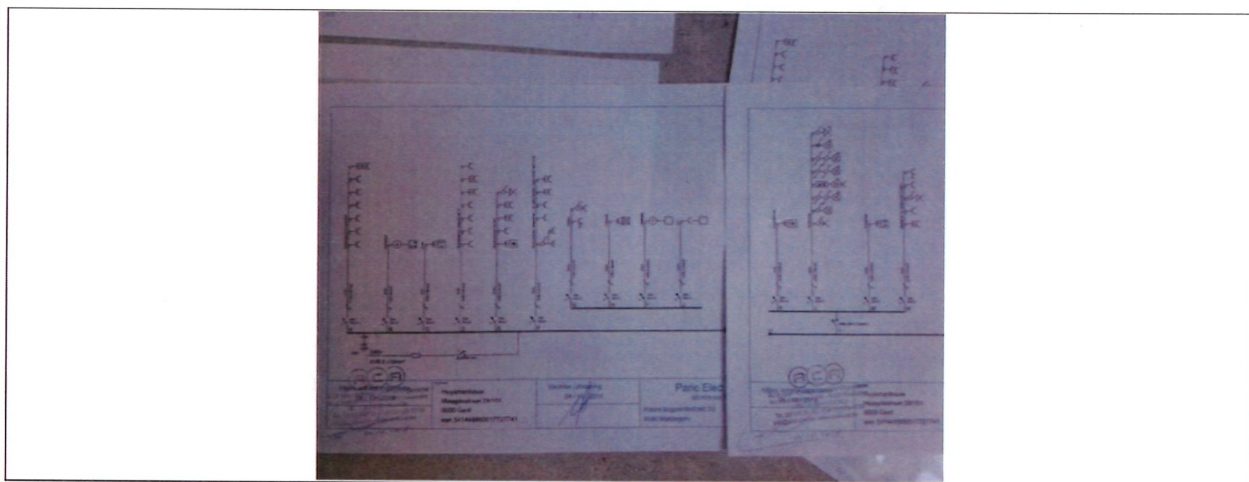


Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-bezoeker:

Huysmanbouw
Maagdestraat 29/101
9000 Gent
ean 541448860017727741

-
-
-


A	-Stopcontacten leefruimte
B	-Kookplaat
C	-Oven
D	-Stopcontacten slaapakmer 2
E	-Stopcontacten keuken
F	-Stopcontacten slaapkamer 1 en geschakelde stopcontact leefruimte
G	-Kelder
H	-Vaatswas
I	-Ventilatie
J	-Cv
K	-Wasmachine
L	-Verlichting
M	-Droogkast
N	-Badkamer en stopcontact buiten
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

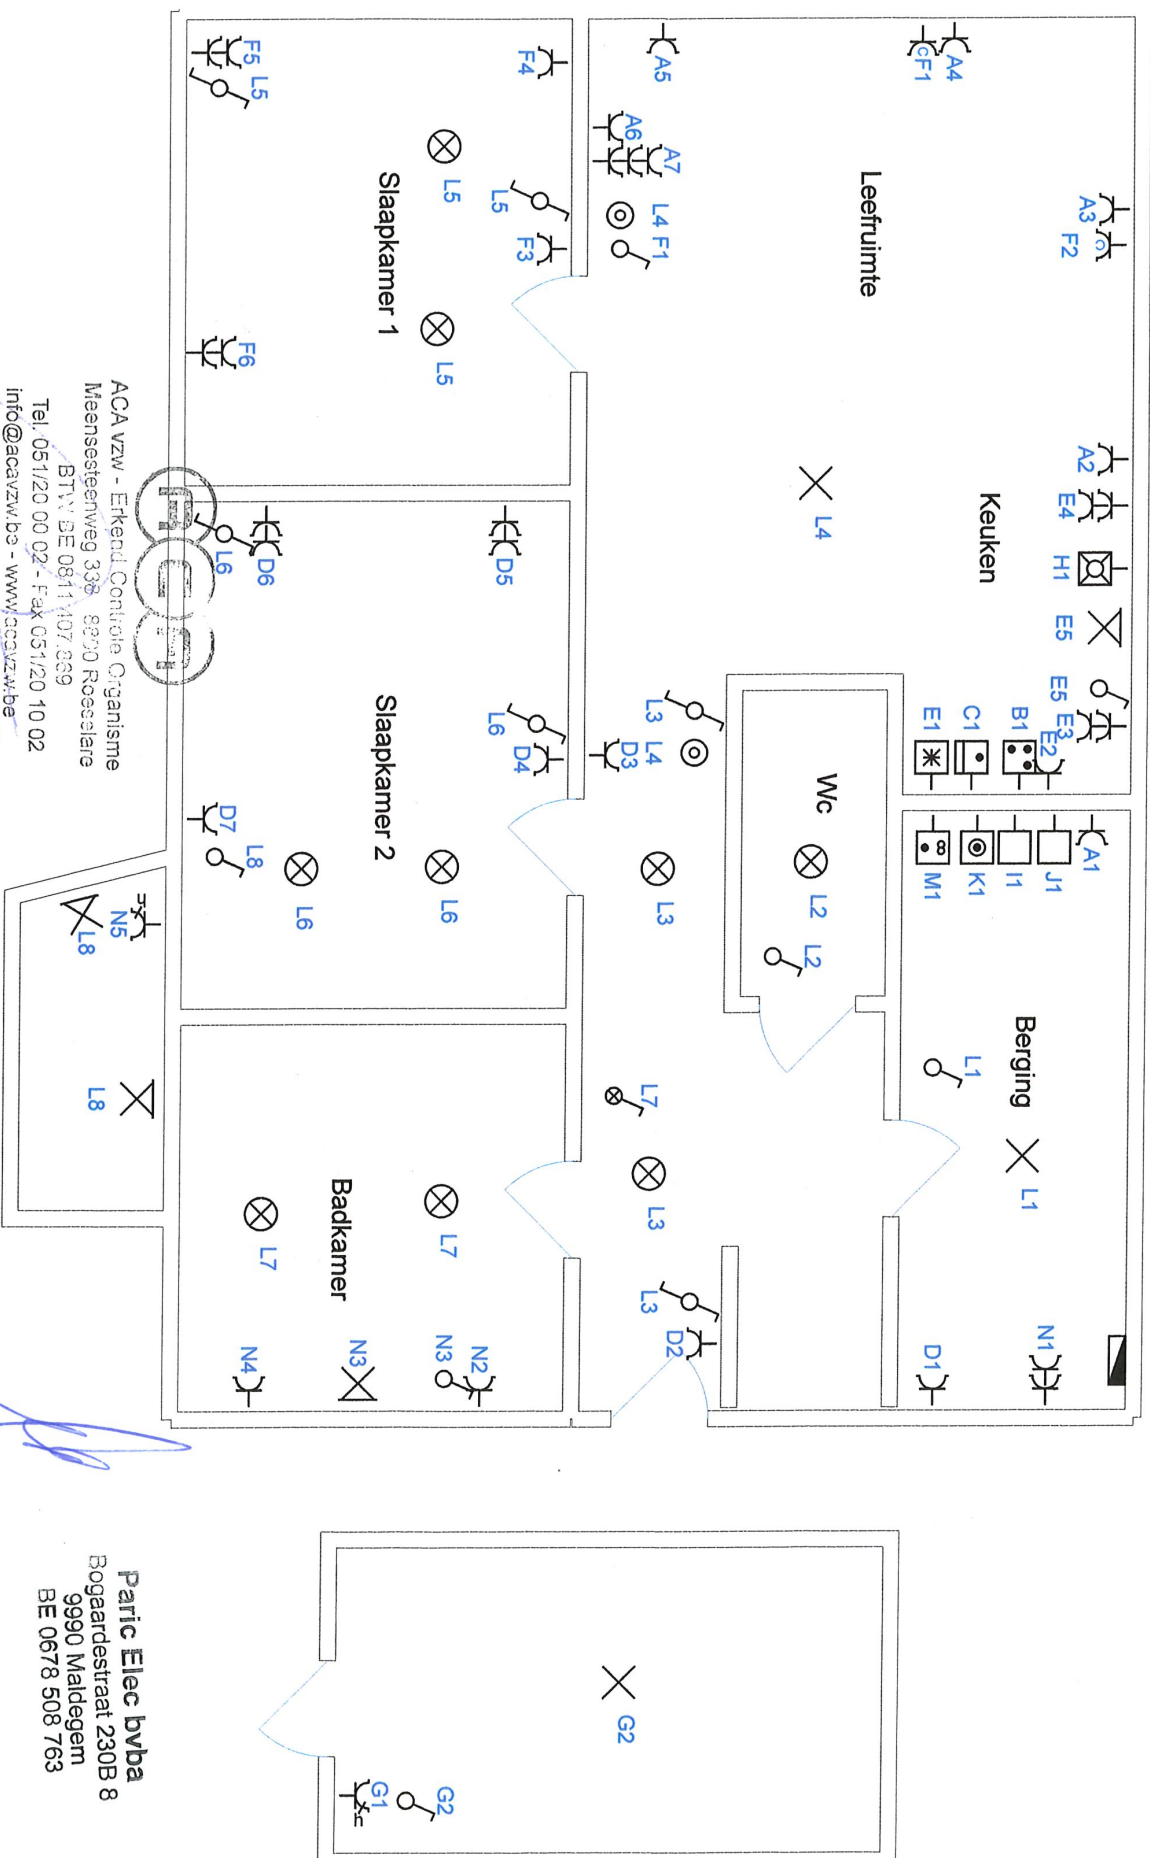

ACA vzw - Erkend Controlle Organisme
 Meensesteenweg 338 8200 Roeselare
 BTW BE 0811407339
 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

Paric Elec bvba
 Bogaardstraat 230B 8
 9990 Maldegem
 BE 0678 508 763

10/10/2012

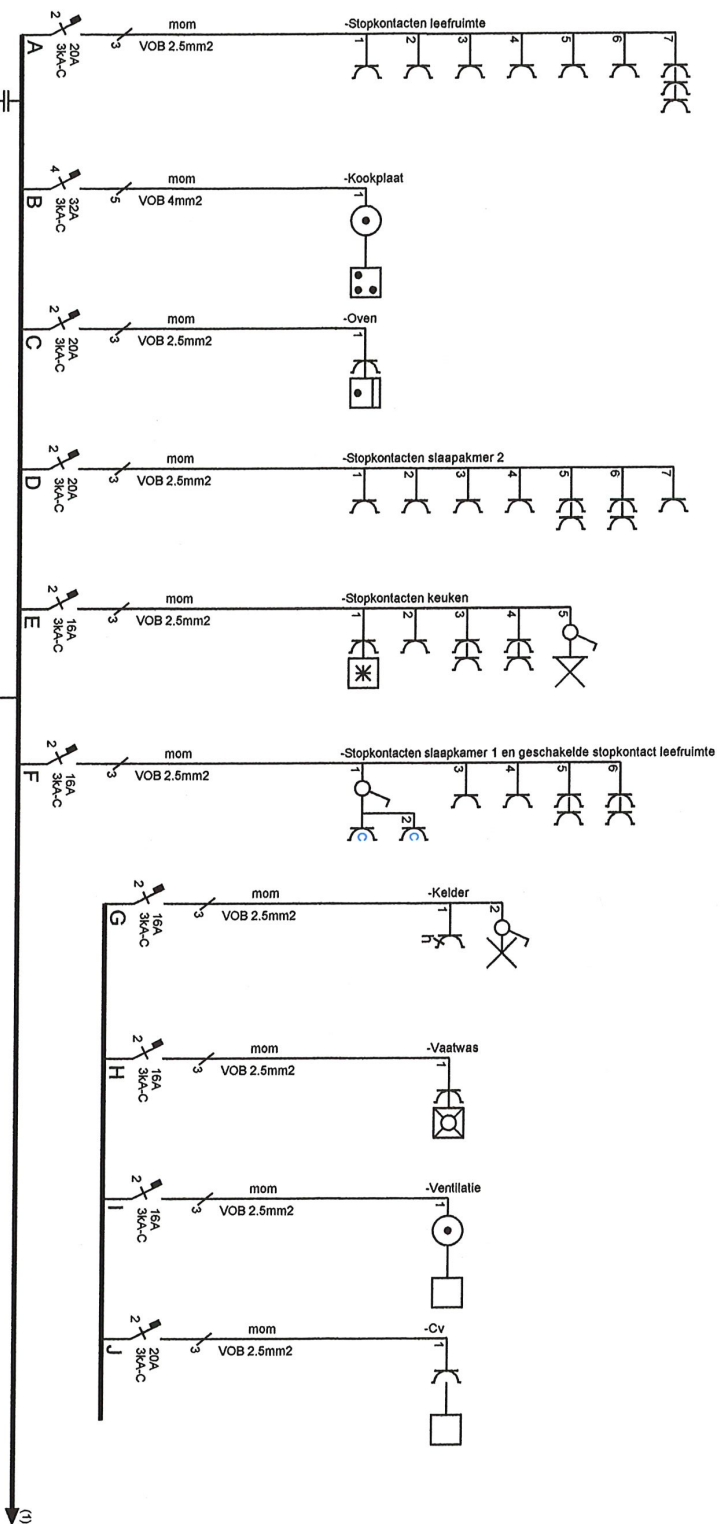


Afgeleverd orgaan
 ACPA vzw - E-Perd Controlle Organisme
 Meesterssesteenweg 308
 B11W 1100 11 407 869
 Tel. 05 1120 00 02 / Fax 05 1120 10 02
 info@acpavzw.be / www.acpavzw.be

Eigelaar
 Huysmanbouw
 Maagdestraat 29/101
 9000 Gent
 ean 541448860017727741

Verantw. uitvoering
 04 / 10 / 2018

Paric Elec Bvba
 BE0678.508.763
 Kleine bogaardestraat 83
 9990 Maldegem
 0486/11 21 71

0410 2018

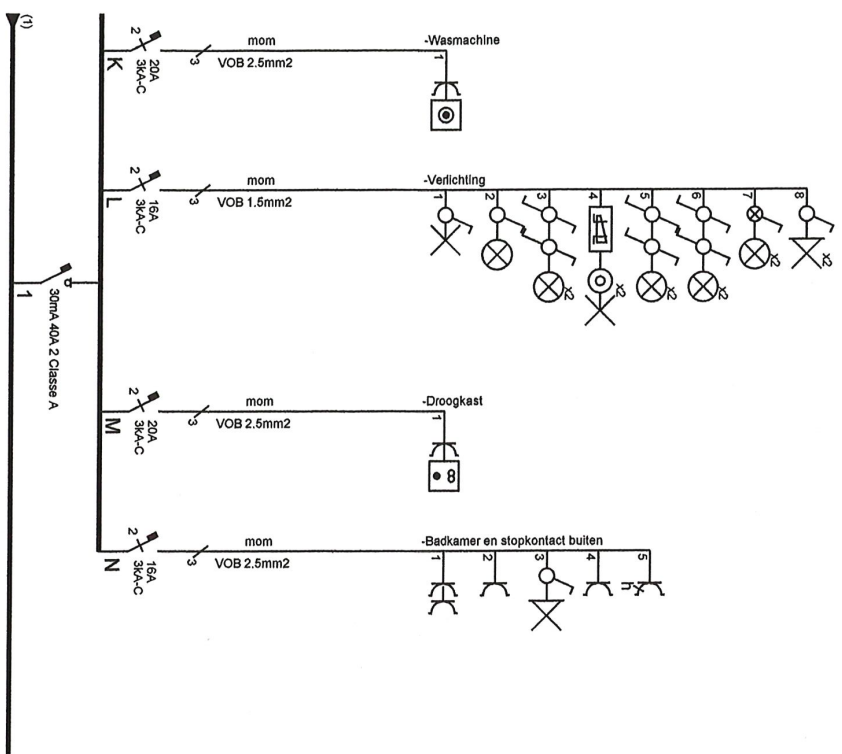

Afgeev. erkend organisme
ACO vzw - Erkend Controle Organisme
 Meeusele 10/2018 8800 Roeselare
 BTW BE0811407639
 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
 info@acovzw.be - www.acovzw.be

Eigenaar
Huysmanbouw
 Maagdestraat 29/101
 9000 Gent
 ean 541448860017727741

Verantw. uitvoering
 04 / 10 / 2018

Paric Elec Bvba
 BE0678.508.763
 Kleine bogaardstraat 83
 9990 Maldegem
 0486/11 21 71

04102012