DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 09/09/2024 **Uitgiftedatum verslag:** 10/09/2024
Verslagnummer: 0865-240909-03

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 09 252 45 45 E: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0865

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: CAPPUYNS ELECTRICS

Adres: EEKLOSEWEG 61, 9910 AALTER

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Germain Van Maldeghem

Adres: VENNELAAN 13, 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: CAPPUYNS ELECTRICS

Adres: EEKLOSEWEG 61,9910 AALTER

BTW-nummer: 1002447290

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: [redacted]

Adres: VENNELAAN 13, 9830 SINT-MARTENS-LATEM

EAN- code:

Nummer teller: 5131248-2005

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com


Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
Type aardelektrode: Onbekend
Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A
Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal stroombanen: 11+19+6 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

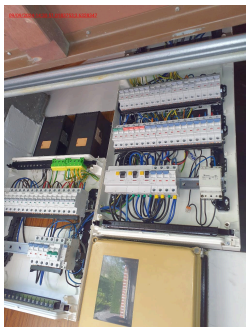

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 3

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 29 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 3,5 MOhm
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem


Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Besluit van de controle:

1. **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 09/09/2049**
   - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
   - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

Tijdstip van afwerking:
agent-bezoeker 0865 i.o. van de technisch directeur
10/09/24 10:41

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com


Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

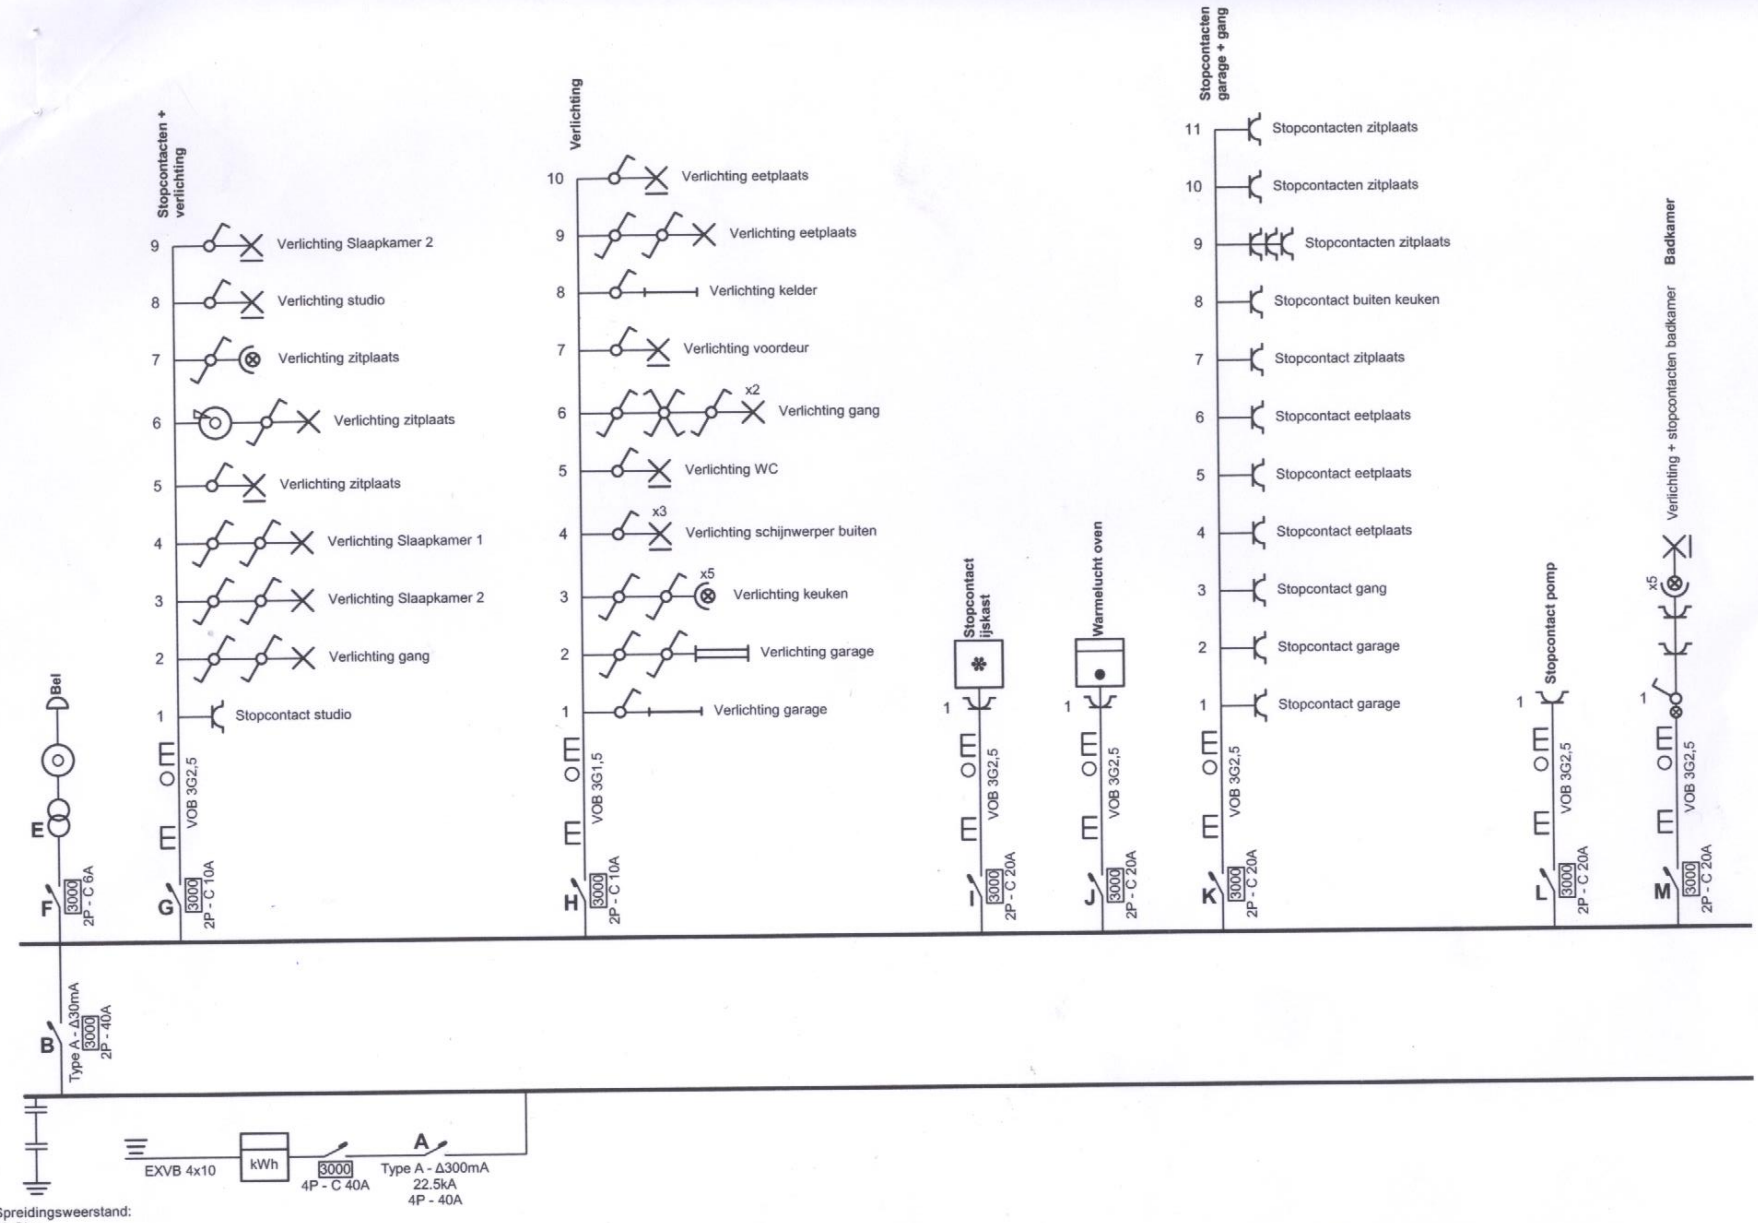


Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec BTV
09 SEP. 2024
DRIES DE SMEYTER
865

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Cappuyns Electrics bv
Eekloseweg 61
9910 Ursel
GSM: 0489 55 18 87
e-mail: cappuyns.electrics@gmail.com
BE 1002.447.290

p. 1/7
Eendraadschema
Datum: 9/09/2024
3 x 400V + N ~ 50Hz
www.cappuynselectrics.be

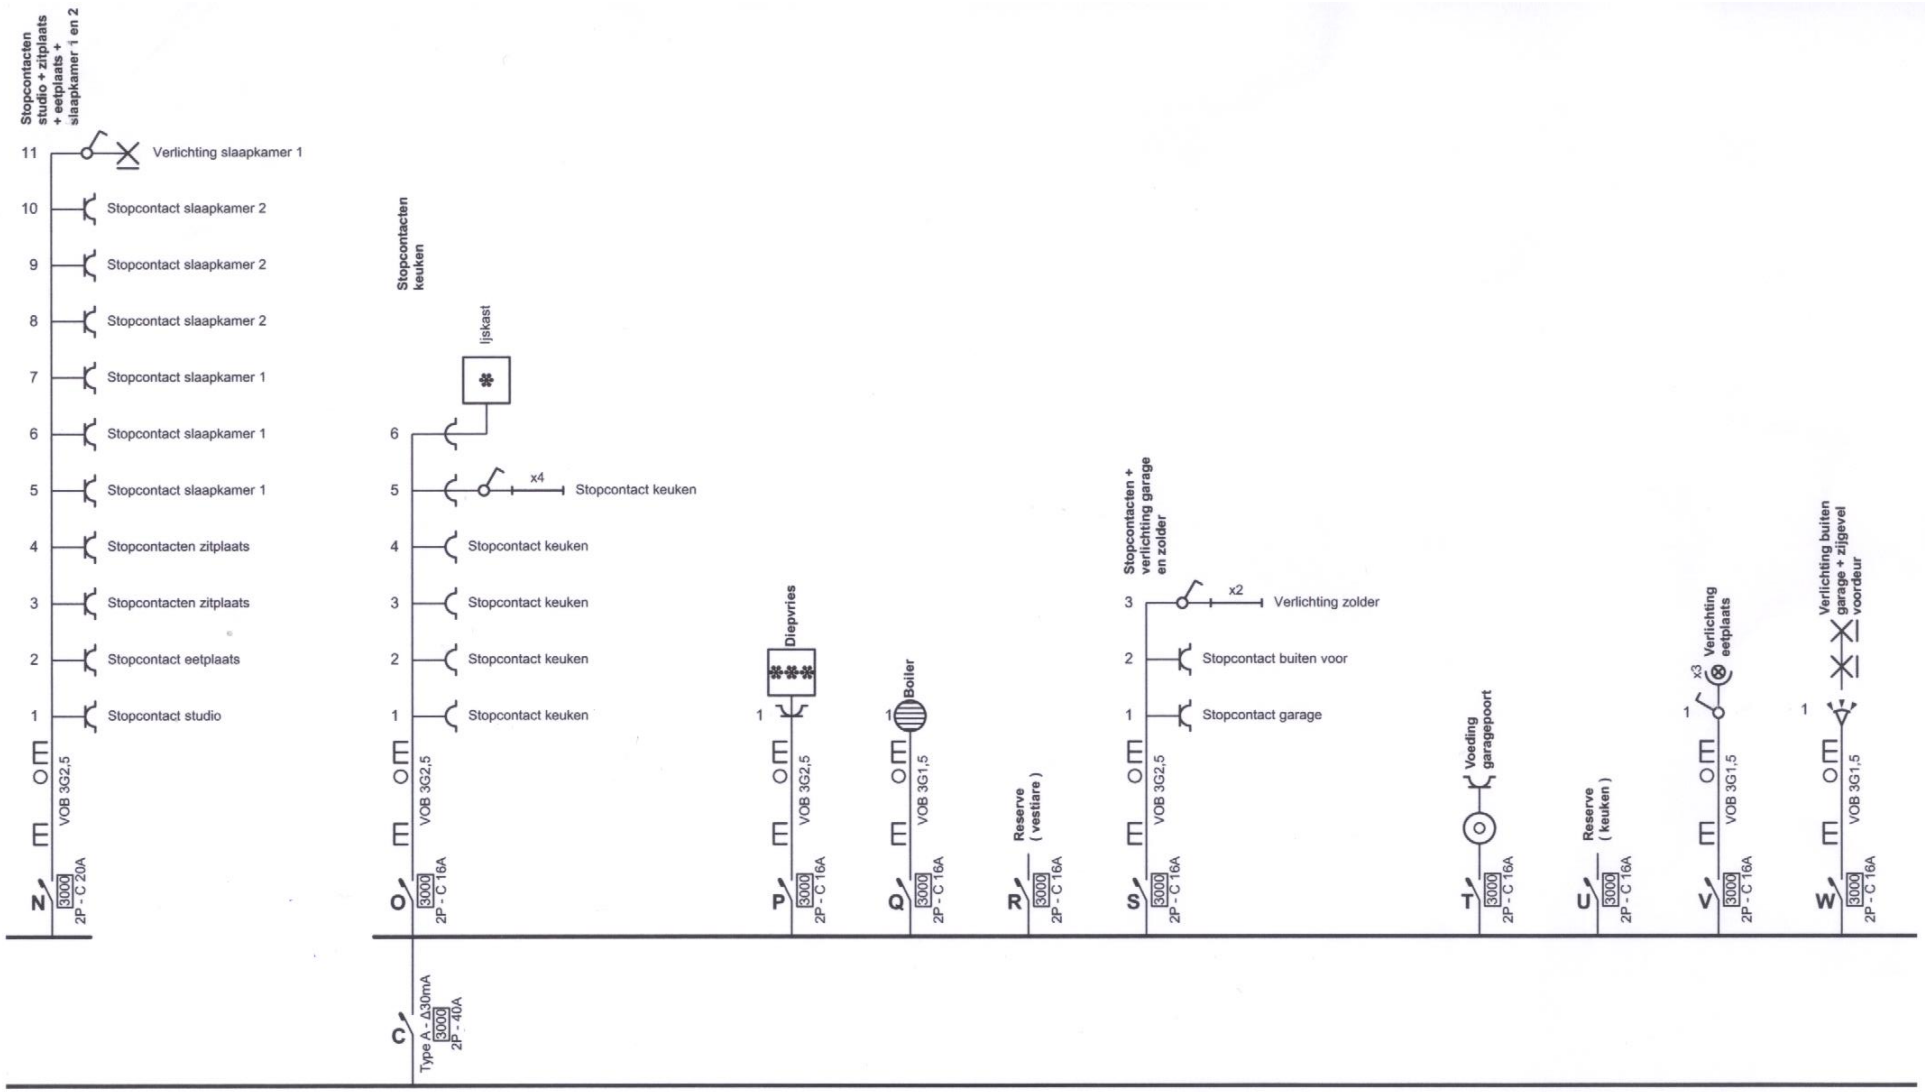


Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec BTV
09 SEP 2024
DRIES DE SMEYTER
665

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Cappuyns Electrics bv
Eekloseweg 61
9910 Ursel
GSM: 0489 55 18 87
e-mail: cappuyns.electrics@gmail.com
BE 1002.447.290

p. 2/7
Eendraadschema
Datum: 9/09/2024
3 x 400V + N ~ 50Hz
www.cappuynselectrics.be

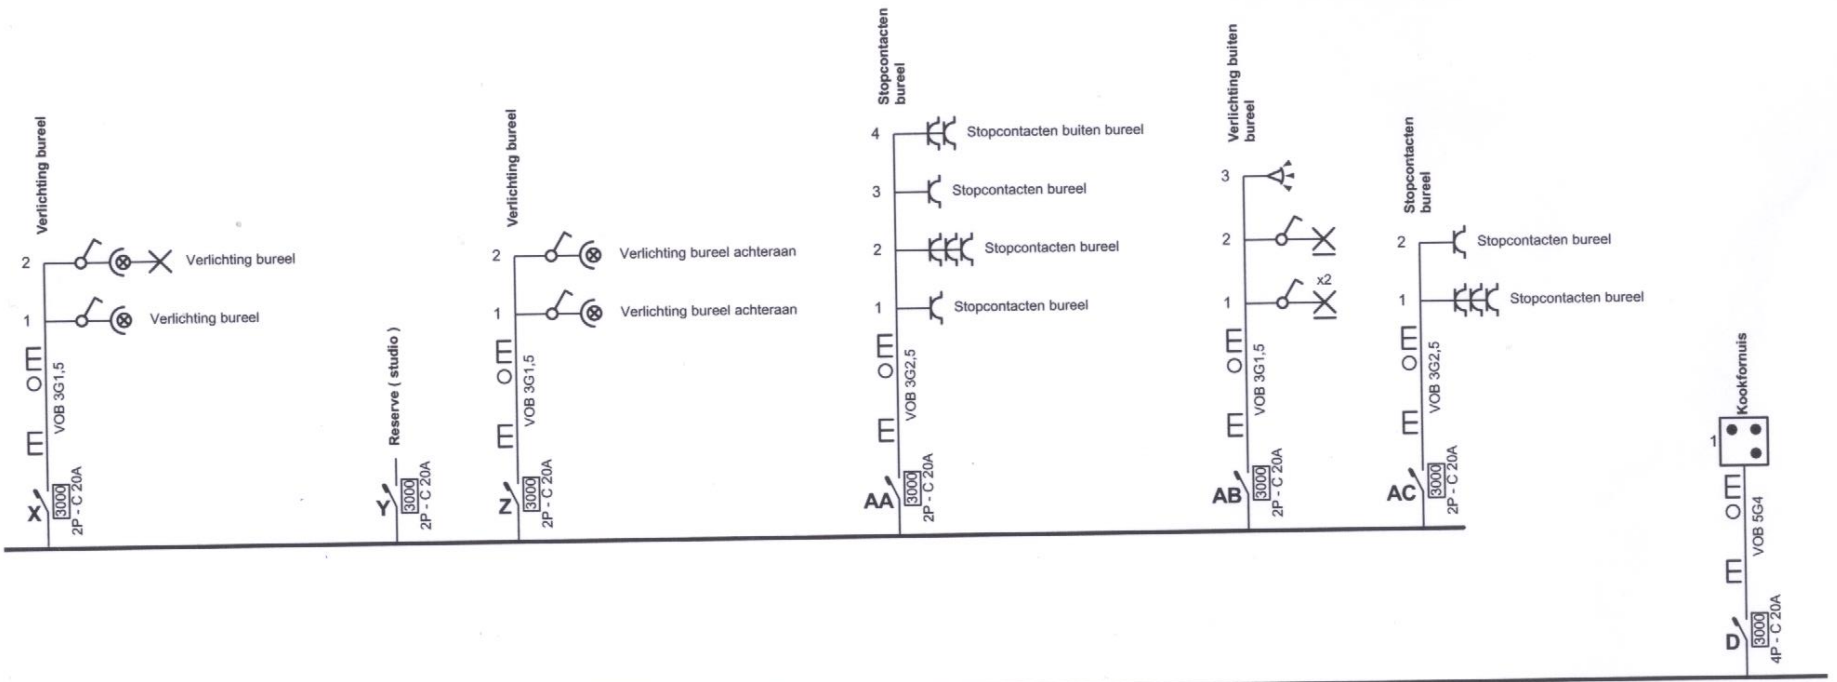

Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

09 SEP. 2024
DRIES DE SMEYTER
865

Plaats van de elektrische installatie


Installateur
Cappuyns Electrics bv
Eekloseweg 61
9910 Ursel
GSM: 0489 55 18 87
e-mail: cappuyns.electrics@gmail.com
BE 1002.447.290

p. 3/7
Eendraadschema

Datum: 9/09/2024

3 x 400V + N ~ 50Hz

www.cappuynselectrics.be

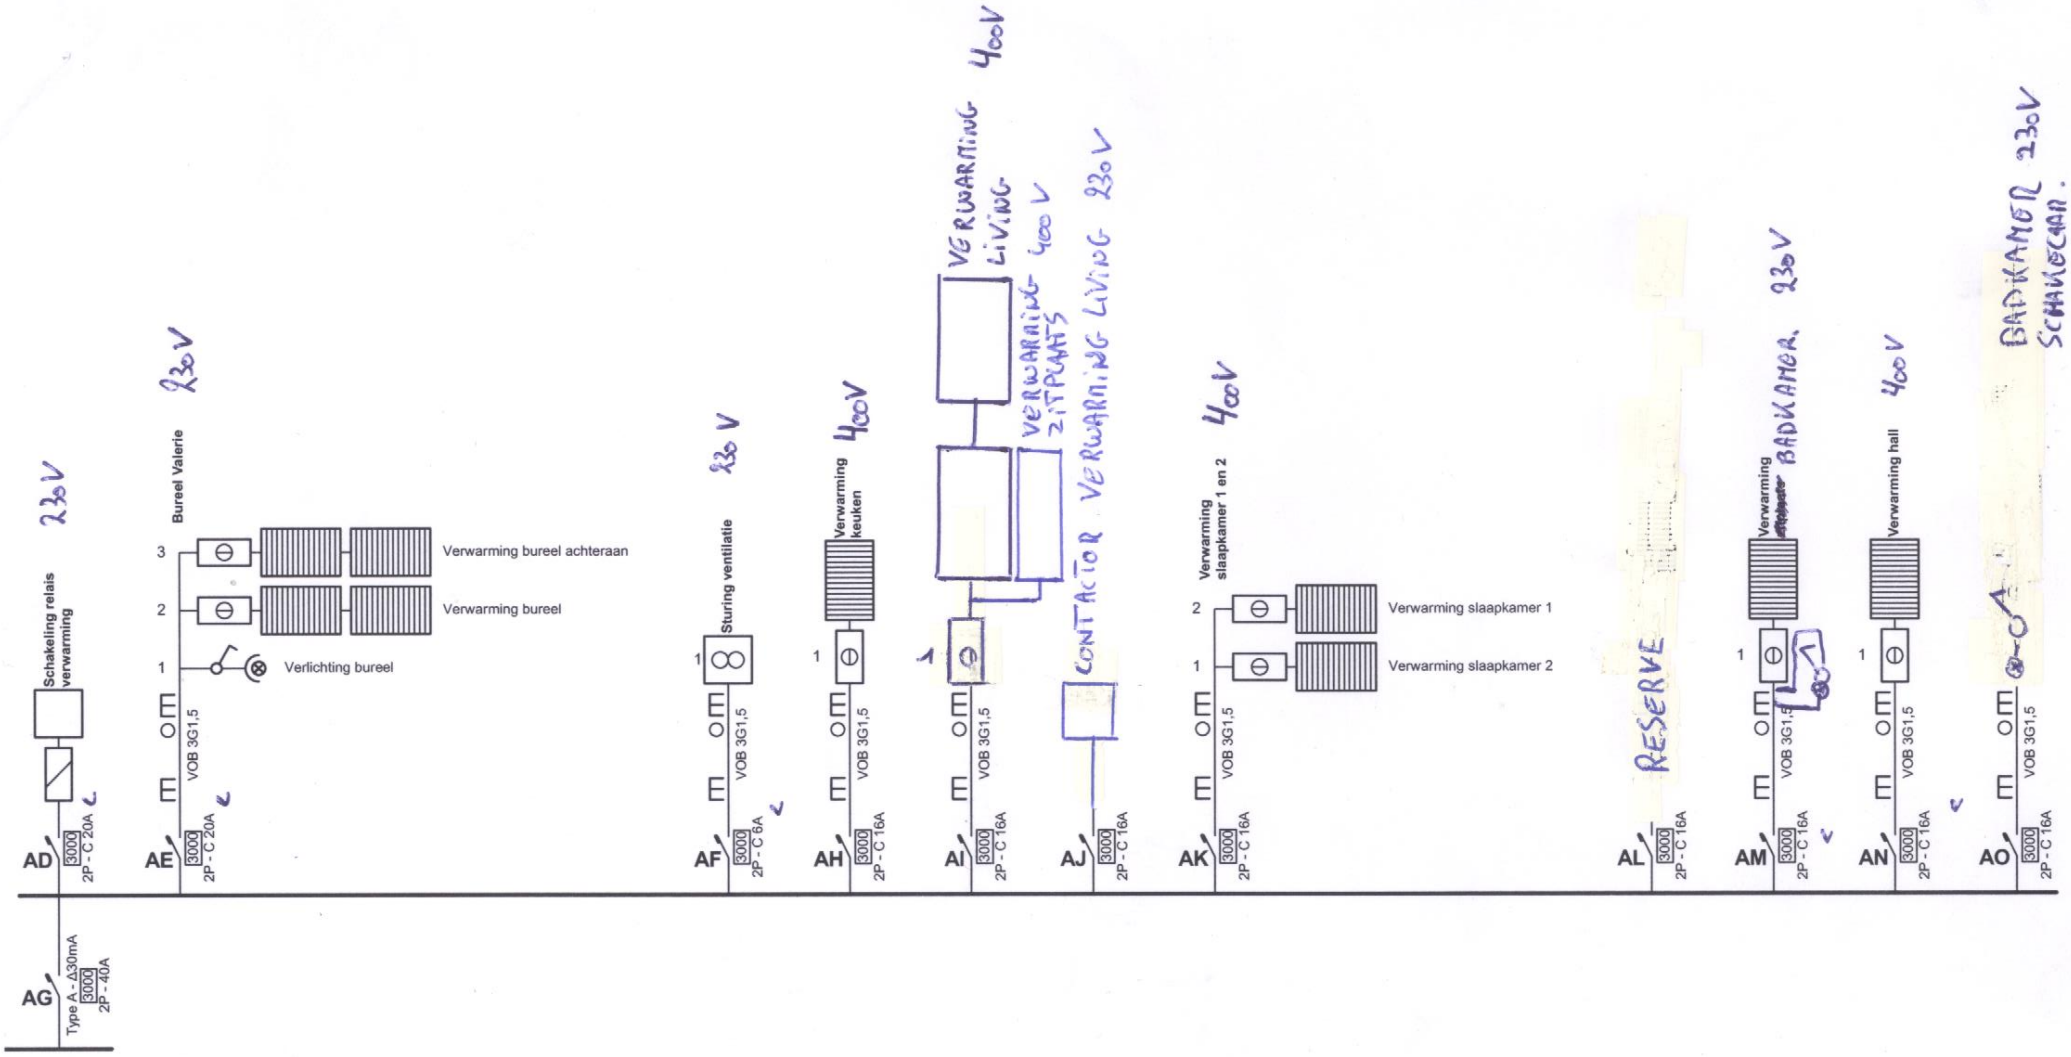


Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec
09 SEP. 2024
DE SMEYTER
865

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Cappuyns Electrics bv
Eekloseweg 61
9910 Ursel
GSM: 0489 55 18 87
e-mail: cappuyns.electrics@gmail.com
BE 1002.447.290

p. 4/7
Eendraadschema
Datum: 9/09/2024
3 x 400V + N ~ 50Hz
www.cappuynselectrics.be

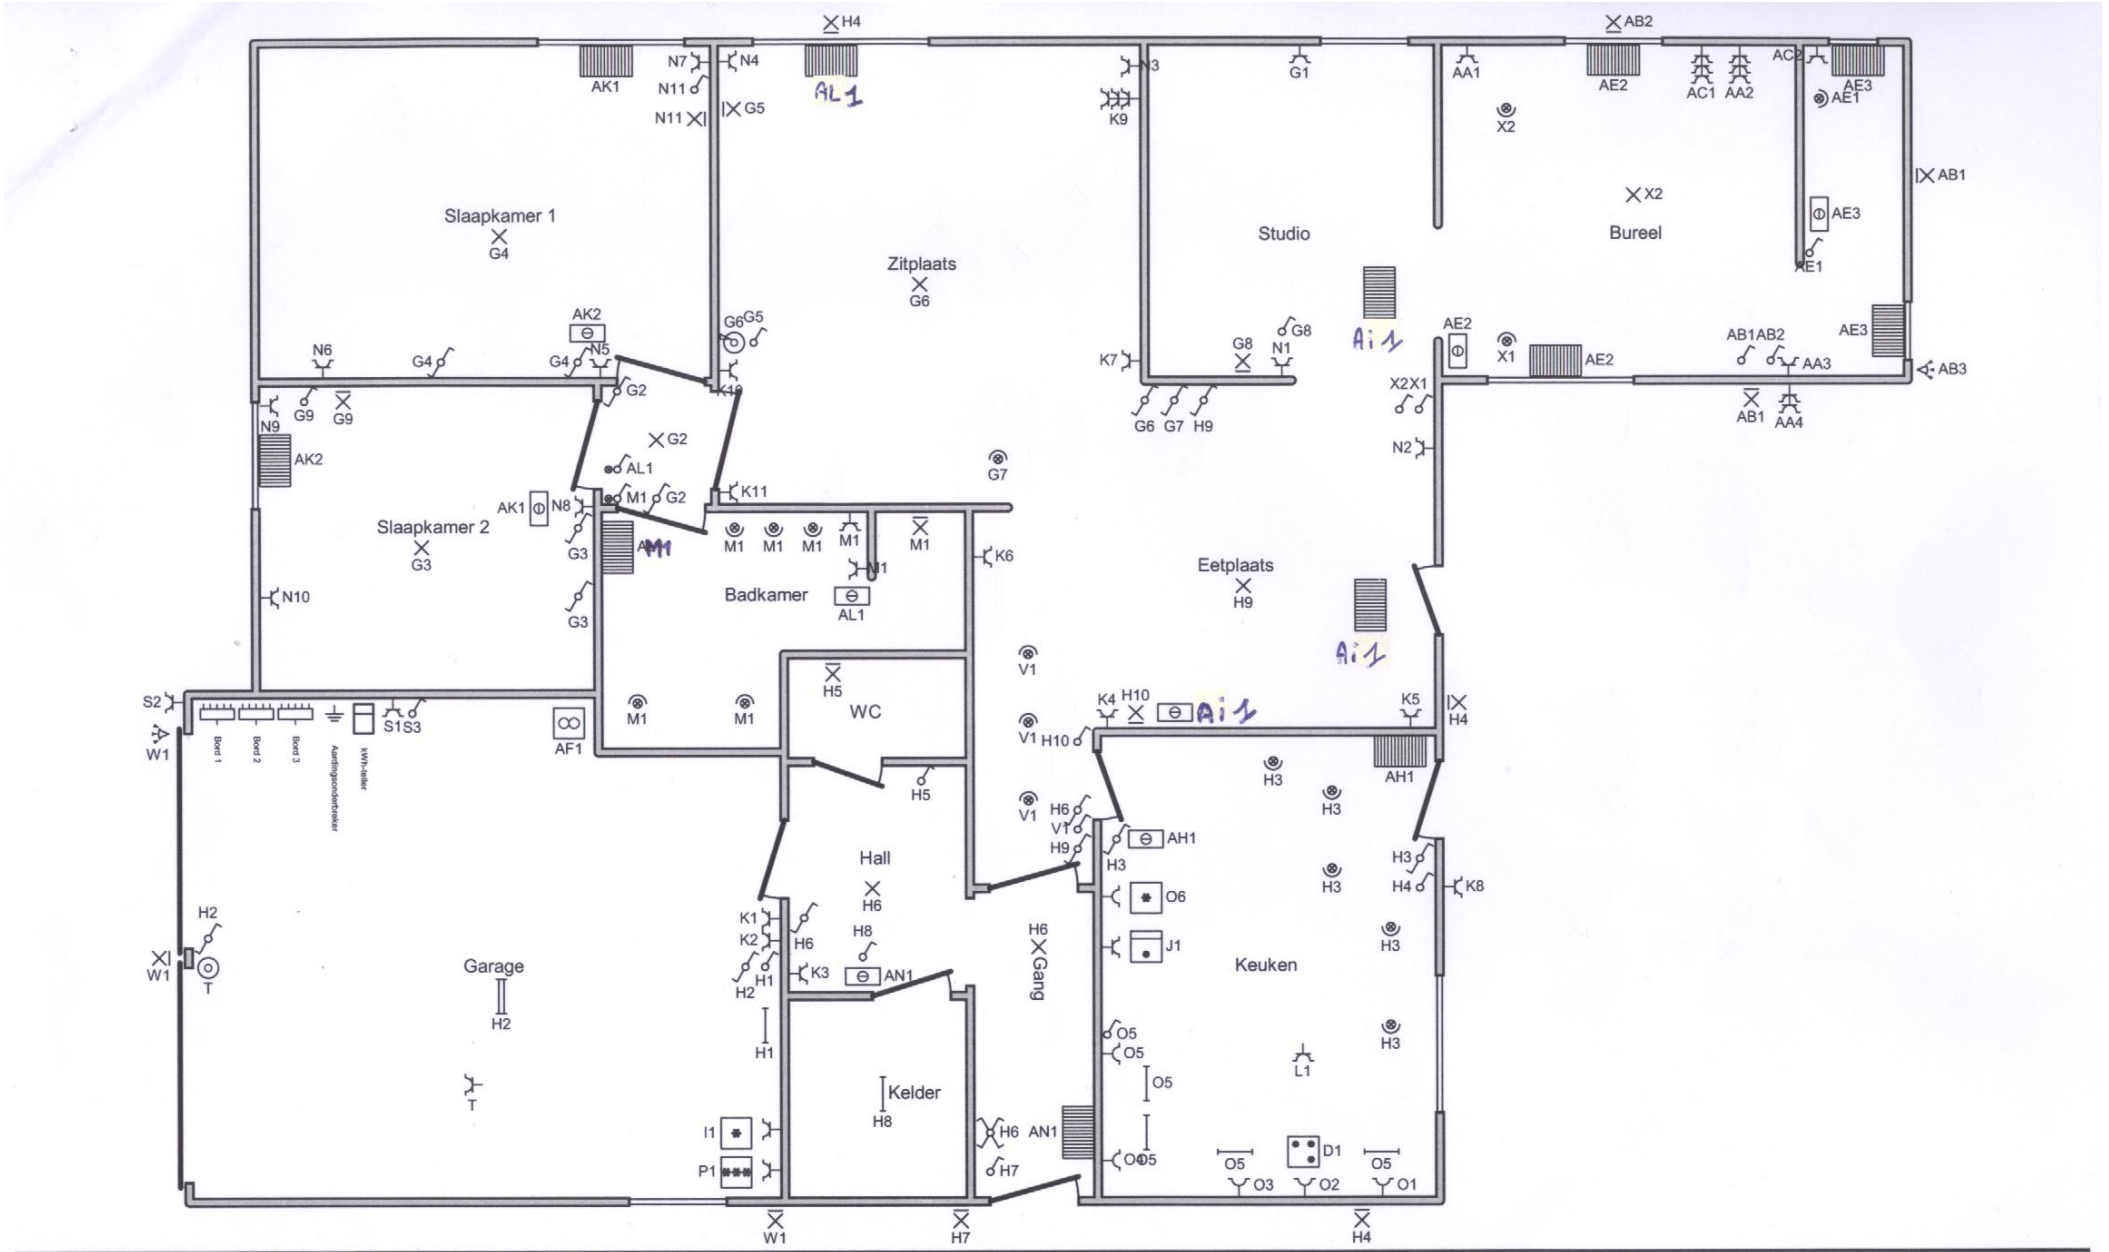

Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec BTV
09 SEP. 2024
DIRK DE SMEYTER
565

Plaats van de elektrische installatie


Installateur
Cappuyns Electrics bv
Eekloseweg 61
9910 Ursel
GSM: 0489 55 18 87
e-mail: cappuyns.electrics@gmail.com
BE 1002.447.290

p. 5/7
Situatieschema

Datum: 9/09/2024

3 x 400V + N ~ 50Hz

www.cappuynselectrics.be

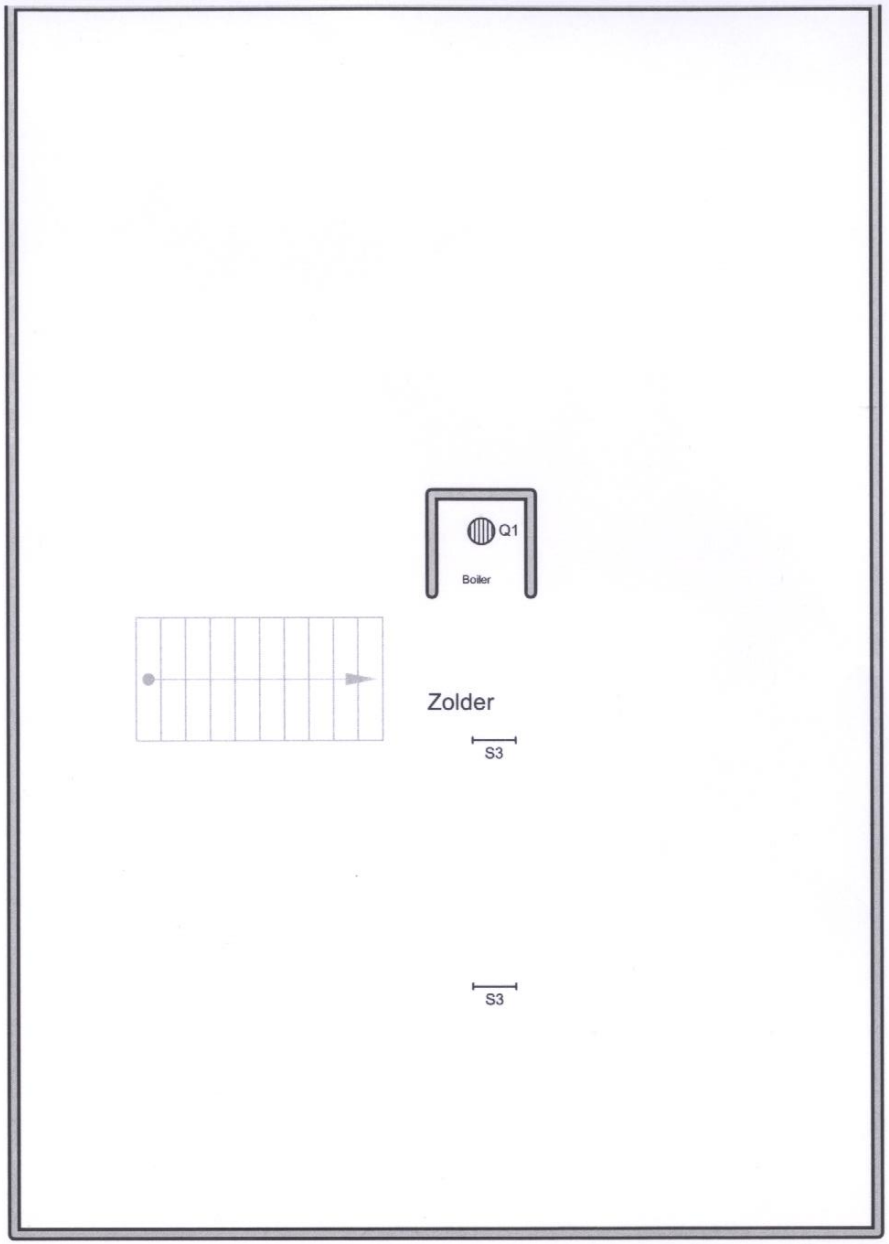

Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec BTV
09 SEP. 2024
DRIES DE SMEYTER
655

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Cappuyns Electrics bv
Eekloseweg 61
9910 Ursel
GSM: 0489 55 18 87
e-mail: cappuyns.electrics@gmail.com
BE 1002.447.290

p. 6/7
Situatieschema

Datum: 9/09/2024

3 x 400V + N ~ 50Hz

www.cappuynselectrics.be

A	
B	
F	
E	Bel
G	Stopcontacten + verlichting
H	Verlichting
I	Stopcontact ijskast
J	Warmelucht oven
K	Stopcontacten garage + gang
L	Stopcontact pomp
M	Badkamer
N	Stopcontacten studio + zitplaats + eetplaats + slaapkamer 1 en 2
C	
O	Stopcontacten keuken
P	Diepvries
Q	Boiler
R	Reserve (vestiare)
S	Stopcontacten + verlichting garage en zolder
T	Voeding garagepoort
U	Reserve (keuken)
V	Verlichting eetplaats
W	Verlichting buiten garage + zijgevel voordeur
X	Verlichting bureel
Y	Reserve (studio)
Z	Verlichting bureel
AA	Stopcontacten bureel
AB	Verlichting buiten bureel
AC	Stopcontacten bureel
D	Kookfornuis
AG	
AD	Schakeling relais verwarming
AE	Bureel Valerie
AF	Sturing ventilatie
AH	Verwarming keuken
AI	Verwarming living
AJ	Reserve
AK	Verwarming slaapkamer 1 en 2
AL	Verwarming badkamer
AM	Verwarming zitplaats
AN	Verwarming hall
AO	Verwarming living

Erkend Organisme
Normec BTV vzw - Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
e-mail: oostvlaanderen-btv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

Normec BTV
09 SEP 2024
DRIES DE SMEYTER
566

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Cappuyns Electrics bv
Eekloseweg 61
9910 Ursel
GSM: 0489 55 18 87
e-mail: cappuyns.electrics@gmail.com
BE 1002.447.290

Lijst Kringen
Datum: 9/09/2024
3 x 400V + N ~ 50Hz
www.cappuynselectrics.be